



**Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství**

Spisová zn.: KUPA-17923/2025 OŽPZ OVH
Číslo jednací: KUPA-17923/2025-10
Vyřizuje: Ing. Zdeněk Fliedr
Telefon: 466 026 512
E-mail: zdenek.fliedr@pardubickykraj.cz
Datum: 19. 12. 2025

Dle rozdělovníku

Portál stavebníka ID: SR00X010CFRL

**R O Z H O D N U T Í
P O V O L E N Í S T A V B Y
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, jako stavební úřad (dále jen „krajský úřad“) věcně příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. e) a ust. § 30 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve správním řízení posoudil podle ust. § 193 stavebního zákona žádost, kterou dne 05. 08. 2025 podala **společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO: 48173398**, v zastoupení **panem Michalem Foglem, nar. 1975, bytem Letohrad Kunčice 289, 561 51 Letohrad** (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení

I.

podle ust. § 195 a ust. § 211 stavebního zákona a ust. § 67 správního řádu

povoluje

stavební záměr – stavbu vodního díla s názvem:

„Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny“

na pozemcích parc. č. 390/4, 708/1, 706, 705/1, 383/41, 382/2, vše v katastrálním území Letohrad,

na pozemcích parc. č. 256/13, 237/10, 984/2, vše v katastrálním území Orlice,

na pozemcích parc. č. 4773, 4772, 4774, 4724, 4769, 4773, 4772, 4724, 4769, 4768, 4767, 4766, 4765, 4764, 4763, 4762, 4761, 4760, 4759, 4753, 4752, 4751, 4750, 4748, 4747, 4746, 4745, 4744, 4736, 4726, 4725, 4723, 4693, 4601, 4602, 4603, 4604, 4612, 4615, 4600, 4560, 4561, 4577, 4579, 4557/1, 4682, 4590, 4682, 4020, 4059, 4058, 4051, 4050, 4656, 4143, 4141, 4140, 4144, 4160, 4138, 4159, 4158, 4157, 4156, 4155, 4147, 4148, 4149, 4135, 4241, 4207, 4258, 4273, 4282, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4782, vše v katastrálním území Verměřovice,

na pozemcích parc. č. 8115, 8113, 8112, 8654, 8111, 8650, 8153, 8651, 8152, 8148, 8141, 8139, 8659, 8165, 8686, 8177/1, 8663, 8357, 8356, 8362, 8367, 8375, 8377, 8673, 8465, 8468, 8474, 8482, 8493, 8502, 8508, 8512, 8516, 8521, 8749, 8527, 8537, 8536, 8541, 8546, 8753, 8630, vše v katastrálním území Dolní Čermná,

na pozemcích parc. č. 7604, 8007, 4106/54, 4106/56, 4068/1, 1708/2, 4275/64, 4275/4, 4275/59, 4275/6, 4062/3, 1827/10, 4062/2, 4062/6, 4062/5, 4403/5, 1825/16, 4403/1, 1233/2, 1695/1, 1695/2, 4296, 4071, 1827/10, 4062/3, 4062/2, 1827/2, 1233/1, 1698/1, 1703/2, 4070, 1702, st.241, 3924/6, 3887, 1922/1, 1108/1, 1110, 1216, 7602, 1221/1, 3919/1, 1118/2, 1118/1, 1130/1, 1700, 1708/1, 4068/3, 1708/1, 1707/1, vše v katastrálním území Horní Čermná,

na pozemcích parc. č. 3771, 3770, 3772, 2957/3, st. 439, st. 445, 2960/1, 3697/1, 2959, 2980/6, 3041, 3038, 3039, 3097, 3702, 3096/1, 3096/4, 3727, 3347/1, 62, 116, 2/4, 3353/6, 117/4, 117/6, 117/3, 3759/1, 119/2, 3345/2, 3344, 125/7, 170/42, 3347/1, 3157/3, 3718, 3719/3, 3157/8, 3222/3, 3720/2, 3221/2, vše v katastrálním území Bystřec,

na pozemcích parc. č. 588/8, 303/9, vše v katastrálním území Jablonné nad Orlicí,

na pozemcích parc. č. 1157, 1089/2, vše v katastrálním území Mistrovice nad Orlicí.

(dále jen „stavba“ nebo „stavební záměr“).

a) Druh a účel povolované stavby:

Předmětem stavby vodního díla je propojení skupinových vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny, čímž se zvýší spolehlivost a udržitelnost zásobování pitnou vodou pro obyvatele a průmysl. Propojení se navrhuje kvůli omezené kapacitě stávajících zdrojů Lanškrounské skupiny. Nové propojení využije volnou kapacitu letohradských zdrojů, čímž posílí zásobování Lanškrouna. Nové propojení systému tak nejen kompenzuje pokles, ale může nahradit i případný výpadek některého z existujících zdrojů Lanškrounské skupiny.

Obec Bystřec, závislá pouze na lokálních vodních zdrojích, potřebuje napojení na vodovod Orlické skupiny z Jablonného nad Orlicí. Stávající studny u potoka a gravitační prameniště trpí kolísající vydatností a kvalitou vody.

Celkem je navrženo 13,5 km tras vodovodních řadů, jeden nový vodojem, zkapacitnění dvou stávajících čerpacích stanic, jedna nová čerpací stanice a několik armaturních šachet.

Navrhovaná stavba vodního díla je rozdělena do tří lokalit:

1. Lokalita Letohrad:

V této oblasti je plánováno vybudování nového zásobního vodovodního řadu, vedeného podél severní části města. Hlavní funkcí tohoto řadu bude zajištění požadovaného průtoku vody do čerpací stanice Jablonský les a současně stabilizace tlakových poměrů ve vodovodní síti, zejména v lokalitě Pod Ovčínem. Součástí stavby je rovněž navýšení kapacity čerpací stanice Jablonský les, která slouží k přečerpávání vody do vodojemu Sutice.

2. Lokalita Sutice – Horní Čermná:

Jedná se o hlavní část projektu, která zahrnuje území od stávajícího vodojemu Sutice (v k.ú. Verměřovice) po úpravnu vody v Horní Čermné. V rámci této části se navrhuje:

- výstavba nového, dostatečně kapacitního vodojemu Sutice,
- vybudování přívodního řadu do čerpací stanice v areálu úpravy vody Horní Čermná.

Trasa byla zvolena s ohledem na minimalizaci majetkoprávních komplikací – je vedena převážně v extravilánu a využívá souběh s trasou stávajícího nadzemního vedení vysokého napětí. Návrh pokládky potrubí metodou pluhování přináší technicko – ekonomické výhody a omezuje zásah do území. V projektu byl kladen důraz na promyšlené rozmístění provozních objektů (kalníky, vzdušníky, sekční šoupata) s cílem zachovat přístupnost, neomezovat zemědělskou činnost a zajistit provozní funkčnost.

3. Lokalita Jablonné nad Orlicí – Stroužníky a Bystřec:

V této části je navrženo:

- zkapacitnění stávajícího vodovodního řadu,
- výstavba nové čerpací stanice,
- realizace výtlačného řadu do prvního tlakového pásma spotřebiště Bystřec.

Součástí řešení je rovněž odbočka zásobního řadu do druhého tlakového pásma lokality Šunava.

Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory:

SO 01 Zásobní řad (Letohrad za O EZ)
SO 02 VDJ Sutice
SO 03 Přívodní řad – zkapacitnění (VDJ Sutice – RŠ)
SO 04 Přívodní řad (RŠ – Verměřovice)
SO 05 Přívodní řad (Verměřovice – AŠ Horní Čermná)
SO 06 Přívodní řad (AŠ – ÚV Horní Čermná)
SO 07 Rozvodné řady Horní Čermná – rekonstrukce
SO 08 Rozvodný řad – zkapacitnění (Jablonné n/O – ČS)
SO 09 ČS Stroužníky
SO 10 Propojení Bystřec
SO 11 Zkapacitnění řadu Mistrovice
SO 12 Prodloužení kanalizace

Provozní soubory:

PS 01 Zkapacitnění PČS Jablonský les
PS 02 VDJ Sutice
PS 03 Doplnění ČSUV nová čerpadla a rozvody
PS 04 ČS Stroužníky

b) Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje:

Soupis dotčených pozemků podle KN na nichž se stavba umísťuje:

SO 01 – Zásobní řad (Letohrad za O EZ) a SO 12 Prodloužení kanalizace.

K.ú. Letohrad: par. č. 390/4 (trvalý travní), 708/1 (ostatní plocha), 706 (ostatní plocha), 705/1 (ostatní plocha), 383/41 (ostatní plocha), 382/2 (ostatní plocha).

K.ú. Orlice: parc. č. 256/13 (zahrada), 237/10 (ostatní plocha), 984/2 (ostatní plocha).

SO 02 – VDJ Sutice.

K.ú. Verměřovice: parc.č. 4773 (orná půda), 4772 (ostatní plocha), 4774 (orná půda), 4724 (ostatní plocha), 4769 (orná půda).

SO 03 – Přívodní řad – zkapacitnění (VDJ Sutice – RŠ.).

K.ú. Verměřovice: parc. č. 4773 (orná půda), 4772 (ostatní plocha), 4724 (ostatní plocha), 4769 (orná půda), 4768 (orná půda), 4767 (orná půda), 4766 (orná půda), 4765 (orná půda), 4764 (orná půda), 4763 (orná půda), 4762 (orná půda), 4761 (orná půda), 4760 (orná půda), 4759 (orná půda), 4753 (orná půda), 4752 (orná půda), 4751 (orná půda), 4750 (orná půda), 4748 (orná půda), 4747 (orná půda), 4746 (ostatní plocha), 4745 (orná půda), 4744 (orná půda), 4736 (ostatní plocha), 4726 (orná půda), 4725 (orná půda), 4693 (orná půda), 4601 (orná půda), 4602 (orná půda), 4603 (orná půda), 4604 (orná půda), 4612 (ostatní plocha), 4615 (orná půda), 4600 (ostatní plocha), 4560 (orná půda), 4561 (orná půda), 4577 (ostatní plocha), 4579 (ostatní plocha), 4557/1 (ostatní plocha), 4682 (ostatní plocha), 4590 (TTP).

SO 04 – Přívodní řad (RŠ. – Verměřovice).

K.ú. Verměřovice: parc. č. 4682 (ostatní plocha), 4020 (ostatní plocha), 4059 (TTP), 4058 (ostatní plocha), 4051 TTP, 4050 TTP, 4656 vodní plocha, 4143 lesní pozemek, 4141 TTP, 4140 (ostatní plocha), 4144 TTP.

SO 05 – Přívodní řad (Verměřovice – AŠ Horní Čermná).

K.ú. Verměřovice: parc. č. 4144 (TTP), 4160 (TTP), 4138 (TTP), 4159 (TTP), 4158 (TTP), 4157 (TTP), 4156 (TTP), 4155 (TTP), 4147 (TTP), 4148 (vodní plocha), 4149 (TTP), 4135 (TTP), 4241 (ostatní plocha), 4207 (TTP), 4258 (ostatní plocha), 4273 (ostatní plocha), 4282 (orná půda).

K.ú. Dolní Čermná: parc. č. 8115 (TTP), 8113 (TTP), 8112 (TTP), 8654 (vodní plocha), 8111 (ostatní plocha), 8650 (ostatní plocha), 8153 (TTP), 8651 (ostatní plocha), 8152 (TTP), 8148 (TTP), 8141 (TTP), 8139 (orná půda), 8659 (ostatní plocha), 8165 (TTP), 8686 (vodní plocha), 8177/1 (TTP), 8663 (ostatní plocha), 8357 (TTP), 8356 (TTP), 8362 (orná půda), 8367 (TTP), 8375 (TTP), 8377 (TTP), 8673 (ostatní plocha), 8465 (orná půda), 8468 (orná půda), 8474 (TTP), 8482 (TTP), 8493 (orná půda), 8502 (orná půda), 8508 (orná půda), 8512 (orná půda), 8516 (ostatní plocha), 8521 (TTP), 8749 (ostatní plocha), 8527 (lesní pozemek), 8537 (TTP), 8536 (TTP), 8541 (TTP), 8546 (TTP), 8753 (ostatní plocha), 8630 (TTP).

K.ú. Horní Čermná: parc. č. 7604 (orná půda), 8007 (ostatní plocha).

SO 06 – Přívodní řad (AŠ – ÚV Horní Čermná).

K.ú. Horní Čermná: parc. č. 8007 (ostatní plocha), 4106/54 (ostatní plocha), 4106/56 (ostatní plocha), 4068/1 (TTP), 1708/2 (ostatní plocha), 4275/64 (ostatní plocha), 4275/4 (ostatní plocha), 4275/59 (vodní plocha), 4275/6 (vodní plocha), 4062/3 (ostatní plocha), 1827/10 (TTP), 4062/2 (TTP), 4062/6 (TTP), 4062/5 (TTP), 4403/5 (ostatní plocha), 1825/16 (ostatní plocha), 4403/1 (ostatní plocha).

SO 07 – Rozvodné řady Horní Čermná – rekonstrukce.

K.ú. Horní Čermná:

Řad A a A-1: parc. č. 1233/2 (TTP), 1695/1 (TTP), 1695/2 (TTP), 4296 (ostatní plocha), 4071 (ostatní plocha).

Řad B: parc. č. 1827/10 (TTP), 4062/3 (ostatní plocha), 4062/2 (TTP), 1827/2 (TTP).

Připojení přípojek a zaslepení řad A a A-1: parc. č. 1233/1 (TTP), 1698/1 (TTP), 1703/2 (TTP), 4070 (ostatní plocha), 1702 (TTP), 3924/6 (ostatní plocha), 3887 (ostatní plocha), 1922/1 (zahrada), 1108/1 (zahrada), 1110 (zahrada), 1216 (zahrada), 7602 (orná půda), 1221/1 (zahrada), 3919/1 (ostatní plocha), 1118/2 (TTP), 1118/1 (TTP), 1130/1 (TTP).

Připojení přípojek a zaslepení řad B: parc. č. 1700 (zahrada), 1708/1 (TTP), 4068/3 (TTP), 1708/1 (TTP), 1707/1 (TTP).

SO 08 – Rozvodný řad – zkapacitnění (Jablonné – ČS) a SO 09 ČS Stroužníky.

K.ú. Jablonné nad Orlicí: parc. č. 588/8 (ostatní plocha), 303/9 (ostatní plocha).

SO 10 – Propojení Bystřec.

K.ú. Bystřec:

Výtlačný řad: parc. č. 3771 (zahrada), 3770 (ostatní plocha), 3772 (ostatní plocha), 2957/3 (ostatní plocha), st.439 (zast. plocha a nádv.), st.445 (zast. plocha a nádv.), 2960/1 (zahrada), 3697/1 (ostatní plocha), 2959 (TTP), 2980/6 (orná půda), 3041 (orná půda), 3038 (ostatní plocha), 3039 (orná půda), 3097 (orná půda), 3702 (ostatní plocha), 3096/1 (orná půda), 3096/4 (orná půda), 3727 (orná půda), 3347/1 (ostatní plocha), 62 (ostatní plocha), 116 (orná půda), 2/4 (ostatní plocha), 3353/6 (ostatní plocha), 117/4 (orná půda), 117/6 (orná půda), 117/3 (ostatní plocha), 3759/1 (ostatní plocha), 119/2 (ostatní plocha), 3345/2 (ostatní plocha), 3344 (ostatní plocha), 125/7 (TTP), 170/42 (orná půda).

Zásobní řad: parc. č. 3347/1 (ostatní plocha), 3157/3 (TTP), 3718 (ostatní plocha), 3719/3 (ostatní plocha), 3157/8 (ostatní plocha), 3222/3 (ostatní plocha), 3720 (ostatní plocha).

SO 11 – Zkapacitnění řadu Mistrovice.

K.ú. Verměřovice: parc. č. 4774 (orná půda), 4724 (ostatní plocha), 4775 (orná půda), 4776 (orná půda), 4777 (orná půda), 4778 (orná půda).

K.ú. Mistrovice nad Orlicí: 1157 (ostatní plocha), 1089/2 (ostatní plocha).

c) Umístění stavby nebo zařízení na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb:

Umístění stavby je patrné ze situačních výkresů – Situace na katastrálních mapách č.1 až 10, přílohy C.3.1 až C.3.8. v měř.: 1:1 000 a přílohy C.5.1 a C.5.2. v měř.: 1:250 jsou k dispozici na internetovém odkazu:

https://mapy.pardubickykraj.cz/downloads/C2_Situace_prehledna_LE_LA_2025_06_26.zip

d) Určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, maximální výšku a tvar a základní údaje o kapacitě:

Celkové kapacity stavby:

Souhrnná délka vodovodních řadů je 13,524 km.

Nový zemní VDJ Sutice s akumulací 2 x 400m³.

Nová Čerpací stanice Jablonné nad Orlicí – Stroužníky Q = 4l/s, H = 120 m.

Zkapacitnění ČS Jablonský les Q = 7 – 20 l/s, H = 50 – 60 m.

Doplnění ČS v UV Horní Čermná Q = 15 – 20 l/s, H = 20 – 27 m.

Prodloužení kanalizace 110 m.

SO 01 – Zásobní řad (Letohrad za OEZ).

Návrh nového kapacitního zásobního řadu DN 250 je situován v severovýchodní části města nad průmyslovou zástavbou. Napojení na stávající zásobní řad z VDJ Bažantnice je pod biatlonovým areálem. Začátek trasy vede podél kanalizačního výtlaku ze Šedivce, a větší část trasy je umístěna do polní cesty, která před zástavbou přechází do ulice Na Rozmezí. Na okraji zahrádkářské kolonie u v 11 km 0,33 kříží trasa navrženého potrubí plynovod VTL a STL. V místě křížení bude potrubí uloženo do chráničky PP hladké SN 12 400 x 15,3 dl.5 m. Od staničení v 14 km 0,525 po v 21 je trasa vodovodu v souběhu s optickým kabelem firmy Ibis. V křižovatce s ulicí V Aleji kříží trasa nového vodovodu stávající rozvodný řad LT 150. Závěrečná trasa vede v těsném souběhu se stávajícím řadem, který v délce 90 m nahradí, včetně přepojení 6 ks přípojek a řadu z LT DN 80 v ulici Polní. Nové vodovodní potrubí bude napojeno na zkapacitněný řad DN 200 z roku 2020. Celková délka zásobního řadu je 1 327 m.

Polohopisné údaje orientačně S-JTSK Krovak (souřadnice X, Y):

Zásobní řad (Letohrad za OEZ)

Začátek

X: 1 066 480, Y: 594 898.

Konec

X: 1 067 410, Y: 594 613.

SO 02 – VDJ Sutice.

SO 02.1 – Objekt VDJ Sutice.

Stávající vodojem o objemu 2 x 90 m³ je pro zajištění dostatečné akumulace pro spotřebiště ve Verměřovicích, přečerpávání do VDJ Mistrovice a nového propojení směrem na Dolní Čermnou a Lanškroun nedostačující. Proto byl navržen nový vodojem, umístěný nad stávající akumulací. Pro jeho umístění bude nutné přemístit trafostanici.

Navržený dvoukomorový zemní vodojem má objem 2 x 400 m³. V armaturní komoře je plánováno umístění čerpací stanice. Maximální hladina vody bude na kótě 473,1 m n.m., dno vodojemu na kótě 469,1 m n.m., přičemž minimální provozní hladina bude 0,7 m pod maximální hladinou. Akumulační nádrže a armaturní komora budou vyrobeny z vodo stavebního železobetonu C30/37.

Vnější půdorysné rozměry nádrží jsou 13,5 x 7,2 m, hloubka vody je 4 m a tloušťka stěn je 400 mm. Strop nádrží bude tvořen železobetonovou monolitickou deskou o tloušťce 250 mm s průvlaky. Nádrže budou zakryté zemním násypem, přičemž severní roh bude vybaven tepelnou izolací. Násyp bude podporován opěrnou zdí u hranice pozemku.

K nádržím bude přisazena armaturní komora, která umožní vstup do nádrží. Armaturní komora s vstupním prostorem bude zastřešena střechou ze sbíjených dřevěných vazníků a fasádním systémem z barevných drážkovaných legovaných hliníkových pásů. Přední štítová stěna bude obložena dřevěným hranolovým obkladem z modřínu (50 x 50 mm) na nosném roštu, s mezerami 20 mm a trojnásobným bezbarvým lazurovacím nátěrem.

Odpad z objektu VDJ bude napojen na odpadní potrubí ze stávajícího VDJ. Je navrženo potrubí PP DN 200, dl. 75 m. Stávající vodojem bude po zprovoznění nového odstraněn. Odstraněn bude také objekt stávající čerpací stanice.

SO 02.2 – Trubní propojení.

Jedná se o přepojení nového vodojemu na stávající potrubí.

Výtlak z Jablonského lesa TLT (PUR výstelka) DN 200 dl. 23 m.

Výtlak do VDJ Mistrovice TLT (PUR výstelka) DN 200 dl. 42 m.

Odpadní potrubí PP SN 10 DN 200 dl. 75 m

SO 02.3– Sjezd a zpevněné plochy.

Přjezd k novému objektu VDJ Sutice bude realizován ze stávající místní komunikace. Nový sjezd je umístěn v místě stávajícího, ale je rozšířen. Šířka sjezdu se zálivem v místě odbočení z komunikace bude činit 17 m a postupně se bude zužovat na šířku 4 m. Celková plocha 85 m², bude vybudován na zemním hutněném násypu ze šterkopísku. Okraje sjezdu budou lemovány silničními betonovými obrubníky.

Chodníky:

K vstupu a vjezdu k objektu vodojemu bude vybudován přístupový chodník o šířce 4,5 m, který bude tvořen zámkovou dlažbou tloušťky 80 mm, pokládanou do pískového podsypu. Celková plocha chodníku bude přibližně 78 m². Okraje chodníku budou ohraničeny betonovým obrubníkem.

Okapový chodník.

Okolo nadzemní části objektu VDJ bude proveden okapový chodník vysypaný kačírkem na pískovém podsypu v betonovém obrubníku v celkové ploše cca 7,0m², délka obrubníku je 30,0m.

Terénní úpravy.

Terénní úpravy představují sejmutí ornice (travního drnu) v ploše areálu VDJ a stavebního dvora a provedení z části zemního zářezu (pro objekt VDJ a přílehlou komunikaci) se svahováním 1:1,5. Dále dojde k založení nových trávníků v areálu VDJ. Sejmutí svrchní vrstvy bude provedeno v tl. 30 cm a bude využita po provedení násypů ke zpětnému rozprostření.

SO 02.4 – Zrušení stávajícího VDJ Sutice a objektu čerpací stanice.

Stávající vodojem i objekt čerpací stanice bude po zprovoznění nového vodojemu odstraněn. Nově vzniklá plocha bude upravena a navázána na okolní terén.

SO 02.5– Oplocení.

Celý areál VDJ Sutice bude oplocen ocelovým pletivem s PVC povlakem v tmavě šedé barvě, o výšce 1,5 m a délce 124,0 m, doplněným o podhrabové desky. Vstup k novému vodojemu bude zajištěn vraty o šířce 4 m, s malými vratky o šířce 1,0 m.

SO 02.6– Elektro přípojka NN.

Pro nový objekt VDJ Sutice bude zřízena nová NN přípojka k elektrické síti, která využije stávající přípojný bod pro objekt VDJ a čerpací stanici. Aby bylo možné uvolnit místo pro nový vodojem, bude přípojný bod ve formě trafostanice přemístěn na okraj pozemku p.p.č. 4773, odkud bude vedena nová trasa elektro přípojky NN. Tato nová přípojka zároveň přepojí stávající objekt čerpací stanice.

SO 02.7– Přeložení trafa.

Aby bylo možné uvolnit místo pro nový vodojem, bude stávající trafostanice přemístěna na okraj pozemku p.p.č. 4773. Projektová dokumentace je samostatná, zařizuje ji ČEZ Distribuce, a.s.

Polohopisné údaje orientačně S-JTSK Krovak (souřadnice X, Y):

VDJ Sutice

X: 1 069 283, Y: 591 488.

SO 03 – Přívodní řad – zkapacitnění (VDJ Sutice - RŠ. Kunčice).

Potrubí LT DN 100 stávajícího zásobního řadu z VDJ Sutice pro spotřebiště Verměřovice a Horní konec Kunčic nevyhovuje požadovaným parametrům pro nové zásobování směrem na Lanškroun. V celém úseku od vodojemu až po redukční šachtu za železniční tratí bude zkapacitněno na profil DN 200. První část trasy od vodojemu po odbočku na Verměřovice je vedena podél cesty na okraji pole. Součástí bude i přepojení dvou stávajících přípojek. V místě přepojení zásobního řadu pro Verměřovice bude umístěna vodoměrná šachta, jejíž umístění je v blízkosti okraje křižovatky, přičemž vstupní poklop bude mimo vozovku. Součástí této části bude také rekonstrukce odbočujícího řadu pro Verměřovice v délce 22 m pod křižovatkou. Hlavní trasa pak pokračuje a kříží silnici III/3141, kde bude křížení realizováno protlakem, potrubí bude uloženo do chráničky PE 355 x 32,2 v délce 10 m. Za silnicí trasa kříží vysokotlaký plynovod, přičemž potrubí bude uloženo do chráničky PE 355 x 32,2 v délce 5 m. Další část trasy pokračuje polem a kříží místní silnici, kde bude potrubí uloženo do chráničky PE 355 x 32,2 o délce 10 m. Za silnicí bude umístěn sekční ventil. Trasa dále pokračuje k železniční trati 042 Ústí nad Orlicí – Miedzylesie, kde křížení trati bude provedeno bezvýkopově zatažením chráničky PE 355 x 32,2 v délce 30 m. Krytí chráničky pod železničním svrškem bude minimálně 3 m, konec chráničky bude zaústěn do kontrolní šachty, kde bude osazen i kalník.

Na druhé straně železniční trati, v okraji nepevněné místní cesty, bude umístěna prefabrikovaná železobetonová armaturní šachta, v níž bude instalován redukční ventil a vodoměr pro zásobování Horního konce Kunčic. Propojení od redukční šachty po stávající šachtu na Horním konci bude v dimenzi 80 mm a bude sloužit pouze pro zásobování části Kunčic. Na trase bude umístěn v nejvyšším místě vzdušník a v nejnižším kalník. Součástí stavby je zrušení stávajícího úseku potrubí LT 80 v délce 180 m. Tento zrušený úsek potrubí nebude fyzicky odstraněn, ale dojde k jeho rozpadu přirozenou cestou, tzv. renaturací. Celková délka vodovodních řadů je 2 368 m.

Polohopisné údaje orientačně S-JTSK Krovak (souřadnice X, Y):

Přívodní řad – zkapacitnění (VDJ Sutice – RŠ)

Začátek
Konec

X: 1 069 299, Y: 591 492.
X: 1 070 641, Y: 592 569.

Propoj Kunčice

Začátek

X: 1 070 637, Y: 592 577.

Konec

X: 1 070 356, Y: 592 931.

Přepojení Verměřovice

Začátek

X: 1 069 970, Y: 592 207.

Konec

X: 1 069 981, Y: 592 187.

SO 04 – Přívodní řad (RŠ. Kunčice - Verměřovice).

Jedná se o zcela nový vodovodní řad, jehož trasa vede polní cestou mezi poli na jižní okraj obce Verměřovice. V první třetině trasy bude osazen vzdušník. Řad kříží koryto Tiché Orlice ID 10100023, následně místní cestu, a končí v navržené redukční šachtě pro propojení se spotřebišťem Verměřovice. Křížení toku bude provedeno řízeným vrtáním, přičemž potrubí bude uloženo v chráničce z PE 355 o délce 48 m. Krytí chráničky bude minimálně 1,45 m pod dnem koryta. Před redukční šachtou bude instalován podzemní hydrant pro odkalení.

Umístění redukční šachty bude v těsné blízkosti plánované čistírny odpadních vod. Samotné propojení se stávajícím spotřebišťem bude součástí dostavby kanalizace, přičemž vodovodní řad pro ČOV bude realizován v dimenzi DE 110, což je optimální pro plánované propojení.

V místě křížení toku bude hydrostatický tlak přesahovat 1 MPa, z tohoto důvodu a z důvodu pokládky bezvýkopovou technologií bude použito potrubí v tlakové řadě SDR 11. Celková délka vodovodních řadů je 816 m.

Polohopisné údaje orientačně S-JTSK Krovak (souřadnice X, Y):

Přívodní řad (RŠ – Verměřovice)

Začátek

X: 1 070 641, Y: 592 569.

Konec

X: 1 071 216, Y: 592 077.

SO 05 – Přívodní řad (Verměřovice – AŠ Horní Čermná).

Jedná se o zcela nový přívodní řad, jehož trasa nejprve prochází polem v souběhu s vysokotlakým plynovodem, následně přechází do souběhu s nadzemním vedením VN. Trasa kříží drobnou vodoteč ID 10170548 a silnici III/3141, kde bude křížení realizováno protlakem, a potrubí bude uloženo do chráničky PE 355 o délce 10 m. Většina trasy vodovodu pokračuje souběžně s nadzemním elektrickým vedením v polích a loukách nad obcí Dolní Čermná. Trasa dále kříží další drobné vodoteče ID 10170541, ID 10170543 a ID 10170537. Všechna tato křížení budou realizována protlakem, a potrubí bude uloženo do chráničky s krytím minimálně 1 m pod dnem toku.

Objekty na vodovodní síti, jako jsou vzdušníky, kalníky a sekční uzávěry, budou umístěny, pokud to bude možné, v blízkosti polních cest, které trasa vodovodu kříží. Tento způsob umístění je zvolen z provozních důvodů a pro minimalizaci překážek pro zemědělce.

V některých úsecích byla trasa upravena s ohledem na umístění objektů. Navržený řad končí pod vodojemem Dolní Čermná, v místě, kde kříží stávající přívodní a zásobní řad. V tomto místě je navržena nová redukční a vodoměrná šachta.

V prefabrikované železobetonové šachtě bude osazen nouzový propoj se zásobním řadem pro spotřebišť Dolní Čermná, který bude vybaven redukčním ventilem. V šachtě budou také umístěny vodoměry pro měření nátoky do vodojemu a směrem na úpravnu vody. Na odbočce výtlačného řadu do vodojemu bude instalován elektro uzávěr. Součástí je i dopojení stávajícího přívodního potrubí pro plnění vodojemu a zásobního potrubí vedoucího do spotřebišť Dolní Čermná. Celková délka přívodního řadu 4 429 m.

Podél přívodního řadu SO 06 je navržena přípolož elektrického kabelu, který bude napájet elektro zařízení v armaturní šachtě.

Polohopisné údaje orientačně S-JTSK Krovak (souřadnice X, Y):

Přívodní řad (Verměřovice – AŠ Horní Čermná)

Začátek

X: 1 071 216, Y: 592 077.

Konec

X: 1 074 314, Y: 589 879.

SO 06 – Přívodní řad (AŠ – ÚV Horní Čermná).

SO 06.1 – Přívodní řad.

I tento koncový řad, který propojuje celou stavbu s čerpací stanicí v areálu úpravny vody, je navržen jako nový a veden v nové trase. Stávající úsek přívodního řadu vykazuje několik poruch a část je vedena nevhodně přes zahrádky. Od nové redukční šachty vede trasa polní cestou na okraj obce a následně pokračuje silnicí II/314 v délce 160 m až ke křižovatce ve směru na úpravnu. Příčné křížení silnice II. tř. bude řešeno uložení potrubí do chráničky.

Uložení v silnici II. tř bude realizováno otevřeným výkopem. V okraji křižovatky je navržena armaturní šachta, ve které bude možné propojit nový přívodní řad se stávajícím rozvodným řadem. Odtud trasa pokračuje místní cestou, kříží vodoteč Čermná a dále vede až do čerpací stanice.

Potrubí v místě křížení vodoteče bude umístěno na povodní straně mostu, položeno na křídlech mostu a konzolách ukotvených do mostovky tak, aby nezasahovalo do průtočného profilu. Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací, vodičem pro temperaci a navíjeným ochranným pláštěm. Napájení temperace bude napojeno na napájecí kabel, který povede z úpravny vody v celé délce podél přívodního řadu až k armaturní šachtě pod vodojemem Dolní Čermná. Navržený napájecí kabel AYKY 4x25 z úpravny vody po šachtu armaturní šachtě pod vodojemem Dolní Čermná povede podél přívodního potrubí. Celková délka kabelu je 605 m.

Součástí stavby je zrušení stávajícího úseku potrubí LT 150 v délce 255 m. Tento zrušený úsek potrubí nebude fyzicky odstraněn, dojde k jeho rozpadu přirozenou cestou, tzv. renaturací. Stávající přípojky budou přepojeny na nový zásobní řad A a A 1. Celková délka přívodního řadu je 620 m.

Přepojení a přeložka zásobního řadu.

Od nové armaturní šachty je navržena přeložka stávajícího zásobního řadu z PVC 225, který je umístěn v zahradách. Nová trasa bude převážně vedena do silnice II/314 a podél hranice pozemku parc. č. 1695/2, kde dojde k přepojení na stávající potrubí. V nejvyšším bodě trasy bude umístěn vzdušník. Uložení v silnici II. tř bude realizováno řízeným vrtáním. Tato přeložka povede k zrušení potrubí PVC 225 v délce 72 m. Stávající přípojka pro č.p. 207 bude přepojena na nové potrubí. Celková délka přívodního řadu je 97 m.

V objektu čerpací stanice je dostatek prostoru pro umístění dvojice čerpadel pro přečerpávání do VDJ Lanškroun. Nouzově bude možné novým potrubím plnit i stávající akumulaci, avšak v běžném režimu je vhodné využít pozitivní nátok 0,55 – 0,3 MPa.

SO 06.2 – Elektro přípojka.

Z úpravny vody je v souběhu s navrženým přívodním řadem navržen i elektrický kabel, který bude sloužit pro temperaci potrubí uložených na mostní konstrukci, dále pro přenos dat z armaturní šachty u č.p. 231 a napájení elektro zařízení v šachtě pod vodojemem. Celková délka elektro přípojky je 607 m.

Polohopisné údaje orientačně S-JTSK Krovak (souřadnice X, Y):

Přívodní řad (AŠ – ÚV Horní Čermná)	Začátek	X: 1 074 314, Y: 589 879.
	Konec	X: 1 074 783, Y: 589 863.
Přepojení a přeložka zásobního řadu	Začátek	X: 1 074 592, Y: 589 732.
	Konec	X: 1 074 634, Y: 589 659.

SO 07 – Rozvodné řady.

Rozvodný řad A, A 1 a A 2.

V souběhu s novým přívodním řadem je navržena rekonstrukce rozvodného řadu z PVC DE 110, který vede přes zahrady a v blízké budoucnosti by byla plánována jeho rekonstrukce. Vodovodní řad A vychází z nově navržené armaturní šachty a převážnou část trasy vede v souběhu s přívodním řadem v silnici II. třídy. Uložení v silnici II. tř bude realizováno řízeným vrtáním. Konec nového řadu bude v zatravněné cestě přepojen na konec zachovaného rozvodného řadu PVC DE 110. Z řadu A odbočují dva řady A 1 a A 2 z PE 6/4“.

Součástí řadů bude přepojení přípojek v celkové délce 149 m. Součástí stavebního řízení bude také zrušení nahrazeného vodovodního řadu PVC 110 v délce 218 m. Celková délka rozvodného řadu je 223 m.

Rozvodný řad B.

V souběhu přívodního řadu od armaturní šachty až za potok Čermná je navržena rekonstrukce rozvodného řadu, včetně přepojení přípojek. Nový rozvodný řad bude za vodotečí přepojen na pokračování zachovaného rozvodného řadu z PVC DE 110. Potrubí v místě křížení vodoteče bude umístěno na povodní straně mostu, položeno na křídlech mostu a konzolách ukotvených do mostovky tak, aby nezasahovalo do průtočného profilu. Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací, vodičem pro temperaci a navíjeným ochranným pláštěm. Napájení temperace bude vedeno v souběhu s potrubím z objektu úpravny vody.

Součástí řadu bude připojení přípojek v celkové délce 17 m. Součástí stavebního řízení bude zrušení nahrazeného vodovodního řadu z PVC 110 v délce 113 m. Celková délka rozvodného řadu je 128 m.

Polohopisné údaje orientačně S-JTSK Krovak (souřadnice X, Y):

ŘAD A	Začátek	X: 1 074 503, Y: 590 027.
	Konec	X: 1 074 592, Y: 589 732.
ŘAD A1	Začátek	X: 1 074 549, Y: 589 960.
	Konec	X: 1 074 565, Y: 589 818.
ŘAD A2	Začátek	X: 1 074 513, Y: 589 863.
	Konec	X: 1 074 477, Y: 589 846.
ŘAD B	Začátek	X: 1 074 592, Y: 589 732.
	Konec	X: 1 074 678, Y: 589 803.

SO 08 – Rozvodný řad – zkapacitnění (Jablonné – ČS).

Navržený přívodní řad je napojen na stávající rozvodný řad v lokalitě Stroužníky v místě, kde končí potrubí PVC DE 110 a přechází na PE 2". Celý úsek v délce 261 m vede okrajem místní komunikace. V místě křížení vodoteče bude použito izolované potrubí, které bude umístěno nad stávajícím mostkem podél opěrné zdi místní komunikace. Izolované potrubí bude upevněno na konzoly ukotvené do opěrné zdi. Trasa dále pokračuje okrajem místní komunikace až do místa, kde je navržena nová nadzemní čerpací stanice. Součástí řadu bude zaslepení potrubí PE 2" za přípojkou pro truhlárnu a zhotovení kalníku. Další zaslepení a kalník na stávajícím řadu PE 2" bude zřízen u č.p. 279. Úsek potrubí v délce 79 m mezi nově zřízenými kalníky bude zrušen. Celková délka rozvodného řadu je 261 m.

Připojení a prodloužení zásobního řadu.

V souběhu s novým výtlačným řadem SO 10 povede trasa zásobního řadu, který po několika metrech přepojí stávající řad PE 2" a bude pokračovat vedle výtlačného potrubí až pod č.p. 424. Součástí bude připojení tří přípojek a zrušení stávající společné přípojky. Vodovodní řad bude možné využít pro případnou další zástavbu. Celková délka rozvodného řadu je 59 m.

Polohopisné údaje orientačně S-JTSK Krovak (souřadnice X, Y):

Rozvodný řad – zkapacitnění (Jablonné n/O – ČS)	Začátek	X: 1 069 125, Y: 588 575.
	Konec	X: 1 069 349, Y: 588 549.
Připojení a prodloužení zásobního řadu	Začátek	X: 1 069 357, Y: 588 586.
	Konec	X: 1 069 397, Y: 588 490.

SO 09 – ČS Stroužníky.

SO 09.1 – Objekt ČS Stroužníky.

Objekt čerpací stanice je navržen na základě již realizovaných stanic. Podzemní část čerpací stanice je vyprojektována z prefabrikované železobetonové nádrže se zákrytovou deskou s prostupem a pozinkovaným poklopem, včetně nerezového žebříku.

Na zákrytovou desku bude ukotvena montovaná ocelová pozinkovaná konstrukce z HEA nosníků. Na tuto konstrukci bude proveden plášť z polyuretanových sendvičových panelů tl. 100 mm. Objekt bude vybaven nuceným větráním a temperováním. V nadzemní části objektu bude osazena technologie automatické tlakové stanice (ATS) a chlorování.

Ocelová konstrukce bude připravena v dílně a následně dopravena v segmentech. Vnější rozměr objektu je 2,9 x 3,8 m, výška hřebene 3,9 m nad okolní terén. Přípojný bod napojení elektřiny bude realizován ČEZ Distribucí na p.p.č. 303/9 v blízkosti nové ČS. Návrh ČS $Q_p = 180 \text{ m}^3/\text{den}$, $Q_m = 240 \text{ m}^3/\text{den}$. Čerpání v intervalu 16 h/den.

Sjezd a zpevněné plochy.

Odstavná plocha pro automobil obsluhy bude podél místní komunikace, bude výškově navazovat na tuto silnici. Délka zálivu bude činit 18,5 m. Celková plocha 39 m², bude vybudován na zemním hutněném násypu ze štěrkopísku. Okraje sjezdu budou lemovány silničními betonovými obrubníky.

Chodníky.

K vstupu k objektu čerpací stanice bude vybudován přístupový chodník o šířce 2 m, který bude tvořen zámkovou dlažbou tloušťky 50 mm, pokládanou do pískového podsypu. Celková plocha chodníku bude přibližně 10 m². Okraje chodníku budou ohraničeny betonovým obrubníkem.

Okapový chodník.

Okolo nadzemní části objektu VDJ bude proveden okapový chodník vysypaný kačírky na pískovém podsypu v betonovém obrubníku v celkové ploše cca 4,0m², délka obrubníku je 8,0m.

Terénní úpravy.

Terénní úpravy představují provedení zemního zářezu (pro podzemní část objektu ČS a přilehlou komunikaci) a odebrání zeminy pro konstrukční vrstvu zálivu.

Polohopisné údaje orientačně S-JTSK Krovak (souřadnice X, Y):

ČS Stroužníky

X: 1 069 349, Y: 588 541.

SO 10 - Propojení Bystřec.

Výtlačný řad.

Hydrostatický tlak na výstupu z ČS bude 1,45 MPa, proto bude první úsek řadu v dl. 200 m z potrubí PN 25. Trasa z ČS kříží silnici a pokračuje místní cestou na okraj zástavby. Dále trasa pokračuje extravilánem polní cestou až k místní cestě nad Bystřecí, kde bude umístěna armaturní šachta se zpětnou klapkou. Před klapkou bude osazen odvětrávací a zavzdušňovací ventil. Trasa poté uhýbá a pokračuje převážně okrajem cesty. Pokládka potrubí pod cestou je navržena řízeným vrtáním. V místě, kde nový řad má křížovatku na místní část Šunava, je navržena armaturní šachta a odbočení řadu do této lokality. V armaturní šachtě bude osazen redukční ventil a vodoměr na odbočce pro Šunavu, který bude snímán a přenášen na dispečink. Šachta bude osazena solárním panelem. Trasa přívodního řadu vede od šachty dál obslužnou cestou až do křížovatky se silnicí III/31113 vedoucí z Jablonného nad Orlicí, kde silnici kříží protlakem v chrániče PE 180 o délce 28 m. Dále pokračuje místní cestou ke konci stávajícího rozvodného řadu z PVC DE 110, na který se napojuje. Plnění stávajícího vodojemu bude probíhat tzv. přes spotřebiště. Celková délka přívodního řadu je 2 181 m.

Zásobní řad.

Stávající spotřebiště je rozděleno do dvou tlakových pásem. Vodovodní síť je větvevná, hlavník vede nejnižším místem a do přilehlých svažitých zastavěných území odbočují jednotlivé větve vodovodu. Na výše položených místech je nedostatečný tlak, jednou z lokalit je Šunava. Napojením této lokality na nový přívodní řad dojde k vylepšení tlakových poměrů a zároveň dojde k navýšení provozního zabezpečení velké části obce při poruchách a následných odstávkách, možností zásobení skrz nový rozvodný řad. Rozvodný řad odbočuje z navrhované redukční šachty a vede místní cestou až na kraj zástavby kde se napojuje na stávající rozvodný řad LT DN 80. Celková délka přívodního řadu je 302 m.

Polohopisné údaje orientačně S-JTSK Krovak (souřadnice X, Y):

Propojení Bystřec – Výtlačný řad

Začátek

X: 1 069 351, Y: 588 554.

Konec

X: 1 070 465, Y: 587 363.

Zásobní řad

Začátek

X: 1 070 082, Y: 588 262.

Konec

X: 1 070 347, Y: 588 184.

SO 11 – Zkapacitnění řadu Mistrovice.

Stávající spotřebiště Mistrovice je propojeno s vodojemem Sutice potrubím LT80, které je silně inkrustováno. Aby mohlo sloužit pro nouzové přepouštění z vodojemu Mistrovice a případné plnění přes síť, bude toto potrubí zrekonstruováno a zkapacitněno. Aby v potrubí nedocházelo ke stagnaci vody, bude navržen a nastaven automatický proplach po dvou dnech, a to buď do akumulace, nebo do odpadu. Celková délka přívodního řadu je 453 m.

Polohopisné údaje orientačně S-JTSK Krovak (souřadnice X, Y):

Zkapacitnění řadu Mistrovice

Začátek

X: 1 069 299, Y: 591 492.

Konec

X: 1 069 179, Y: 591 097.

SO 12 – Prodloužení kanalizace.

V ulici Na Rozmezí je součástí návrhu prodloužení splaškové kanalizace v souběhu s navrženým vodovodním řadem SO 01 v délce 110 m. Součástí je také přepojení dvou stávajících kanalizačních přípojek. Celková délka stoky je 110 m

Polohopisné údaje orientačně S-JTSK Krovak (souřadnice X, Y):

Prodloužení kanalizace

Začátek

X: 1 067 361, Y: 594 693.

Konec

X: 1 067 271, Y: 594 633.

PS 01 – Zkapacitnění PČS Jablonský les.

Ve stávajícím objektu čerpací stanice Jablonský les bude demontována stávající ATS a bude nahrazena novou výkonnější ATS pro čerpání do VDJ Sutice.

Přívod vody do objektu PČS.

Voda je přiváděna přívodním řadem DN 150 ze spotřebiště Letohrad. Maximální odběr bude 20 l/s, aktuální čerpané množství bude omezeno tak, aby vstupní tlak neklesl pod stanovenou hodnotu a nedošlo k poklesu tlaku ve spotřebišti.

Výstup z objektu PČS.

Výtlač z PČS směrem na VDJ Sutice je z potrubí LT DN 200.

Potrubní vystrojení.

Převážná část vystrojení zůstane zachována, pouze se demontuje stávající ATS, uzpůsobí se výtlačné potrubí a osadí nová ATS.

Návrh automatické čerpací stanice.

Navrhuje se instalace plně automatické čerpací stanice, která bude osazena dvěma vertikálními vícestupňovými čerpadly celonerezového provedení. Čerpadla o výkonu 22 kW budou vybavena motory s permanentními magnety a řízena integrovanými frekvenčními měniči s barevným displejem a českým ovládacím rozhraním. Každé čerpadlo bude mít samostatný měnič s řídicí jednotkou, která umožní nezávislé řízení a monitorování provozních parametrů včetně teploty motoru.

Pro řízení tlaku bude každé čerpadlo osazeno vlastním snímačem tlaku v rozsahu 0 – 10 bar. Řídicí systém umožní automatické střídání čerpadel, kaskádové připojení druhého čerpadla při zvýšené spotřebě a plnou vzájemnou zálohu čerpadel v případě poruchy. Dále bude zajištěna ochrana proti chodu nasucho pomocí tlakových spínačů, vodivostních sond a softwarové detekce.

Součástí stanice bude elektrický rozváděč s hlavním vypínačem, jištěním a možností dálkového řízení včetně kontaktů pro přenos informací o chodu a poruše, možnost dálkového zapnutí/vypnutí a nastavení provozního tlaku přes analogové vstupy (4 – 20 mA). Řídicí systém bude vybaven sériovým rozhraním RS 485 s podporou Modbus RTU a BACnet MS/TP pro kompletní integraci do nadřazeného systému.

Propojení čerpadel bude realizováno potrubím z nerezové oceli. Základový rám a držák elektrického rozváděče budou rovněž zhotoveny z nerezové oceli. Stanice bude umožňovat připojení externích snímačů (napájení 24 V), a to prostřednictvím dvou proudových a dvou napěťových vstupních svorek. Řídicí logika umožní řízení např. na základě rozdílu hodnot ze dvou snímačů nebo dle minimální či maximální hodnoty.

Hydraulické parametry.

Průtok při provozu jednoho čerpadla $Q = 0 - 15$ l/s při dopravní výšce $H = 61$ m.v.s.

Průtok při současném provozu dvou čerpadel $Q = 0 - 29$ l/s při dopravní výšce $H = 83$ m.v.s.

Potrubí a armatury.

Veškeré potrubní rozvody budou provedeny z tenkostěnných nerezových trub, včetně přírub, kotevního a spojovacího materiálu z nerezové oceli. Armatury budou použity v provedení se zvýšenou korozní odolností. Všechny materiály budou mít platné atesty pro styk s pitnou vodou.

Funkce.

Provoz ATS bude řízen rozváděčem AT stanice. Čerpadla budou v pozicích pravidelně střídána, při větších průtocích bude chod obou čerpadel a řídicí systém zajistí automatický záskok rezervního čerpadla při poruše pracovního soustrojí. ATS bude možné ovládat přes dispečink. Provoz nové ATS musí být zkoordinován s čerpáním z vrtů Orlice J1 a J2. Bude dodržen minimální tlak na sacím potrubí 40 bar.

PS 02 - VDJ Sutice.

Základní parametry.

Nově bude vystrojen vodojem o objemu 2 x 400 m³.

Přívod vody do vodojemu.

Voda bude přiváděna výtlačným řadem z Letohradu, konkrétně z posilovací čerpací stanice (PČS) Jablonský les a vrtů J1 a J2 čerpací stanice Jablonský les. Maximální přítok činí 25 l/s. Nouzové plnění bude možné ze spotřebiště Mistrovice potrubím DN 100.

Výstup z vodojemu.

Odběr vody z akumulčních nádrží bude probíhat gravitačně zásobním řadem DN 200 směr Verměřovice a Horní Čermná a tlakově zásobním řadem DN 200 směr VDJ Mistrovice.

Odběr vody z nádrží.

Z každé nádrže budou vedeny dva vývody DN 200, osazené vtokovými koši (v nádržích) a elektropohonovými šoupátky (v armaturní komoře). Ze společného potrubí odběru DN 200 budou vysazeny odbočky pro jednotlivá spotřebiště, každá odbočka bude osazena vodoměrem s komunikačním modulem pro samostatné měření průtoku a množství protéké vody.

Pro čerpání vody z vodojemu Sutice do vodojemu Mistrovice budou využity stávající čerpadla z roku 2022 včetně příslušenství z čerpací stanice a přesunuty do nové armaturní komory vodojemu.

Jedná se o dvě nerezová vertikální šesti stupňová článková čerpadla, která jsou spojena s elektromotorem o výkonu 22 kW do kompaktního monobloku. Jsou vybavena uzavíracími šoupátky na sacím i výtlačném potrubí a zpětnými klapkami na výtlačku. Součástí přemístěného zařízení je rovněž vodoměr DN 150 s komunikačním modulem a tlaková nádoba s vakem, doplněná o uzavírací armaturu.

Na nové odběrné potrubí DN 200 bude napojeno společné sací potrubí čerpadel DN 200, společný výtlačk čerpadel DN 150 bude vně armaturní komory na stávající potrubí výtlačku DN 200. Na společném potrubí výtlačku bude instalován stávající. Havarijní přepady budou vedeny potrubím DN 250, u dna armaturní komory bude do potrubí zaústěno i potrubí odkalení a vyvedeno vně objektu armaturní komory a zaústěno do stávajícího odpadního potrubí.

Materiály potrubí.

Veškerá potrubí budou zhotovena z nerezové oceli, včetně přírub, spojovacího materiálu a konstrukcí. Všechny materiály budou vhodné pro styk s pitnou vodou.

Popis provozu vodojemu.

VDJ Sutice bude zajišťovat akumulaci pro Verměřovice a částečně Dolní Čermnou a zároveň bude sloužit k přečerpávání vody do VDJ Mistrovice. Umožní gravitační přepouštění do VDJ Dolní Čermná a čerpací stanice ÚV Horní Čermná.

PS 03 – Doplnění ČSUV nová čerpadla a rozvody.

V úpravě vody Horní Čermná bude doplněna dvojice čerpadel pro přečerpávání vody z nového přivaděče do vodojemu Lanškroun.

Přívod vody do objektu úpravy.

Voda bude přiváděna přírodním řadem VDJ Sutice, maximální přítok činí 20 l/s.

Výstup z objektu úpravy.

Výtlačk z ATS bude připojen do výtlačného potrubí od stávajících čerpadel DN 200 (v místě odbočky pro větrník). Vně objektu vede výtlačný řad směr VDJ Lanškroun DN 400 a 300.

Návrh automatické čerpací stanice.

Navrhuje se instalace plně automatické čerpací stanice, která bude osazena dvěma vertikálními vícestupňovými čerpadly celonerezového provedení. Čerpadla o výkonu 7,5 kW budou vybavena motory s permanentními magnety a řízena integrovanými frekvenčními měniči s barevným displejem a českým ovládacím rozhraním. Každé čerpadlo bude mít samostatný měnič s řídicí jednotkou, která umožní nezávislé řízení a monitorování provozních parametrů včetně teploty motoru.

Pro řízení tlaku bude každé čerpadlo osazeno vlastním snímačem tlaku v rozsahu 0 – 10 bar. Řídicí systém umožní automatické střídání čerpadel, kaskádové připojení druhého čerpadla při zvýšené spotřebě a plnou vzájemnou zálohu čerpadel v případě poruchy. Dále bude zajištěna ochrana proti chodu nasucho pomocí tlakových spínačů, vodivostních sond a softwarové detekce.

Součástí stanice bude elektrický rozváděč s hlavním vypínačem, jištěním a možností dálkového řízení včetně kontaktů pro přenos informací o chodu a poruše, možnost dálkového zapnutí/vypnutí a nastavení provozního tlaku přes analogové vstupy (4 – 20 mA). Řídicí systém bude vybaven sériovým rozhraním RS 485 s podporou Modbus RTU a BACnet MS/TP pro kompletní integraci do nadřazeného systému.

Propojení čerpadel bude realizováno potrubím z nerezové oceli. Základový rám a držák elektrického rozváděče budou rovněž zhotoveny z nerezové oceli. Stanice bude umožňovat připojení externích snímačů (napájení 24 V), a to prostřednictvím dvou proudových a dvou napěťových vstupních svorek. Řídicí logika umožní řízení např. na základě rozdílu hodnot ze dvou snímačů nebo dle minimální či maximální hodnoty.

Hydraulické parametry.

Průtok při provozu jednoho čerpadla $Q = 0 - 15,5$ l/s při dopravní výšce $H = 34$ m.v.s.

Průtok při současném provozu dvou čerpadel $Q = 0 - 20$ l/s při dopravní výšce $H = 44$ m.v.s.

Potrubí a armatury.

Veškeré potrubní rozvody budou provedeny z tenkostěnných nerezových trub, včetně přírub, kotevního a spojovacího materiálu z nerezové oceli. Armatury budou použity v provedení se zvýšenou korozní odolností. Všechny materiály budou mít platné atesty pro styk s pitnou vodou.

Funkce.

Provoz ATS bude řízen rozvaděčem AT stanice. Stanice bude zajišťovat dodávku vody o konstantním tlaku, nastaveném na řídicích jednotkách čerpadel. Čerpadla budou v pozicích pravidelně střídána, při větších průtocích bude chod obou čerpadel a řídicí systém zajistí automatický záskok rezervního čerpadla při poruše pracovního soustrojí. ATS bude možné ovládat přes dispečink.

PS 04 – ČS Stroužníky.

V lokalitě Jablonné nad Orlicí a Bystřec se navrhuje nová čerpací stanice Stroužníky $Q = 0 - 4$ l/s, $H = 100 - 128$ m.

Přívod vody do objektu ČS.

Voda bude přiváděna rozvodným řadem DN 90 ze spotřebiště Jablonné nad Orlicí. Maximální odběr činí 4,5 l/s. Čerpané množství bude omezeno tak aby tlak za ATS nepřesáhl 15 bar.

Výstup z objektu ČS.

Výtlač z ATS bude novým řadem DN 90 veden do prvního tlakového pásma spotřebiště Bystřec.

Návrh automatické čerpací stanice.

Navrhuje se instalace plně automatické čerpací stanice, která bude osazena dvěma vertikálními vícestupňovými čerpadly celonerezového provedení. Čerpadla o výkonu 5,5 kW budou vybavena motory s permanentními magnety a řízena integrovanými frekvenčními měniči s barevným displejem a českým ovládacím rozhraním. Každé čerpadlo bude mít samostatný měnič s řídicí jednotkou, která umožní nezávislé řízení a monitorování provozních parametrů včetně teploty motoru.

Pro řízení tlaku bude každé čerpadlo osazeno vlastním snímačem tlaku v rozsahu 0 – 10 bar. Řídicí systém umožní automatické střídání čerpadel, kaskádové připojení druhého čerpadla při zvýšené spotřebě a plnou vzájemnou zálohu čerpadel v případě poruchy. Dále bude zajištěna ochrana proti chodu nasucho pomocí tlakových spínačů, vodivostních sond a softwarové detekce.

Součástí stanice bude elektrický rozváděč s hlavním vypínačem, jištěním a možností dálkového řízení včetně kontaktů pro přenos informací o chodu a poruše, možnost dálkového zapnutí/vypnutí a nastavení provozního tlaku přes analogové vstupy (4 – 20 mA). Řídicí systém bude vybaven sériovým rozhraním RS 485 s podporou Modbus RTU a BACnet MS/TP pro kompletní integraci do nadřazeného systému.

Propojení čerpadel bude realizováno potrubím z nerezové oceli. Základový rám a držák elektrického rozváděče budou rovněž zhotoveny z nerezové oceli. Stanice bude umožňovat připojení externích snímačů (napájení 24 V), a to prostřednictvím dvou proudových a dvou napěťových vstupních svorek. Řídicí logika umožní řízení např. na základě rozdílu hodnot ze dvou snímačů nebo dle minimální či maximální hodnoty.

Hydraulické parametry.

Průtok při provozu jednoho čerpadla $Q = 0 - 3$ l/s při dopravní výšce $H = 106$ m.v.s. Průtok při současném provozu dvou čerpadel $Q = 0 - 4,5$ l/s při dopravní výšce $H = 120$ m.v.s.

Potrubí a armatury.

Veškeré potrubní rozvody budou provedeny z tenkostěnných nerezových trub, včetně přírub, kotevního a spojovacího materiálu z nerezové oceli. Armatury budou použity v provedení se zvýšenou korozní odolností. Všechny materiály budou mít platné atesty pro styk s pitnou vodou.

Chlorovna.

Zařízení pro dávkování chlornanu sodného bude osazen v nadzemní části armaturní komory: Řízení dávkování bude závislé na průtoku přiváděné vody. Dávkovací zařízení včetně nádoby bude v plastovém boxu který bude odvětráván samostatně mimo objekt.

Funkce.

Provoz ATS bude řízen rozvaděčem AT stanice. Stanice bude zajišťovat dodávku vody o konstantním tlaku, nastaveném na řídicích jednotkách čerpadel. Čerpadla budou v pozicích pravidelně střídána, při větších průtocích bude chod obou čerpadel a řídicí systém zajistí automatický záskok rezervního čerpadla při poruše pracovního soustrojí. ATS bude možné ovládat přes dispečink.

e) Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracovala společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO: 48173398, v lednu 2024 a kterou ověřil Ing. Ondřej Hanuš, ČKAIT 060286, a která je vložena v elektronické evidenci dokumentací pod ID: SR00X010CFRL.
Projektová dokumentace bude po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby v elektronické evidenci dokumentací ověřena stavebním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad po nabytí právní moci stavebníkovi a vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu.
3. Před zahájením stavby bude umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a bude tam ponechán až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí.
4. Ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
5. Stavebník zajistí vytýčení stavby oprávněným zeměměřičem.
6. Před zahájením stavby budou zhotoviteli předána všechna vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a zařízení, která budou aktualizována (v případě uplynutí jejich platnosti). Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo staveništi byly k dispozici všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
7. Před realizací stavby bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí, vč. jejich ochranných pásem. Při souběhu a křížení stavby se stávajícími podzemními sítěmi je třeba zajistit dodržení zákona č. 158/2009 Sb. (energetický zákon), zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), platných ČSN, zejména ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení. Veškeré práce prováděné v ochranném pásmu nadzemního vedení musí být v souladu s ČSN 33 3301. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 čl.54-57. V zájmovém území se může nacházet i zařízení, které není v majetku správců veřejných sítí. V místech možného dotyku s inženýrskými sítěmi bude před zahájením zemních prací projednáno technické řešení styku a podmínky pro výkopové práce se správci zařízení a zjištěna poloha všech zařízení vč. hloubkového uložení provedením ručně kopanými sondami. Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1,5 m od inženýrských sítí budou prováděny výhradně ručním způsobem. V území min. 0,5 m od okrajů poklopů vodovodních armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením. Po odkrytí sítí a před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inženýrských sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízení, přičemž bude sepsán zápis do stavebního deníku. V průběhu stavby stavebník na vyžádání jejich správců umožní přístup a příjezd k těmto zařízením. Zabezpečení přejíždění těchto zařízení stavební technikou a jiná stavební činnost je možná až po zajištění mechanické ochrany, tj. zpevnění povrchu a po dohodě se správci inženýrských sítí.

8. Stavebník je při přípravě a realizaci stavby zodpovědný za neporušení stávajících vedení a existujícího provozu těchto zařízení.
9. Poškození stávajících podzemních sítí bude neprodleně ohlášeno správci příslušné sítě.
10. Při provádění zemních prací budou dodržena veškerá vyjádření a požadavky jednotlivých majitelů pozemků, správců jednotlivých sítí dopravní a technické infrastruktury.
11. Stavebník ponese veškeré náklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací v souvislosti se stavbou. Za škodu vzniklou na sousedních stavbách nebo pozemcích (pokud není vyvolána jejich závadným stavem) zodpovídá stavebník, který neprodleně odstraní vzniklé škody vlastním nákladem.
12. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
13. Stavebník dle návrhu fází výstavby uvedeného v projektové dokumentaci ohlásí stavebnímu úřadu jednotlivé fáze výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby, a to vždy neprodleně po dosažení jednotlivé fáze výstavby. Provedení kontrolních prohlídek stavby je stavebník povinen strpět.
14. S odpady je nutné nakládat podle ust. § 13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
15. Ve smlouvě s firmou, která bude stavební práce realizovat, musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude původcem odpadů, které při realizaci vzniknou.
16. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně.
17. Bude zřízen dostatečný počet stanovišť určených pro umístění nádob na směsný komunální odpad a separovaný sběr. Tato místa budou dostatečně dostupná pro obslužnou techniku.
18. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo využití vzniklých odpadů.
19. Před uvedením stavby do užívání budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou, v souladu s ust. § 5 odst. 9 zákona 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou a na úpravu vody.
20. Před uvedením stavby do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody z nově vybudovaných vodovodních řadů (podmínka stanovena v souladu s požadavky ust. § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody, v platném znění.
21. Při stavební činnosti nedojde k poškození hlavního kořenového systému ani nadzemní části lesních dřevin.
22. V rámci stavebních prací bude dodržen standard AOKP Ochrana dřevin při stavební činnosti.
23. Výkopový materiál, přebytečná zemina, odpady ze stavby, stavební materiály a suť nebudou ukládány do vodního toku, na břehy vodního toku, v nivě vodního toku, ani v záplavovém území vodního toku.
24. Lehce odplavitelné materiály a lehce splavné materiály související s realizací záměru (skládka vytěžené zeminy, stavební materiály, odpady ze stavby, suť, nářadí, zařízení...) budou přednostně skladovány mimo záplavové území. V případě potřeby jejich skladování v záplavovém území budou tyto materiály skladovány tak, aby jejich skladováním nemohlo dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě a dále nemohlo dojít k jejich rozplavení nebo odplavení.
25. Skládky ornice, vytěžené zeminy, sypkých materiálů a odpadů ze stavby, budou zabezpečeny proti splavování.

26. Musí být splněny podmínky správce dotčených HOZ – Státní pozemkový úřad, vydané ve stanovisku zn.: SPU 037585/2025 ze dne 4. února 2025, a to:
- a) dotčená HOZ požadujeme respektovat a zachovat jejich funkčnost;
 - b) při provádění prací bude zamezeno únikům ropných a jiných provozních kapalin a bude zamezeno vnikání mechanických nečistot a splavování zeminy do HO;
 - c) v případě vzniku škod a havárií na HOZ spojených se stavebními pracemi uvede stavebník vše na své náklady do původního stavu nebo uhradí škody v plné výši SPÚ;
 - d) křížení otevřených HOZ protlakem bude provedeno minimálně 1 m pod původní niveletou HOZ (bez nánosu);
 - e) startovací a cílové jámy protlaku budou v minimální vzdálenosti 1 m od břehové čáry kanálu;
 - f) místa křížení budou opatřena vždy alespoň jedním označníkem, který bude ukotven na vrchní hraně HOZ;
 - g) zahájení prací bude písemně oznámeno SPÚ, odboru vodohospodářských staveb, alespoň 14 kalendářních dnů předem;
 - h) zástupce SPÚ, odboru vodohospodářských staveb, bude přizván na závěrečnou kontrolní prohlídku;
 - i) v případě narušení drenážního systému POZ stavební činností stavebník provede taková technická opatření, jež zajistí jeho opětovnou funkčnost. Musí být zajištěn odvod drenážních vod z navazujících okolních pozemků, na kterých se POZ také nachází;
 - j) SPÚ povolí vstup a provedení prací pro realizaci liniové stavby inženýrské sítě na pozemcích p. č. 4020, p. č. 4776 v katastrálním území Verměřovice a p. č. 8654, p. č. 8148 v katastrálním území Dolní Čermná formou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
27. Křížení vodních toků budou provedena v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením.
28. Bude zachována stávající niveleta terénu v záplavových územích (terén nebude navyšován).
29. V záplavovém území bude materiál ukládaný do výkopové rýhy po uložení potrubí řádně zhutněn po vrstvách.
30. Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
31. Při činnostech souvisejících s tímto záměrem je na pozemcích zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) třeba:
- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem, uživatelem nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat,
 - provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu,
 - provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,
 - skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popř. i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a zajistit jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany ZPF, pokud v odůvodněných případech tento orgán neudělí výjimku z povinnosti provést skrývku uvedených zemín, za odůvodněný případ se považuje zejména odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
 - ukládat odklizové zeminy ve vytěžených prostorech a není-li to možné nebo hospodářsky odůvodněné, uložit je v první řadě na plochách neplodných nebo na plochách horší jakosti, které byly za tímto účelem odňaty ze zemědělského půdního fondu,
 - provádět vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby tvarem, uložením zeminy a vodními poměry byly připraveny k rekultivaci, pokud provedení rekultivace přichází v úvahu,
 - provádět podle schválených plánů rekultivaci dotčených ploch, aby byly způsobilé k plnění dalších funkcí v krajině.

32. Počínat si při stavební činnosti tak, aby nedošlo k narušení hydrologických a odtokových poměrů zájmového území a učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Dojde-li vlivem realizace k poškození výše uvedených vodních poměrů na okolních zemědělských pozemcích, zajistí žadatel na svůj náklad nápravná opatření.
33. V trase splaškové kanalizace zajistit na vlastní náklady řádné provedení skrývky kulturních vrstev zeminy v šířce pracovního pruhu – 2 m, s odděleným ukládáním ornice a podorničí a její opětovné rozprostření po provedení záhozu rýhy. Přitom nesmí dojít k promísení ornice a podorničí. Skrývka bude řádně uskladněna, zajištěna proti rozplavování, zaplevelování a odcizení.
34. V trase kanalizace nebudou dotčeny jiné pozemky ZPF než ty, na kterých bude trasa umístěna dle předložené dokumentace.
35. Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, živočichů a dřevin podle § 5 a § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“). Při stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. Při porušení podmínek obecné ochrany rostlin a živočichů je orgán ochrany přírody oprávněn zakázat nebo omezit rušivou činnost.
36. Podle ustanovení § 5 odst. 3 ZOPK jsou fyzické a právnické osoby povinny při provádění mj. stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky nebo ekonomicky dostupnými prostředky.
37. Při realizaci stavebních prací v blízkosti stromů bude dodržena dostatečná vzdálenost od nich. Výkopy nebudou vedeny blíže než 2,5 m od paty kmene. **V případě zásahu do kořenové zóny budou použity bezvýkopové technologie (protlak), popř. budou práce provedeny tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému. Výkopy v kořenové zóně budou prováděny ručně.**
38. Inženýrské sítě realizované v blízkosti kořenové zóny dřevin budou zajištěny fólií proti prorůstání kořenů.
39. Stavební práce budou prováděny v souladu se **SPPK A01 002:2014 Ochrana dřevin při stavební činnosti** především musí být dodržovány následující zásady:
- Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií, například supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem s opatrným postupem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům.
 - Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit.
 - Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu.
 - Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.
 - Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena například:
 - zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií,
 - překrytím stěny výkopu vhodným materiálem,
 - instalací průchodky a bezodkladným zasypaním.
 - Pro snížení míry stresu stromů je v případě plánovaného otevření výkopu (například stavební jámy) na delší období než jeden měsíc doporučeno instalovat kořenovou clonu.
 - Kořenová clona se instaluje jedno vegetační období před zahájením stavby, a to s respektováním bodu 2 až 4.
 - Kořenová clona musí zasahovat pod prokořeněný prostor, minimálně však do hloubky 700 mm. Vnitřní strana kořenové clony (ve směru ke stromu) je uzavřena netkanou textilií a zajištěna proti sesuvu půdy. Ke kořenům je doplněn substrát schopný dobře držet vodu a propouštět vzduch.

- Instalovaná kořenová clona musí být pravidelně zavlažovaná dle 4.3.1. Kořenové clony je nutné udržovat vlhké v průběhu celého období stavby.
 - Inženýrské sítě v chráněném kořenovém prostoru budou přednostně ukládány do chrániček.
40. Stavební ani jiný materiál nebude ukládán na PUPFL.
 41. Realizací výše uvedené stavby nebude omezen provoz a činnost na PUPFL.
 42. Vlastník dotčených pozemků neponese žádnou zodpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout lesním provozem, případně klimatickými vlivy (např. pádem větví nebo částí korun, vývraty stromů, přesahem větví a kořenů, zastíněním apod.), a to ani při výstavbě ani v pozdějším období.
 43. Stavebník je povinen při realizaci předmětné stavby, co nejvíce šetřit práva vlastníka lesních pozemků a případný vstup na jeho pozemky mu oznámit v dostatečném předstihu. Vznikne-li vlastníkovu majetková újma způsobená v důsledku výše uvedených činností je stavebník vlastníkovu povinen tuto újmu uhradit.
 44. Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
 45. Realizací záměru **nebude** omezen provoz a činnost na lesních pozemcích parc. č. 384, 402/2 v kat. území Letohrad, parc. č. 4012, 4057, 4060, 4143, 4288, 4289, 4334, 4335, 4336, 4638, 4722 v kat. území Verměřovice, parc. č. 301/1, 588/13 v kat. území Jablonné nad Orlicí, 3317/2 v kat. území Bystřec,
 46. Realizací záměru nedojde k poškození nadzemních i podzemních částí stromů (např. kořeny, kořenové náběhy, kmeny stromů, ...) v lesních porostech v bezprostřední blízkosti, aby nedošlo k destabilizaci lesa,
 47. Po ukončení realizace záměru bude nadále vyžadováno předložení průběžné evidence odpadů z realizace tohoto záměru. Upozorňujeme, že čestné prohlášení zhotovitele stavby původce odpadů není akceptovatelným dokladem, tím je např. osvědčení vystavené oprávněnou osobou (provozovatelem koncového zařízení), jež uvádí konkrétní množství přijatého druhu odpadu (např. vážní lístek). Správní orgán bude požadovat předložit souhrn odpadů a originální vážní lístky a doklady o předání odpadů oprávněným osobám, a to jako správní orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady dle zákona o odpadech a ověřování podaných hlášení o produkci a nakládání s odpady dle zákona o odpadech.
 48. Je nutné respektovat vyhlášku č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž plnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem.
 49. Zdrojem znečišťování ovzduší bude případná prašnost z realizace záměru. Proto je nutné při realizaci záměru dodržovat Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ČR, ke stanovení podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností, dostupný na internetových stránkách MŽP ČR.
 50. V čerpací stanici Stroužníky a ve vodojemu Sutice budou instalovány kohouty pro možnost odběru vzorků vody před a za hygienickým zabezpečením pitné vody.
 51. V souladu s § 237 odst. 2 stavebního zákona, je stanoven zkušební provoz povolované stavby.
 52. Nejpozději k uvedení stavby do zkušebního provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů ve stavbě celého vodovodního systému, přicházejících do styku s pitnou vodou, včetně vnitřního povrchu vodojemů a technologických zařízení. Podmínka je stanovena v souladu s § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
 53. K ověření zdravotní nezávadnosti vodostavebního betonu akumulačních nádrží vodojemu Sutice bude k uvedení stavby do zkušebního provozu předložen výsledek kráceného rozboru včetně stanovení obsahu hliníku ve vzorku vody, odebraného z obou akumulačních nádrží vodojemu Sutice po důkladném oplachu pitnou vodou a po 24hodinové stagnaci vody. Podmínka byla stanovena v souladu s § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst. 1 a § 12 odst. 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, ve znění pozdějších předpisů.

54. Před uvedením stavby do trvalého provozu budou předloženy doklady o nezávadnosti pitné vody ze všech přírodních, výtlačných a rozvodných nově vybudovaných vodovodních řadů nad 15 m délky a ze spotřebišť skupinových vodovodů Letohradsko, Lanškrounsko a Orlické skupiny po jejich propojení v rozsahu krácených rozborů pitné vody. Podmínka je stanovena v souladu s požadavky § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
55. V dostatečném předstihu před závěrečnou kontrolní prohlídkou (před uvedením stavby do trvalého provozu) budou v souladu s § 3 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví v návaznosti na § 3c odst. 7 vyhlášky č. 252/2004 Sb. KHS předloženy aktualizované provozní řády propojených skupinových vodovodů nebo provozní řád celého propojeného systému zásobování pitnou vodou (dle volby provozovatele).
56. Budou dodrženy podmínky vyjádření správce dopravní infrastruktury Správy a údržby silnic Pardubického kraje č.j.: SÚSPK/ 3913/2025 ze dne 14. 04. 2025, které jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
57. Budou dodrženy podmínky vyjádření k povolení záměru Správy železnic, státní organizace, č.j.: 13489/2025-SŽ-OR HKR-OPS ze dne 15. 04. 2025, které jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
58. Při uzavírce či omezení silnice II/311 bude tato skutečnost oznámena Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
59. Budou dodrženy rozhledové trojúhelníky. V rozhledových polích nesmí být překážka bránící ve výhledu vyšší než 0,75 m. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce menší než 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom). Po celou dobu existence připojení bude zajištěno, aby požadovaným rozhledům nebránily ani přechodné překážky (např. vegetace, shrnutý nebo navátý sníh). Tyto přechodné překážky budou v případě výskytu bezodkladně odstraňovány.
60. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci sítí spol. CETIN, a.s., č.j.: 154823/25 ze dne 05. 06. 2025, které jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
61. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci sítí České Radiokomunikace, a.s., zn.: UPTS/ OS/401124/2025 ze dne 13. 07. 2025, které jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
62. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci sítí v majetku Správy železnic s.o., ve správě ČD Telematika, a.s., č.j.: 3202531596 ze dne 11. 03. 2025 – souhlas se stavbou.
- V označeném zájmovém území je vedena trasa optických kabelů DOK,TOK ve společné kabelové kynetě s traťovým kabelem TKa samostatně místní optický kabe MOK do BTS. Situace TK,DOK,TOK,MOK jsou součástí vyjádření.
 - Při realizaci stavby nesmí dojít k jejich poškození. Zemní práce budou v ochranném pásmu prováděny výhradně ručním způsobem. Správa železnic, státní organizace si jako vlastník uvedených kabelů vyhrazuje právo, zakázat provádění zemních prací strojním způsobem do vzdálenosti 1,5 metru na obě strany od kabelové trasy. Nové sítě budou v místech křížení stávající kabelové trasy uloženy vždy pod tento kabel. Po celou dobu stavby musí být rovněž zamezeno pohybu těžké techniky a stavebních strojů nad trasou nechráněných kabelů. Pokud nebude možné tuto podmínku splnit, požadujeme ochránit kabely proti mechanickému poškození, např. položením betonových panelů nad trasu nechráněného kabelu. Křížení musí odpovídat platným ČSN a po odkrytí kabelové trasy požadujeme před záhozem zkontrolovat provedení křížení správcem.
 - Před zahájením stavby budou kabelové trasy vytyčeny k ověření polohy a hloubky uložení a na místě budou rovněž stanoveny konkrétní podmínky ochrany, vzhledem k charakteru prováděných prací v ochranném pásmu kabelů. V případě jakékoliv kolize s kabely ve správě ČD - Telematika a.s. projednejte způsob jejich ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová. O vytyčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová na základě písemné objednávky v dostatečném časovém předstihu.
63. Budou dodrženy podmínky vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem spol. ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 001163284059 ze dne 28. 05. 2025 a to:

1. Z hlediska umístění zařízení a staveb v blízkosti zařízení distribuční soustavy požadujeme dodržování platných norem a dalších souvisejících předpisů, zejména ČSN 73 6005. Před realizací stavby je nutné požádat o vyjádření k umístění stavby a činnosti v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
4. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
5. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nutno nahlásit tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka.
12. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
64. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci sítí ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0102322937 ze dne 16. 04. 2025 – k.ú. Letohrad, k.ú. Orlice, k.ú. Verměřovice, k.ú. Mistrovice nad Orlicí, podmínky vyjádření jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
65. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci sítí ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0102322966 ze dne 16. 04. 2025 – k.ú. Jablonné nad Orlicí, k.ú. Bystřec, k.ú. Dolní Čermná, k.ú. Horní Čermná, podmínky vyjádření jsou přílohou tohoto rozhodnutí.

66. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci sítí GasNet Služby s. r. o., zn.: 5003325868 ze dne 11. 06. 2025 – k.ú. Letohrad a k.ú. Orlice, podmínky vyjádření jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
67. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci sítí GasNet Služby s. r. o., zn.: 5003325873 ze dne 11. 06. 2025 – k.ú. Verměřovice a k.ú. Mistrovice nad Orlicí, podmínky vyjádření jsou přílohou 6. tohoto rozhodnutí.
68. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci sítí GasNet Služby s. r. o., zn.: 5003325886 ze dne 11. 06. 2025 – k.ú. Dolní Čermná, k.ú. Horní Čermná, k.ú. Verměřovice, podmínky vyjádření jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
69. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci sítí GasNet Služby s. r. o., zn.: 5003325888 ze dne 11. 06. 2025 – k.ú. Bystřec a k.ú. Jablonné nad Orlicí, podmínky vyjádření jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
70. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci sítí VAK Jablonné nad Orlicí, a.s., č.j.: VAK/JA/LN/25/1737 ze dne 01. 08. 2025, podmínky vyjádření jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
71. Budou dodrženy podmínky vyjádření k existenci sítí VAK Jablonné nad Orlicí, a.s., č.j. VAK/LE/PN/25/1515 ze dne 07. 07. 2025, podmínky vyjádření jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
- 72. Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
- 73. Po dokončení stavebních prací je stavebník povinen požádat příslušný stavební úřad (vodoprávní úřad KÚPK) o vydání povolení zkušebního provozu podle ust. § 237 stavebního zákona.**

f) Vymezení území dotčeného vlivem záměru:

Vymezení území dotčeného vlivem povolení stavby s ohledem na charakter jejich stavebních objektů, které jsou předmětem povolení záměru, je dáno pozemky, na kterých má být stavební záměr realizován a dále sousedními pozemky, tedy okruhem účastníků řízení, neboť se jedná mimo stavebníka a obce o vlastníky pozemků, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a dále o osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno v přípustné míře. Stavební úřad proto vymezil, kromě výše uvedených nemovitostí dotčených vlivem vlastního umístění stavby a provádění stavby v případě vlastníků resp. majetkovým správcům veřejné infrastruktury, i rozsah okruhu sousedních nemovitostí, které by mohly být vlivem umístění nebo provádění stavby dotčeny v přípustné míře v katastrálních územích Letohrad, Orlice, Jablonné nad Orlicí, Dolní Čermná, Verměřovice, Horní Čermná, Mistrovice nad Orlicí a Bystřec.

V rámci přípravy návrhu stavby bylo požádáno o změnu PRVK. Návrh změny byl Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 10. 12. 2024 usnesením č. Z/23/24 schválen.

Změna PRVK Pardubického kraje – Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny byla projednána s orgánem územního plánování Městského úřadu Žamberk, odbor stavebního úřadu a územního plánování dne 10. 09. 2024 – bez připomínek.

Povolovaná stavba není v rozporu s územními plány dotčených obcí tj. města Letohrad, města Jablonné nad Orlicí, městyse Dolní Čermná, obce Verměřovice, obce Horní Čermná, obce Mistrovice a obce Bystřec.

Povolovaná stavba vyžaduje trvalý zábor zemědělského pozemku pro stavbu nového vodojemu Sutice na parcele č. 4773 v k.ú. Verměřovice.

Trasa SO 04 v k.ú. Verměřovice je navržena přes lesní pozemek č. 4143 a trasa SO 05 v k.ú. Dolní Čermná vede přes lesní pozemek č. 8527, pro tyto dvě parcely je nutné vyjmutí z PUFL.

II.

Krajský úřad podle ust. § 9 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,

povoluje

trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely o celkové ploše odnětí **0,0010 ha**, z důvodu výstavby vodohospodářské infrastruktury, nadzemní části vodojemu s opěrnou zdí na části pozemku:

Parcela číslo	Katastrální území	Kultura	Vlastník	Třída ochrany	BPEJ	Výměra odnětí (ha)
4773 (část)	Verměřovice	Orná půda	Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.	V. IV.	7.37.16 7.31.14	0,00075 0,00025

Podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

1. V terénu budou viditelně označeny hranice zájmového území a bude zajištěno jejich nepřekročení.
2. Před zahájením stavebních prací zajistí investor skryvku kulturní vrstvy zeminy podle zpracované bilance skryvky na části pozemku parcelní č. 4773 (orná půda), v katastrálním území Verměřovice, na celkové ploše 0,0010 ha, o síle 30 cm a o celkovém objemu ornice cca 3 m³.
3. Skrytá, zúrodnění schopná zemina o celkovém objemu cca 3 m³ bude dočasně umístěna na části pozemku parcelní č. 4773 (pozemek je ve vlastnictví žadatele), a poté využita k terénním úpravám a k dokončení povrchových úprav obsypu akumulární komory, a to okolo nově vybudovaného vodojemu, v katastrálním území Verměřovice.
4. O činnostech souvisejících se skryvkou kulturní vrstvy zeminy vede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy protokol. Do protokolu se zaznamenává objem skryvky, přemístění, rozproštění či jiné využití a uložení skryvky, dále ochrana a ošetřování skryvky a dělení na svrchní kulturní vrstvy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy (§ 14 odst. 5 vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF, v platném znění).
5. Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od záměru musí zůstat odnímaná půda i nadále zemědělskou půdou.

Finanční odvod za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu bude dle podkladů, předložených žadatelem ve výši 72,- Kč.

Odvod byl vypočítán dle části D zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Výpočet: Zařazení pozemku nebo jejich částí do bonitovaných půdně ekologických jednotek (pozemek má BPEJ 7.37.16 (1,35 Kč/za 1 m²) a jeho základní cena podle oceňovací vyhlášky x 5 třída ochrany (koeficient 4) x plocha – 7,5 m² (zastavěná a zpevněná plocha dle předložené projektové dokumentace) a (pozemek má BPEJ 7.31.14 (3,18 Kč/za 1 m²) a jeho základní cena podle oceňovací vyhlášky x 4 třída ochrany (koeficient 4) x plocha – 2,5 m² (zastavěná a zpevněná plocha dle předložené projektové dokumentace).

$$1,35 \times 4 = 5,40 \text{ Kč/1 m}^2$$

$$5,4 \times 7,5 = 40,50 \text{ Kč}$$

$$3,18 \times 4 = 12,72 \text{ Kč/1 m}^2$$

$$12,72 \times 2,5 = 31,80 \text{ Kč}$$

$$\text{Celková výše odvodu činí } 40,50 + 31,80 = 72,30 \text{ Kč}$$

V souladu s ust. 12 odst. 4 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, se v tomto konkrétním případě odvod neplatí, jelikož výše odvodu placeného jednorázově nepřevyšuje celkovou částku 100,- Kč.

III.

Krajský úřad podle ust. § 15 a § 16 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“) a podle ust. § 13 odst. 1 lesního zákona

povoluje

- a. **trvalé odnětí** části pozemku určeného k plnění funkci lesa (PUPFL), který je dotčený stavbou „Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny“, z důvodu ochranného pásma vodovodního řadu.

p.p.č.	Katastrální území	Vlastnické právo	Celková výměra	Plocha odnětí
4143 (část)	Verměřovice	Obec Verměřovice, č.p. 14, 561 52 Verměřovice	0,0715 ha	0,00301 ha

- b. dočasné odnětí** části pozemku určeného k plnění funkci lesa (PUPFL), který je dotčený stavbou „Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny“, z důvodu ochranného pásma vodovodního řádu, **dočasně na dobu od 01. 06. do 31. 05. 2036.**

p.p.č.	Katastrální území	Vlastnické právo	Celková výměra	Plocha odnětí
8527 (část)	Dolní Čermná	SJM Ing. Tejkl Leoš a Mgr. Tejklová Alena Ing. Tejkl Leoš, č.p. 231, Bystřec 561 54 Mgr. Tejklová Alena, Třešňová 1381/3, Třešť 589 01	0,3514 ha	0.00494 ha

Dle zákresu situace záboru uvedeného na přiložené katastrální mapě.

a ukládá podle ust. § 16 odst. 2 písm. f) lesního zákona žadateli tato opatření v zájmu ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa:

- dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedené v ust. § 13 lesního zákona,
 - řádně vytyčit a zřetelně vyznačit hranice části pozemků dočasně odňatých plnění funkcí lesa a to k tomu oprávněnou osobou,
 - odňatá plocha bude v souladu s tímto rozhodnutím,
 - stavební ani jiný materiál nebude trvale ukládán na PUPFL, ani do jeho těsné blízkosti,
 - realizací výše uvedené akce nebude omezen provoz ani činnost na okolních PUPFL, při činnostech budou používány vhodné technické prostředky, technologie a biologicky odbouratelné kapaliny a budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno úniku škodlivých látek poškozujících les a životní prostředí jako celek,
 - vznikne-li vlastníku nemovitostí majetková újma způsobená v důsledku výše uvedených činností, bude uživatel tuto újmu vlastníku nemovitostí povinen uhradit,
- g) budou splněny všechny podmínky stanovené v písemném vyjádření LS Lanškroun č.j.: LCR163/000750/2025 ze dne 08.04.2025, vyjádření LS Lanškroun je přílohou tohoto rozhodnutí.**

Poplatek za omezení využívání pozemku plnění funkce lesa se žadateli společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. Jablonné nad Orlicí, IČO: 48173398, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí nepředepíše.

Podle ust. § 17 odst. 2 písm. c) lesního zákona se jedná o stavbu potřebnou pro jímání a výrobu pitné vody.

IV.

Krajský úřad podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona

povoluje

provedení stavby „Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny“ v ochranném pásmu 30 – ti metrů od pozemků určených k plnění funkci lesa na těchto dotčených pozemcích:

Katastrální území Letohrad

p.p.č.	Vlastník
402/2	Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad
405/9	Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad
384	Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad

Katastrální území Verměřovice

p.p.č.	Vlastník
4012	Česká republika, právo hospodařit Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
4722	Obec Mistrovice, č.p. 138, 561 64 Mistrovice
4638	Obec Mistrovice, č.p. 138, 561 64 Mistrovice
4060	Obec Mistrovice, č.p. 138, 561 64 Mistrovice
4057	Králová Eva, č.p. 100, 561 52 Verměřovice

4143	Obec Mistrovice, č.p. 138, 561 64 Mistrovice
4334	Ing. Pecháček Ladislav, č.p. 141, 561 52 Verměřovice ½ Pecháčková Marie, č.p. 141, 561 52 Verměřovice ½
4335	Bc. Havelka Miloslav, Československé armády 101, 533 12 Chvaletice ¼ Králová Eva, č.p. 100, 561 52 Verměřovice ¼ Motýčková Anna, Orlice 211, 561 51 Letohrad ¼ Pražanová Marta, č.p. 131, 561 52 Verměřovice ¼
4336	Marek Jan, č.p. 5, 561 42 Verměřovice
4288	SJ Barnet Miroslav a Barnetová Jana, č.p. 73, 561 52 Verměřovice
4289	Barnet Miroslav, č.p. 73, 561 52 Verměřovice

Katastrální území Dolní Čermná

p.p.č.	Vlastník
8140	SJ Jirásek Oldřich a Jirásková Zdenka, č.p. 339, 561 53 Dolní Čermná
8527	SJM Ing. Tejkl Leoš a Mgr. Tejklůvá Alena Ing. Tejkl Leoš, č.p. 231, Bystřec 561 54 Mgr. Tejklůvá Alena, Třešňová 1381/3, Třešť 589 01
8535	Šebrlová Ludmila, Na Větru 693, 563 01 Lanškroun

Katastrální území Jablonné nad Orlicí

p.p.č.	Vlastník
588/13	Město Jablonné nad Orlicí, Náměstí 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí
301/1	Bc., Ing. Kopecký Zdeněk, Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav ¼ PODORLICKO a.s. MISTROVICE, č.p. 172, 561 64 Mistrovice 3/4

Katastrální území Bystřec

p.p.č.	Vlastník
3120/2	Berka Milan, č.p. 76, 561 54 Bystřec ½ Berková Elena, č.p. 76, 561 54 Bystřec ½
3317/2	Ing. Čada Jan, Nad Kuliškou 462/6, Košíře, 150 00 Praha 5 ½ Mgr. Gemperlová Lenka Ph.D., Beniškově 1285/11, Košíře, 150 00 Praha 5 ½
3317/1	Ing. Čada Jan, Nad Kuliškou 462/6, Košíře, 150 00 Praha 5 ½ Mgr. Gemperlová Lenka Ph.D., Beniškově 1285/11, Košíře, 150 00 Praha 5 ½

Povolení je vázáno na splnění těchto podmínek:

- Stavba bude provedena dle předložené situace, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
- Stavební ani jiný materiál nebude ukládán na PUPFL.
- Realizací výše uvedené stavby nebude omezen provoz a činnost na PUPFL.
- Vlastník dotčených pozemků neponese žádnou zodpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout lesním provozem, případně klimatickými vlivy (např. pádem větví nebo částí korun, vývraty stromů, přesahem větví a kořenů, zastíněním apod.), a to ani při výstavbě ani v pozdějším období.
- Stavebník je povinen při realizaci předmětné stavby, co nejvíce šetřit práva vlastníka lesních pozemků a případný vstup na jeho pozemky mu oznámit v dostatečném předstihu. Vznikne-li vlastníkovu majetková újma způsobená v důsledku výše uvedených činností je stavebník vlastníkovu povinen tuto újmu uhradit.
- Nedojde k poškození stromů, a to jejich nadzemních částí nebo kořenových systémů.

Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Odůvodnění:

Dne 05. 08. 2025 podal žadatel žádost o vydání povolení výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o záměru. Původně byla žádost adresována stavebnímu úřadu Městského úřadu Žamberk, příslušného k věci podle ust. § 30 odst. 1 písm. f), a ust. § 30 odst. 3 stavebního zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že plánovaný záměr je velkého rozsahu, a současně se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, požádal stavební úřad Městského úřadu Žamberk nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství (dále jen „krajský úřad“) o převzetí uvedeného řízení. Krajský úřad obdržel podnět k převzetí řízení o povolení stavby ve dne 18. 08. 2025.

Krajský úřad, jako příslušný nadřízený stavební úřad podle ust. § 30 odst. 1 písm. e), a ust. § 30 odst. 2 stavebního zákona a ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 131 odst. 1 písm. a) správního řádu, přebíral věc usnesením č.j.: KUPA-17923/2025-6 dne 01. 10. 2025 a v této věci rozhodl jako správní orgán nižšího stupně.

Dnem doručení žádosti věcně příslušnému stavebnímu úřadu, tj. stavebnímu úřadu Městskému úřadu Žamberk, bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Dne 06. 10. 2025 pod č.j.: KUPA-17923/2025-7 krajský úřad podle ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyzval stavebníka k úhradě správního poplatku podle položky 18 odst. 1 písm. c) sazebníku, který správní úřad snížil o 1 000,00 Kč v souladu s ust. § 9 téhož zákona, protože je žádost podána na elektronickém formuláři. Správní poplatek ve výši 9 000 Kč byl zaplacen dne 08. 10. 2025.

Dne 20. 10. 2025 krajský úřad vydal pod č.j.: KUPA-17923/2025-8 vyrozumění o zahájení řízení o povolení záměru. V souladu s ust. § 189 odst.1 stavebního zákona správní orgán upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, protože žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení vyrozumění o zahájení řízení o povolení záměru mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Současně s vyrozuměním o zahájení řízení o povolení záměru, oznámil krajský úřad účastníkům řízení, že mají v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu, možnost seznámit se s podklady k vydání rozhodnutí, k tomu jim stanovil přiměřenou lhůtu.

Účastníkům řízení podle ust. § 182 písm. a), b), a c) stavebního zákona, dotčeným orgánům a dotčeným obcím bylo předmětné oznámení doručeno jednotlivě. Dalším účastníkům řízení bylo oznámení o zahájení řízení o povolení záměru doručeno veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 správního řádu, vyvěšenou na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje od 23. 10. 2025 do 07. 11. 2025. Veřejná vyhláška byla v souladu s ust. § 25 odst. 3 správního řádu a ust. § 188 odst. 5 stavebního zákona, zaslána též příslušným obecním úřadům (Městský úřad Letohrad, Městský úřad Jablonné nad Orlicí, Úřad městyse Dolní Čermná, Obecní úřad Verměřovice, Obecní úřad Horní Čermná, Obecní úřad Mistrovice a Obecní úřad Bystřec).

Okruh účastníků řízení o povolení předmětné stavby správní orgán stanovil v souladu s ust. § 182 stavebního zákona. Účastníkem řízení dle ust. § 182 stavebního zákona jsou stavebník, obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon.

Při vymezení účastníků řízení, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům a stavbám na nich mohou být rozhodnutím přímo dotčena, stavební úřad posuzoval možné přímé dotčení umístěním navrhované stavby, mimo jiné z hlediska výšky a hmoty stavby, orientace k okolním stavbám a odstupů od hranic sousedních pozemků.

Správní orgán posoudil záměr podle ust. § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

K záměru vydal Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, dne 25. 7. 2025 jednotné environmentální stanovisko č.j.: R/2025/124145/4 R, ve kterém konstatoval, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný a stanovil podmínky, které jsou převzaty do výroku tohoto povolení a uvedl, že předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí: vodoprávní úřad, orgán státní správy lesů.

Jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle § 17 odst. 1 vodního zákona.
- Souhlas s dotčením pozemků PUPFL dle § 14 odst. 2 lesního zákona (č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
- Odnětí pozemků z PUPFL dle § 16 lesního zákona (č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Záměr je mimo jiné situovaný v ochranném pásmu lesa p. p. č. 8527, 8140, 8535 k. ú. Dolní Čermná, **pozemků určených k plnění funkcí lesa**. Příslušný orgán podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) vydal žadateli podle ust. **§ 14 odst. 2 lesního zákona** souhlas k provedení stavby v ochranném pásmu 30 – ti metrů od pozemku určeného k plnění funkce lesa (dále jen „lesní pozemek“) *na dotčených lesních pozemcích* p. č. 8527, 8140, 8535 v k. ú. Dolní Čermná a stanovil podmínky, které jsou zohledněny ve výroku tohoto rozhodnutí. Dále příslušný orgán povolil odnětí pozemku určeného k plnění funkce lesa (p.p.č. 8527 v k.ú. Dolní Čermná), plocha odnětí 0,00494 ha a uložil žadateli opatření v zájmu ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa. Výpočet poplatku za dočasné omezení z PUPFL nebyl orgánem státní správy lesů požadován ani předepisován, jelikož se jedná o vodohospodářské zařízení dle § 17 odst. 2 písm. c) zákona o lesích. Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, posoudil kladně návrh oprávněného žadatele, kterým bylo požádáno o udělení souhlasu vodoprávního úřadu podle ust. § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) vodního zákona, ke stavbě „Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny - LANŠKROUN“.

Dále k záměru vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, dne 1. 8. 2025 jednotné environmentální stanovisko č.j.: MUZBK-31262/2025/CHAL, ve kterém konstatoval, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný a stanovil podmínky, které jsou převzaty do výroku tohoto povolení a uvedl, že předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí: vodoprávní úřad, orgán státní správy lesů, orgán ochrany zemědělského půdního fondu a orgán v oblasti nakládání s odpady.

Jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle § 17 odst. 1 vodního zákona (tento souhlas se vztahuje pouze na kat. území Letohrad, Orlice, Verměřovice, Jablonné nad Orlicí, Bystřec a Mistrovice nad Orlicí)
- Souhlas s dotčením pozemků PUPFL dle § 14 odst. 2 lesního zákona (č. 289/1995 Sb.)
- Odnětí nebo omezení pozemku z PUPFL dle § 16 lesního zákona
- Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
- Vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby dle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad, posoudil kladně návrh oprávněného žadatele a vydal dle ustanovení § 17 odst. 3 vodního zákona souhlas dle ustanovení § 17 odst. 3 vodního zákona k výše uvedenému stavebnímu záměru. Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, dle ustanovení § 13 až § 16 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), jako příslušný orgán souhlasí s tím, aby bylo povoleno trvalé omezení části pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL) parc. č. 4143 (o výměře záboru 0,00301 ha) v kat. území Verměřovice z důvodu ochranného pásma vodovodního řadu.

Dále Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, dle ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon OZPF), jako příslušný orgán stanovil podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu a tyto byly převzaty do výroku rozhodnutí.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu Žamberk podle § 13 odst. 1, písm. a) a podle § 15 písm. k) zákona vydal dle § 9 odst. 1, v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 zákona OZPF souhlasné stanovisko k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely z důvodu výstavby Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny – výstavba vodohospodářské infrastruktury – nadzemní část vodojemu a opěrná zeď na části pozemku č.p.p. 4773 v k.ú. Verměřovice. V souladu s ust. 12 odst. 4 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, se v tomto konkrétním případě odvod neplatí, jelikož výše odvodu placeného jednorázově nepřevyšuje celkovou částku 100,- Kč.

Orgán odpadového hospodářství Městského úřadu Žamberk příslušný podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech vydal k realizaci stavebního záměru souhlasné vyjádření z hlediska nakládání s odpady.

Ke stavebnímu záměru bylo doloženo stanovisko správce povodí vydané Povodím Labe, státní podnik Hradec Králové pod čj. PLa/2025/009283 dne 26. března 2025.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24–26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Stavební záměr se nachází v záplavovém území významného vodního toku – Tichá Orlice (IDVT 10100023), dále kříží koryto vodního toku Tichá Orlice a koryto drobného vodního toku – bezejmenný vodní tok (IDVT 10170480). Záměr je umístěn v ochranném pásmu vodního zdroje a kříží HOZ ID 1120000197-11201000 a 1120000128-11201000.

Správní orgán postupoval při svém rozhodování v souladu s ust. § 3 správního řádu, tzn., že postupoval tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v takovém rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby byl úkon správního orgánu úkonem v souladu s požadavky obsaženými v ust. § 2 správního řádu, tedy se zásadou legality, zásadou zákazu zneužití pravomoci a správní úvahy, zásadou proporcionality, ochrany dobré víry apod.

Stavební úřad vychází pouze z podkladů ve spise založených, což jsou zejména stanoviska dotčených orgánů, která jsou kladná a garantují soulad stavby se zvláštními právními předpisy, podle kterých tyto orgány hájí veřejné zájmy.

Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodnutí určoval správní orgán v souladu s ust. § 50 správního řádu.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a jejich podmínky zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Krajský úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků řízení:

Stavebník podle ust. § 182 písm a) stavebního zákona a ust. § 27, odst. 1 správního řádu:
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Obce, v jejichž územních obvodech může dojít v souladu s ust. § 115 odst. 3 vodního zákona k ovlivnění vodních poměrů a na jejichž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn podle ust. § 182 písm. b) stavebního zákona:

Město Letohrad, Město Jablonné nad Orlicí, Městys Dolní Čermná, Obec Verměřovice, Obec Horní Čermná, Obec Mistrovice, Obec Bystřec.

Vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nejsou-li sami stavebníky, nebo ti, kdo mají jiné věcné právo k těmto pozemkům podle ust. § 182 odst. c) stavebního zákona:

Adamec Petr, Boháčová Monika, Chmelíček Filip, Faltusová Marie, Faltusová Romana, Kubová Lucie, Lipenská Věra, Stejskalová Jana, Šípek Libor, Tomková Ludmila, Zavacký Jiří, Doleček Karel, Rozlílek Tomáš, Faltusová Božena, Doleček Jiří, Gärtner Josef, Kristek Tomáš, Jelínek František, Kacálek Roman Ing., Kacálková Daniela, Sklenář Jaroslav, Sklenářová Libuše, Mauerová Pavlína Ing., Pecháček Ladislav Ing., Pecháčková Marie, Macan Václav, Macanová Bernadeta, Dvořáčková Věra, Vrba Josef, Faltus Jaroslav, Dědek Jiří Ing., Urbanová Diana, Hubálek Libor, Vágner Jiří, Míša František Ing., Králová Eva, Výprachtický Břetislav, Adamec Martin, Motýčková Anna, Rybka Michal Ing., Krejsová Zdeňka, Sklenář Jiří, Prokop Jaromír, Dostál Petr Bc., Kašparová Jindřiška, Liebichová Jindřiška, Peškar Jaroslav, Peškar Jindřich, Peškar Jiří, Mařík Zdeněk, Mařík Miloš prof. Ing. CSc., Maříková Pavla, Ošlejšková Jana, Sedláčková Eva, Seidlman Miroslav, Střechová Marie, Pecháček Bohuslav, Dostál Oldřich Ing., Smejkalová Marie, Hrdina Luboš, Hrdina Luboš, Hrdina Martin, Jirásek Oldřich, Šilar Josef, Šilar Jan Ing., Šilarová Hana, Dušek Josef, Šťovíček Josef, Zajdlová Dagmar, Tejkl Leoš Ing., Tejklová Alena Mgr., Keprtová Marta, Motlová Věra, Šustr Lukáš, Lorenc Jiří,

Macháček Josef, Tetur Aleš, Teturová Monika Mgr., Šilar Karel, Šilarová Marie, Chládková Kateřina, Pešek Jaroslav, Pešková Iveta, Novák Marek, Peichl Zdenek, Peichlová Renáta, Milaberský Jiří, Milaberská Zdenka, Langr Sergej, Langrová Marta, Sedláček Antonín Ing., Sedláčková Ivana MUDr., Stránská Ludmila, Stránský Radovan, Šillerová Ondřejka, Schlegel Michal, Junek Pavel, Kropáček Josef, Kropáčková Michaela, Kačena Radek, Richterová Lenka, Hrdina Roman, Kyrál František, Vaníček Pavel, Kyrál Jan, Rous Milan, Vágner Jaroslav, Kyrál Jakub, Baláš Daniel, Pauková Jiřina, Urbanová Jana Bečička Jan, Bečičková Gabriela, Státní pozemkový úřad, Povodí Labe, státní podnik, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Správa železnic, státní organizace, PODORLICKO a.s., VVS Verměřovice s.r.o., Dibaq a.s., Farma Lukavice Písečná a.s., Jansa & synové s.r.o., Technické služby Letohrad s.r.o. Alberon Letohrad s.r.o., CETIN a.s., České Radiokomunikace a.s., ČD – Telematika a.s., ČEZ Distribuce a.s., GasNet Služby, s.r.o., IBIS PC s.r.o.

Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno podle ust. § 182 odst. d) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 2 správního řádu jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v KN:

Vlastníci pozemků parc. č.: 390/11, 391/53, 391/47, 394/2, 391/48, 407/4, 402/2, 402/9, 710/2, 400/37, 391/82, 400/38, 400/42, 400/39, 391/30, 400/40, 400/45, 400/49, 400/46, 400/43, 400/22, 400/44, 400/52, 400/47, 391/31, 395/4, 395/7, 395/9, 395/10, 395/12, 395/13, 395/14, 395/15, 395/16, 395/17, 395/18, 384, 383/3, 383/53, 400/53, 400/50, 400/54, 400/41, 705/3, 383/52, 383/51, 383/50, 383/49, 383/48, 383/47, 383/46, 383/45, 383/42, 383/43, 383/44, 378/66, 378/2, 378/59, 705/2, 378/90, 388/3, 383/32, 385/5, 382/29, 382/4, 382/28, 382/21, 378/59, vše v katastrálním území Letohrad.

Vlastníci pozemků parc. č.: 242/2, 984/7, 260/2, 260/1, 259, 258, 257, 256/1, 256/11, 247/2, st.303, 237/12, 237/11, 351/4, 983/3, 366, 237/8, 237/9, 256/6, vše v katastrálním území Orlice.

Vlastníci pozemků parc. č.: 4637, 4638, 4636, 4634, 4633, 4632, 4631, 4043, 4042, 4034, 4578, 4570, 4569, 4568, 4567, 4566, 4565, 4564, 4563, 4562, 4616, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4722, 4749, 4770, st.306/1, 4781, 4783, 4034, 4033, 4032, 4031, 4030, 4029, 4028, 4027, 4042, 4041, 4040, 4039, 4038, 4037, 4016, 4015, 4011, 4012, 4014, 4036, 4035, 4060, 4057, 4055, 4052, 4049, 4161, 4145, 4162, 4154, 4153, 4152, 4143, 4137, 4150, 4134, 4206, 4208, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4277, 4271, 4274, 4334, 4335, 4336, 4286, 4288, 4289, 4290, 4902, 4278, 4279, 4280, 4337, 4283, vše v katastrálním území Verměřovice.

Vlastníci pozemků parc. č.: 1089/1, 1083/6, 1083/7, 1081, 1092, 1091, st.246, st.199, 1079/5, 1079/2, vše v katastrálním území Mistrovice nad Orlicí.

Vlastníci pozemků parc. č.: 8122, 8116, 8117, 8114, 8119, 8125, 8140, 8154, 8151, 8147, 8146, 8145, 8144, 8143, 8163, 8176, 8178, 8177/2, 8167, 8149, 8180, 8354, 8363, 8371, 8370, 8369, 3387/1, 8379, 8463, 8466, 8470, 8469, 8678, 8473, 3546/2, 3576, 4254/1, 8495, 8494, 8503, 8509, 8513, 8517, 8744, 8748, 3739/5, 3739/4, 8543/1, 8543/2, 8542, 3878, 3813/7, 3813/4, 8610, 8752, 8540, 8535, 8527, 8526, 8525, 8523, 8744, 8507, 8610, 8609, 8631, vše v katastrální území Dolní Čermná.

Vlastníci pozemků parc. č.: 3924/15, 3924/13, st.725, 1222/5, 1222/3, 7603, 7605, 7606, 7373, 7368, 7367, 7371, st.129, 1218, st.622, 1227/1, st.131, 1228, 4071, 3924/8, 1701, 3924/14, st.974, st.239, 1112/1, 1111/2, 1111/1, 1113, 1108/3, 1108/2, st.130, 1107, 1123/1, 1104, 1125/1, 1103/3, 1229, 1709, st.235, 4275/3, st.232/1, 4401, 232/2, st.681, 920, 921, st.922, st.923/1, 4403/6, 1825/17, 4403/7, 4062/11, 4403/4, 1845/22, 4403/3, 1699/2, 1699/3, 1699/1, 4068/2, 1711/2, st.236, 1711/1, 1814, 1819/2, 1827/5, 4062/1, 1827/1, 1845/26, 1845/4, 1845/3, 4403/3, 1818, 1823, 1815, 1707/2, 1109, 1115, 4293/3, 1223, 4293/2, st.975, vše v katastrálním území Horní Čermná.

Vlastníci pozemků parc. č.: 311/3, 309/31, st.1436, 311/6, 311/1, 309/2, 588/16, 588/4, 310, 311/7, st.1273, 305/3, 305/1, 309/32, 307/1, 307/2, 588/13, 301/1, 588/14, 303/12, vše v katastrálním území Jablonné nad Orlicí.

Vlastníci pozemků parc. č.: 2957/4, 2958, 2961/3, 2961/1, 2960/2, 3697/2, 2979, 2978/5, 2978/1, 2978/2, 2981, 3701/3, 3172/4, 3697/3, 2982, 2980/1, 3036, 2996/1, 2949/7, 3033, 3032, 3031/1, 3031/8, 3703/3, 3100, 3120/2, 3136, 3137/1, 3161, 3137/3, 3707, 3157/2, 3318/1, 3726/1, 3318/1,

3724, 3216, 3256, 3723/1, 3217/1, 3254, 3255/1, 3255/2, 3255/4, 3314/9, 3314/10, 3716, 3318/33, 3318/25, 3318/28, 3318/29, 3317/1, 3317/2, 3318/31, 58/1, 61/5, 61/6, 61/8, 55/3, 65, 54/1, 54/2, 3349/1, 3349/2, 53/1, 53/5, 121/4, 120/1, 118, 3346, 114/2, 3759/2, 63/24, 125/8, 125/10, 125/9, 170/34, 170/45, 125/5, 125/6, 170/7, 170/39, 3719/1, 3719/2, 3719/3, 3217/1, 3217/4, 3217/3, 3217/2, 3222/4, 3221/1, 3221/3, 3157/8, 3157/1, st.727, 3158/3, 3159, vše v katastrálním území Bystřec.

V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány:

Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ, Městský úřad Lanškroun, Městský úřad Žamberk, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Městský úřad Žamberk, Městský úřad Lanškroun, Městský úřad Letohrad, Městský úřad Jablonné nad Orlicí, Úřad Městys Dolní Čermná, Obecní úřad Verměřovice, Obecní úřad Horní Čermná, Obecní úřad Mistrovice, Obecní úřad Bystřec.

Hlavní projektant:

Ing. Ondřej Hanuš, Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala spol. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ: 48173398, v lednu roku 2024, kterou z hlediska celkové koncepce díla, úplnosti a koordinace prací ověřil jakožto hlavní projektant, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství obor TV02 Ing. Ondřej Hanuš vedený v seznamu autorizovaných inženýrů a techniků pod číslem ČKAIT 0602860. K žádosti byly doloženy souhlasy vlastníků pozemků dle ust. § 187 stavebního zákona a dokumentace pro povolení souboru staveb zpracována dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která je ověřena oprávněnou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace je úplná, přehledná a jsou v ní řešeny obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad přezkoumal žádost podle ust. § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. K žádosti byla předložena tato stanoviska, vyjádření a další podklady rozhodnutí:

- informace o schválené změně PRVK Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j.: KUPA-15463/2024-34 ze dne 17.12.2024; tato schválená změna PRVK zahrnuje změnu navrhovaného řešení, kterou je umožněno variabilní zásobování obyvatelstva pitnou vodou pro jednotlivé obce s využitím stávajících vodních zdrojů na území obcí s rozšířenou působností ORP Žamberk a ORP Lanškroun.
- vyjádření Městského úřadu Žamberk, odbor stavebního úřadu a územního plánování č.j.: MUZBK-40894/2024 ze dne 10. 09. 2024 k navrhované změně PRVK Pardubického kraje – Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny – není připomínka.
- stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ, OOP, č.j.: KUPA-13792/2025-2 ze dne 10. 06. 2025 – předložený záměr nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality.
- závazné stanovisko, jednotné environmentální stanovisko Městského úřadu Lanškroun, OŽP, č.j.: R/2025/124145/4 ze dne 24. 07. 2025, podmínky závazného stanoviska jsou zahrnuty ve výroku rozhodnutí v podmínkách pro provedení stavby.
- souhrnné stanovisko Městského úřadu Lanškroun, OŽP, č.j.: MU12680/2025, ze dne 27. 06. 2025, podmínky stanoviska jsou zahrnuty ve výroku rozhodnutí v podmínkách pro provedení stavby.
- závazné stanovisko, souhlasné jednotné environmentální stanovisko Městského úřadu Žamberk, OŽPZ, č.j.: MUZBK-31262/2025/CHAL ze dne 01. 08. 2025, podmínky závazného stanoviska jsou zahrnuty ve výroku rozhodnutí v podmínkách pro provedení stavby.

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č.j.: KHSPA 17589/2025/HOK-UO ze dne 04. 08. 2025, podmínky závazného stanoviska jsou zahrnuty ve výroku rozhodnutí v podmínkách pro provedení stavby.
- souhlas s odnětím ze ZPF a s ochranným pásmem Lesů České republiky, s.p., č.j.: LCR163/000750/2025 ze dne 08. 04. 2025, obecné podmínky LČR jsou zahrnuty ve výroku rozhodnutí v podmínkách pro provedení stavby.
- stanovisko podniku Povodí Labe, státní podnik, č.j.: PLa/2025/009283 ze dne 26. 03. 2025, podmínky PLa jsou zahrnuty ve výroku rozhodnutí v podmínkách pro provedení stavby.
- vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje č.j.: SÚSPK /3913/2025, ze dne 14. 04. 2025, podmínky vyjádření SÚSPK jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
- vyjádření k povolení záměru Správy železnic, státní organizace, č.j.: 13489/2025-SŽ-OŘ HKR-OPS ze dne 15.04.2025, podmínky vyjádření Správy železnic jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
- vyjádření Státního pozemkového úřadu – OVS, zn.: SPU 037585/ 2025 ze dne 04. 02. 2025, podmínky SPU jsou zahrnuty ve výroku rozhodnutí v podmínkách pro provedení stavby.
- souhlasné závazné stanovisko Sekce majetkové Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru č.j.: MO 510175/2025-1322 ze dne 03. 06. 2025, podmínka souhlasného závazného stanoviska MO je zahrnuta ve výroku rozhodnutí v podmínkách pro provedení stavby.
- stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje č.j.: KRPE-163337-2/ČJ-2025-171106 ze dne 16. 05. 2025, podmínka stanoviska Policie ČR je zahrnuta ve výroku rozhodnutí v podmínkách pro provedení stavby.
- vyjádření k existenci sítí Obec Bystřec, č.j.: 323/2025 ze dne 09. 06. 2025, nenacházejí se žádné sítě technické infrastruktury ve vlastnictví obce Bystřec. Je upozorněno na nové zemní vedení vysokého napětí spol. ČEZ Distribuce a optickou síť spol. IBIS PC s.r.o. Jablonné nad Orlicí s jejichž sítěmi dojde ke střetu v lokalitě situace C.4.21. V místě napojení vodovodního řadu končí též středotlaký plynovod.
- vyjádření k existenci sítí Městys Dolní Čermná, č.j.: ÚmDC – 320/ 2025/JD ze dne 04. 04. 2025,
 - V blízkosti navrhované stavby **se nachází** vodovod ve správě obce, souběh s pozemkem komunikace na p.p.č.8663, v blízkosti staničení 2,4 km – zakresleno v dokumentaci.
 - Přesnou trasu tohoto vodovodu je nutné před realizací vytýčit.
- vyjádření k existenci sítí Obec Horní Čermná, č.j.: OÚHC/0774/ 2025 ze dne 06. 06. 2025.
 - V zájmovém území **se nachází** trasa VO a dešťová kanalizace ve vlastnictví obce – trasa je znázorněna na přiloženém výkrese.
 - Před realizací stavby je nutné jej nechat vytýčit.
- vyjádření k existenci sítí Městského úřadu Jablonné nad Orlicí, č.j.: neuveden ze dne 19. 05. 2025.
 - V zájmovém prostoru vyznačeném na přiložené situaci **se nachází** vedení v majetku města Jablonné nad Orlicí – elektrické vedení VO.
 - Před započatím výkopových prací je nutné v předstihu min. 7 dní kontaktovat správce veřejného osvětlení (firmu TeS Jablonné nad Orlicí s.r.o.), který zajistí vytýčení polohy vedení.
- vyjádření k existenci sítí Technické služby Letohrad s. r. o., č.j.: neuvedeno ze dne 11. 03. 2025.
 - Na přiložené situaci byl poslán zakresl sítí.
- vyjádření k existenci sítí Obec Mistrovice, zn.:186/25/OU ze dne 11. 03. 2025,
 - V zájmovém území **se nachází** sítě ve vlastnictví obce Mistrovice – kanalizace, plyn, VO.
- vyjádření k existenci sítí Obec Verměřovice, č.j.: OUV/188/2025/330/MK ze dne 28. 04. 2025.
 - nenacházejí se žádné sítě technické infrastruktury ve vlastnictví obce Verměřovice.
- vyjádření k existenci sítí Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, č.j.: KRPE-31280-122/ČJ-2025-1700IT ze dne 16. 05. 2025.
 - Policie ČR **nemá** v zájmovém území žádná podzemní či jiná sdělovací vedení.
- souhlasné stanovisko Alberon Letohrad s.r.o., zn: V0250148 ze dne 07. 07. 2025 – souhlasné stanovisko k záměru.
 - Upozornění, že **v místě střetu** s optickou sítí (OS) spol. ALBERON Letohrad s.r.o. se požaduje před zahájením stavby vytýčení sítě zaměstnancem spol. ALBERON Letohrad s.r.o.

- vyjádření k existenci sítí Alberon Letohrad s.r.o., zn.: V20250088 ze dne 22. 04. 2025 v k.ú. Letohrad.
 - **Dojde ke střetu**, viz. zákres v situaci.
 - V místě střetu s optickou sítí (OS) spol. ALBERON Letohrad s.r.o. požaduje před zahájením stavby vytyčení sítě zaměstnancem spol. ALBERON Letohrad s.r.o.
- vyjádření k existenci sítí Alberon Letohrad s.r.o., ze dne 22. 04. 2025 pod zn.: V20250089 v k.ú. Mistrovice a k.ú. Verměřovice.
 - **Dojde ke střetu**, viz. zákres v situaci.
 - V místě střetu s optickou sítí (OS) spol. ALBERON Letohrad s.r.o. požaduje před zahájením stavby vytyčení sítě zaměstnancem spol. ALBERON Letohrad s.r.o.
- vyjádření k existenci sítí Alberon Letohrad s.r.o., zn.: V20250090 ze dne 22. 04. 2025 v k.ú. Jablonné nad Orlicí a k.ú. Bystřec.
 - Nedojde ke střetu.
- vyjádření k existenci sítí CETIN, a.s., č.j.: 154823/25 ze dne 05. 06. 2025, podmínky vyjádření jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
 - CETIN potvrzuje, že v zájmovém území **je umístěno** SEK (komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací) spol. CETIN, v rozsahu určeném v situačním výkresu.
 - Souhlas se stavbou za splnění podmínek určených v odst. 2.1. písm. c) vyjádření.
- vyjádření k existenci sítí České Radiokomunikace, a.s., zn.: UPTS/OS/401124/2025 ze dne 13. 07. 2025, podmínky vyjádření jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
 - **Dojde ke styku** s podzemním telekomunikačním vedením a zařízením sdělovací sítě CRA.
- vyjádření k existenci sítí ČD – Telematika, a.s., č.j.: 2202531613 ze dne 10. 03. 2025,
 - Nenacházejí se žádné prostředky elektronických komunikací v majetku ČD – Telematika, a.s.,
- vyjádření k existenci sítí ČD – Telematika, a.s., č.j.: 3202531596 ze dne 11. 03. 2025, podmínky vyjádření jsou zahrnuty ve výroku rozhodnutí v podmínkách pro provedení stavby.
 - **Dojde ke styku** s prostředky sítě elektronických komunikací v majetku Správy železnic s.o. ve správě ČD.
- vyjádření k PD ČEZ Distribuce, a.s., č.j.: 001163284059 ze dne 28. 05. 2025, podmínky spol. ČEZ Distribuce, a.s., jsou zahrnuty ve výroku rozhodnutí v podmínkách pro provedení stavby.
- vyjádření k existenci sítí ČEZ Distribuce, a.s., č.j.: 0102322937 ze dne 16. 04. 2025, – k.ú. Letohrad, k.ú. Orlice, k.ú. Verměřovice, k.ú. Mistrovice nad Orlicí, podmínky vyjádření jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
 - **Dojde ke střetu** s energetickým zařízením typu podzemní síť NN, VN, nadzemní síť NN, VN.
 - **Dojde ke střetu** s podzemním telekomunikačním zařízením.
 - Platnost vyjádření do 16. 10. 2025.
- vyjádření k existenci sítí ČEZ Distribuce, a.s., č.j.: 0102322966 ze dne 16. 04. 2025, podmínky vyjádření jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
 - **Dojde ke střetu** s energetickým zařízením typu podzemní síť NN, VN, nadzemní síť NN, VN a VVN.
 - **Dojde ke střetu** s nadzemním telekomunikačním zařízením.
 - Platnost vyjádření do 16. 10. 2025.
- vyjádření k existenci sítí ČEZ ICT Services, a.s., č.j.: 0700967118 ze dne 16. 04. 2025, k.ú. Letohrad, k.ú. Orlice, k.ú. Verměřovice, k.ú. Mistrovice nad Orlicí.
 - v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku spol. ČEZ ICT Services, a.s.,
- vyjádření k existenci sítí ČEZ ICT Services, a.s., č.j.: 0700967136 ze dne 16. 04. 2025, k.ú. Jablonné nad Orlicí, k.ú. Bystřec, k.ú. Dolní Čermná, k.ú. Horní Čermná.
 - V zájmovém území se nenachází komunik. zařízení v majetku spol. ČEZ ICT Services, a.s.
- vyjádření k existenci sítí ČEZ Telco Infrastructure, s.r.o., č.j.: 1100234456 ze dne 16. 04. 2025, k.ú. Letohrad, k.ú. Orlice, k.ú. Verměřovice, k.ú. Mistrovice nad Orlicí.
 - V zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku spol. ČEZ Telco Infrastructure, s.r.o.,

- vyjádření k existenci sítí ČEZ Telco Infrastructure, s.r.o., č.j.: 1100234473 ze dne 16.04.2025, k.ú. Jablonné nad Orlicí, k.ú. Bystřec, k.ú. Dolní Čermná, k.ú. Horní Čermná
 - V zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku spol. ČEZ Telco Infrastructure, s.r.o.
- vyjádření k existenci sítí ČEZ Telco Pro Services, a.s., č.j.: 0201863953 ze dne 16.04.2025, k.ú. Letohrad, k.ú. Orlice, k.ú. Verměřovice, k.ú. Mistrovice nad Orlicí
 - v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku spol. ČEZ Telco Pro Services, a.s.
- vyjádření k existenci sítí ČEZ Telco Pro Services, a.s., č.j.: 0201863973 ze dne 16. 04. 2025, k.ú. Jablonné nad Orlicí, k.ú. Bystřec, k.ú. Dolní Čermná, k.ú. Horní Čermná
 - v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku spol. ČEZ Telco Pro Services, a.s.
- vyjádření k existenci sítí GasNet Služby s. r. o., zn.: 5003325868 – 1/4 ze dne 11. 06. 2025, k.ú. Letohrad a k.ú. Orlice, podmínky vyjádření jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
 - V zájmovém území **se nachází** tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: VTL Plynovod DN 300, VTL Plynovod DN 150 + TU Letohrad + OU Letohrad I, zemní síť TU a zrušený VTL Plynovod DN 300.
 - Platnost vyjádření 24 měsíců ode dne vydání.
- vyjádření k existenci sítí GasNet Služby s. r. o., zn.: 5003325873 – 2/4 ze dne 11. 06. 2025 – k.ú. Verměřovice a k.ú. Mistrovice nad Orlicí. k.ú. Verměřovice a k.ú. Mistrovice nad Orlicí, podmínky vyjádření jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
 - V zájmovém území **se nachází** tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: VTL Plynovod DN 100.
 - Platnost vyjádření 24 měsíců ode dne vydání.
- vyjádření k existenci sítí GasNet Služby s. r. o., zn.: 5003325886 – 3/4 ze dne 11. 06. 2025, k.ú. Dolní Čermná, k.ú. Horní Čermná, k.ú. Verměřovice, podmínky vyjádření jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
 - V zájmovém území **se nachází** tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL Plynovod PE d 125, d 90, d 50.
 - Platnost vyjádření 24 měsíců ode dne vydání.
- vyjádření k existenci sítí GasNet Služby s. r. o., zn.: 5003325888 – 4/4 ze dne 11. 06. 2025, k.ú. Bystřec a k.ú. Jablonné nad Orlicí, podmínky vyjádření jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
 - V zájmovém území **se nachází** tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL Plynovod PE d 50.
 - Platnost vyjádření 24 měsíců ode dne vydání.
- vyjádření k existenci sítí IBIS PC s.r.o., č.j.: neuvedeno ze dne 25. 06. 2025.
 - V zájmovém území **se nachází** optické vedení v majetku fy IBIS PC s.r.o.
 - Před zahájením stavby je třeba požádat o vytýčení.
 - Platnost vyjádření je 2 roky.
- vyjádření k existenci sítí T-Mobile Czech Republic a.s., zn.: E22822/25 ze dne 01. 05. 2025,
 - Nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti.
- vyjádření k existenci sítí T-Mobile Czech Republic a.s., zn.: E22824/25 ze dne 01. 05. 2025,
 - Nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti.
- vyjádření k existenci sítí T-Mobile Czech Republic a.s., zn.: E22826/25, ze dne 01. 05. 2025,
 - Nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti.
- vyjádření k existenci sítí VAK Jablonné nad Orlicí, a.s., č.j.: VAK/JA/LN/ 25/1737 ze dne 01. 08. 2025, podmínky vyjádření jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
 - **Dojde ke střetu.**
- vyjádření k existenci sítí VAK Jablonné nad Orlicí, a.s., ze dne 07. 07. 2025, pod č.j.:VAK/LE/PN/ 25/1515, podmínky vyjádření jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
 - **Dojde ke střetu.**
- Souhlasy vlastníků pozemků – situace podepsané vlastníky pozemků.
- Pověření k zastupování.
- Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 08. 10. 2025.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Veškeré mapové podklady jsou k dispozici na internetovém odkazu:

https://mapy.pardubickykraj.cz/downloads/C2_Situace_prehledna_LE_LA_2025_06_26.zip
(po omezenou dobu)

Přílohy:

1. Přehledná situace 1: 70 000
2. Podmínky správce dopravní infrastruktury SÚSPK k provedení stavby
3. Podmínky Správy železnic, státní organizace k povolení záměru
4. Podmínky spol. CETIN, a.s., k ochraně SEK
5. Podmínky spol. ČEZ Distribuce, a.s., pro realizaci stavby
6. Podmínky spol. GasNet Služby s. r. o., pro realizaci stavby
7. Podmínky spol. VAK Jablonné nad Orlicí a.s. pro ochranu PVS
8. Vyjádření LS Lanškroun č.j.: LCR163/000750/2025 ze dne 08.04.2025
9. Podmínky spol. České Radiokomunikace, a.s., pro realizaci stavby

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Obdrží:

Stavebník podle ust. § 182 písm a) stavebního zákona a ust. § 27, odst. 1 správního řádu:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Obce, v jejichž územních obvodech může dojít v souladu s ust. § 115 odst. 3 vodního zákona k ovlivnění vodních poměrů a na jejichž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn podle ust. § 182 písm. b) stavebního zákona:

Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad

Město Jablonné nad Orlicí, Náměstí 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Městys Dolní Čermná, Dolní Čermná č.p. 76, 561 53 Dolní Čermná

Obec Verměřovice, Verměřovice č.p. 14, 561 52 Verměřovice

Obec Horní Čermná, Horní Čermná č.p. 1, 561 56 Horní Čermná

Obec Mistrovice, Mistrovice č.p. 138, 561 64 Mistrovice

Obec Bystřec, Bystřec č.p. 182, 561 54 Bystřec

Vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nejsou-li sami stavebníky, nebo ti, kdo mají jiné věcné právo k těmto pozemkům podle ust. § 182 odst. c) stavebního zákona:

Adamec Petr, Orlice 82, 561 51 Letohrad

Boháčová Monika, Orlice 286, 561 51 Letohrad

Chmelíček Filip, Týřovická 1344/2, Radotín, 153 00 Praha 5

Faltusová Marie, Sobkovice č.p. 3, 561 64 Sobkovice

Faltusová Romana, Sobkovice č.p. 3, 561 64 Sobkovice

Kubová Lucie, Pionýrů 1338, 564 01 Žamberk

Lipenská Věra, Orlice 28, 561 51 Letohrad

Stejskalová Jana, U Řeky 520, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí

Šípek Libor, Orlice 83, 561 51 Letohrad

Tomková Ludmila, Orlice 58, 561 51 Letohrad
 Zavacký Jiří, Ústecká 19, 517 43 Potštejn
 Doleček Karel, Orlice 80, 561 51 Letohrad
 Rozlílek Tomáš, Na Rozmezí 298, Orlice, 561 51 Letohrad
 Faltusová Božena, Mistrovice č.p. 120, 561 64 Mistrovice
 Doleček Jiří, Mistrovice č.p. 56, 561 64 Mistrovice
 Gärtner Josef, Školní 43, 51761 Rokytнице v Orlických horách
 Kristek Tomáš, Verměřovice č.p. 174, 561 52 Verměřovice
 Jelínek František, UL. SNP 734, 561 51 Letohrad
 Kacálek Roman Ing., Verměřovice č.p. 219, 561 52 Verměřovice
 Kacálková Daniela, Verměřovice č.p. 219, 561 52 Verměřovice
 Sklenář Jaroslav, Verměřovice č.p. 127, 561 52 Verměřovice
 Sklenářová Libuše, Verměřovice č.p. 127, 561 52 Verměřovice
 Maurová Pavlína Ing., Madridská 1396/16, Vršovice, 101 00 Praha 10
 Pecháček Ladislav Ing., Verměřovice č.p. 141, 561 52 Verměřovice
 Pecháčková Marie, Verměřovice č.p. 141, 561 52 Verměřovice
 Macan Václav, Verměřovice č.p. 75, 561 52 Verměřovice
 Macanová Bernadeta, Verměřovice č.p. 75, 561 52 Verměřovice
 Dvořáková Věra, Mistrovice č.p. 209, 561 64 Mistrovice
 Vrba Josef, 17. listopadu 1321, 564 01 Žamberk
 Faltus Jaroslav, Verměřovice č.p. 45, 561 52 Verměřovice
 Dědek Jiří Ing., Ve Strhanci 146, 686 04 Kunovice
 Urbanová Diana, Spořilov I 595, 561 51 Letohrad
 Hubálek Libor, Verměřovice č.p. 81, 561 52 Verměřovice
 Vágner Jiří, Dolní Čermná č.p. 102, 561 53 Dolní Čermná
 Míša František Ing., Verměřovice 157, 561 52 Verměřovice
 Králová Eva, Verměřovice č.p. 100, 561 52 Verměřovice
 Výprachtický Břetislav, Verměřovice č.p. 39, 561 52 Verměřovice
 Adamec Martin, Verměřovice č.p. 116, 561 52 Verměřovice
 Motýčková Anna, Orlice 211, 561 51 Letohrad
 Rybka Michal Ing., Verměřovice č.p. 68, 561 52 Verměřovice
 Krejsová Zdeňka, Orlice 215, 561 51 Letohrad
 Sklenář Jiří, Verměřovice č.p. 239, 561 52 Verměřovice
 Prokop Jaromír, Pod mezí 98, Brnky, 250 66 Zdiby
 Dostál Petr Bc., Dolní Čermná č.p. 364, 561 53 Dolní Čermná
 Kašparová Jindřiška, Jilemnického 299, 562 01 Ústí nad Orlicí
 Liebichová Jindřiška, Dolní Čermná č.p. 307, 561 53 Dolní Čermná
 Peškar Jaroslav, Pražského povstání 659, 561 51 Letohrad
 Peškar Jindřich, Mánesova 1444/14, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
 Peškar Jiří, Popradská 1444, 562 06 Ústí nad Orlicí
 Mařík Zdeněk, Svaté Pole č.p. 103, 263 01 Svaté Pole
 Mařík Miloš prof. Ing. CSc., Kozlova 1147/2, Břevnov, 169 00 Praha 6
 Maříková Pavla, Kozlova 1147/2, Břevnov, 169 00 Praha 6
 Ošlejšková Jana, Karla Buriana 4639, 430 01 Chomutov
 Sedláčková Eva, Dolní Čermná č.p. 223, 561 53 Dolní Čermná
 Seidlman Miroslav, Bystřec č.p. 40, 561 54 Bystřec
 Střechová Marie, Italská 486, Ostrovské Předměstí, 563 01 Lanškroun
 Pecháček Bohuslav, Dolní Čermná č.p. 330, 561 53 Dolní Čermná
 Dostál Oldřich Ing., Dolní Čermná č.p. 364, 561 53 Dolní Čermná
 Smejkalová Marie, Dolní Čermná č.p. 363, 561 53 Dolní Čermná
 Hrdina Luboš, Dolní Čermná č.p. 466, 561 53 Dolní Čermná
 Hrdina Luboš, Dolní Čermná č.p. 189, 561 53 Dolní Čermná
 Hrdina Martin, Dolní Čermná č.p. 189, 561 53 Dolní Čermná
 Jirásek Oldřich, Dolní Čermná č.p. 339, 561 53 Dolní Čermná
 Šilar Josef, Dolní Čermná č.p. 191, 561 53 Dolní Čermná
 Šilar Jan Ing., Jarošov č.p. 20, 569 66 Jarošov
 Šilarová Hana, Dolní Čermná č.p. 468, 561 53 Dolní Čermná
 Dušek Josef, Dolní Čermná č.p. 152, 561 53 Dolní Čermná
 Šťoviček Josef, Děčín XXVI-Bechlejovice 42, 405 02 Děčín
 Zajdlová Dagmar, Lukavice č.p. 260, 561 51 Lukavice
 Tejkl Leoš Ing., Bystřec č.p. 231, 561 54 Bystřec

Tejklová Alena Mgr., Třešňová 1381/3, 589 01 Třešť
 Keprtová Marta, Kunvald č.p. 229, 561 81 Kunvald
 Motlová Věra, Petrovice 13, 563 01 Petrovice
 Šustr Lukáš, Horní Čermná č.p. 233, 561 56 Horní Čermná
 Lorenc Jiří, Ševcovina 151, 561 17 Dlouhá Třebová
 Macháček Josef, Heranova 1206, 562 06 Ústí nad Orlicí
 Tetur Aleš, Kachlíkova 884/6, Bystrc, 635 00 Brno
 Teturová Monika Mgr., Kachlíkova 884/6, Bystrc, 635 00 Brno
 Šilar Karel, Horní Čermná č.p. 110, 561 56 Horní Čermná
 Šilarová Marie, Horní Čermná č.p. 110, 561 56 Horní Čermná
 Chládková Kateřina, Vančurova 65, Ostrovské Předměstí, 563 01 Lanškroun
 Pešek Jaroslav, Horní Čermná č.p. 206, 561 56 Horní Čermná
 Pešková Iveta, Horní Čermná č.p. 206, 561 56 Horní Čermná
 Novák Marek, Horní Čermná č.p. 204, 561 56 Horní Čermná
 Peichl Zdenek, Horní Čermná č.p. 207, 561 56 Horní Čermná
 Peichlová Renáta, Horní Čermná č.p. 207, 561 56 Horní Čermná
 Milaberský Jiří, Horní Čermná č.p. 103, 561 56 Horní Čermná
 Milaberská Zdenka, Horní Čermná č.p. 103, 561 56 Horní Čermná
 Langr Sergej, Horní Čermná č.p. 228, 561 56 Horní Čermná
 Langrová Marta, Horní Čermná č.p. 228, 561 56 Horní Čermná
 Majvald Michal, Horní Čermná č.p. 213, 561 56 Horní Čermná
 Sedláček Antonín Ing., Topolky 1969/30, Žabovřesky, 616 00 Brno
 Sedláčková Ivana MUDr., Topolky 1969/30, Žabovřesky, 616 00 Brno
 Stránská Ludmila, Nové náměstí 1751, 560 02 Česká Třebová
 Stránský Radovan, Tábořská 761, 560 02 Česká Třebová
 Šillerová Ondřejka, Tyršovo náměstí 271, 560 02 Česká Třebová
 Schlegel Michal, Dolní Čermná č.p. 77, 561 53 Dolní Čermná
 Junek Pavel, Horní Čermná č.p. 226, 561 56 Horní Čermná
 Kropáček Josef, Horní Čermná č.p. 231, 561 56 Horní Čermná
 Kropáčková Michaela, Horní Čermná č.p. 231, 561 56 Horní Čermná
 Kačena Radek, Horní Čermná č.p. 366, 561 56 Horní Čermná
 Richterová Lenka, Bystřec č.p. 265, 561 64 Bystřec
 Hrdina Roman, Bystřec č.p. 424, 561 54 Bystřec
 Kyrál František, Bystřec č.p. 59, 561 54 Bystřec
 Vaníček Pavel, Bystřec č.p. 62, 561 54 Bystřec
 Kyrál Jan, Bystřec č.p. 59, 561 54 Bystřec
 Rous Milan, Lubník 213, 56164 Jablonné nad Orlicí
 Vágner Jaroslav, Těchonín č.p. 104, 561 66 Těchonín
 Kyrál Jakub, Bystřec č.p. 263, 561 54 Bystřec
 Baláš Daniel, Verměřovice č.p. 211, 561 52 Verměřovice
 Pauková Jiřina, Mistrovice č.p. 24, 561 64 Mistrovice
 Urbanová Jana Mgr., Mistrovice č.p. 19, 561 64 Mistrovice
 Bečička Jan, Bystřec č.p. 72, 561 54 Bystřec
 Bečičková Gabriela, Bystřec č.p. 72, 561 54 Bystřec
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
 PODORLICKO a.s. MISTROVICE, č. p. 172, 561 64 Mistrovice
 VVS Verměřovice s.r.o., č.p. 225, 561 52 Verměřovice
 Dibaq a.s., Helvíkovice č.p. 90, 564 01 Helvíkovice
 Farma Lukavice Písečná a.s., č.p. 219, 561 51 Lukavice
 Jansa & synové s.r.o., Malátova 461/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
 Technické služby Letohrad s.r.o. Orlice 243, 561 51 Letohrad
 Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
 České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov
 ČD – Telematika a.s., (korespondenční adresa) Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9
 ČEZ Distribuce, a.s., (zasílací adresa) Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň
 GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
 IBIS PC s.r.o., Aloise Hanuše 138, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno podle § 182 odst. d) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 2 správního řádu (identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v KN) – doručuje se veřejnou vzhláškou:

Vlastníci pozemků parc. č.: 390/11, 391/53, 391/47, 394/2, 391/48, 407/4, 402/2, 402/9, 710/2, 400/37, 391/82, 400/38, 400/42, 400/39, 391/30, 400/40, 400/45, 400/49, 400/46, 400/43, 400/22, 400/44, 400/52, 400/47, 391/31, 395/4, 395/7, 395/9, 395/10, 395/12, 395/13, 395/14, 395/15, 395/16, 395/17, 395/18, 384, 383/3, 383/53, 400/53, 400/50, 400/54, 400/41, 705/3, 383/52, 383/51, 383/50, 383/49, 383/48, 383/47, 383/46, 383/45, 383/42, 383/43, 383/44, 378/66, 378/2, 378/59, 705/2, 378/90, 388/3, 383/32, 385/5, 382/29, 382/4, 382/28, 382/21, 378/59, vše v katastrálním území Letohrad.

Vlastníci pozemků parc. č.: 242/2, 984/7, 260/2, 260/1, 259, 258, 257, 256/1, 256/11, 247/2, st.303, 237/12, 237/11, 351/4, 983/3, 366, 237/8, 237/9, 256/6, vše v katastrálním území Orlice.

Vlastníci pozemků parc. č.: 4637, 4638, 4636, 4634, 4633, 4632, 4631, 4043, 4042, 4034, 4578, 4570, 4569, 4568, 4567, 4566, 4565, 4564, 4563, 4562, 4616, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4722, 4749, 4770, st.306/1, 4781, 4783, 4034, 4033, 4032, 4031, 4030, 4029, 4028, 4027, 4042, 4041, 4040, 4039, 4038, 4037, 4016, 4015, 4011, 4012, 4014, 4036, 4035, 4060, 4057, 4055, 4052, 4049, 4161, 4145, 4162, 4154, 4153, 4152, 4143, 4137, 4150, 4134, 4206, 4208, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4277, 4271, 4274, 4334, 4335, 4336, 4286, 4288, 4289, 4290, 4902, 4278, 4279, 4280, 4337, 4283, vše v katastrálním území Verměřovice.

Vlastníci pozemků parc. č.: 1089/1, 1083/6, 1083/7, 1081, 1092, 1091, st.246, st.199, 1079/5, 1079/2, vše v katastrálním území Mistrovice.

Vlastníci pozemků parc. č.: 8122, 8116, 8117, 8114, 8119, 8125, 8140, 8154, 8151, 8147, 8146, 8145, 8144, 8143, 8163, 8176, 8178, 8177/2, 8167, 8149, 8180, 8354, 8363, 8371, 8370, 8369, 3387/1, 8379, 8463, 8466, 8470, 8469, 8678, 8473, 3546/2, 3576, 4254/1, 8495, 8494, 8503, 8509, 8513, 8517, 8744, 8748, 3739/5, 3739/4, 8543/1, 8543/2, 8542, 3878, 3813/7, 3813/4, 8610, 8752, 8540, 8535, 8527, 8526, 8525, 8523, 8744, 8507, 8610, 8609, 8631, vše v katastrální území Dolní Čermná.

Vlastníci pozemků parc. č.: 3924/15, 3924/13, st.725, 1222/5, 1222/3, 7603, 7605, 7606, 7373, 7368, 7367, 7371, st.129, 1218, st.622, 1227/1, st.131, 1228, 4071, 3924/8, 1701, 3924/14, st.974, st.239, 1112/1, 1111/2, 1111/1, 1113, 1108/3, 1108/2, st.130, 1107, 1123/1, 1104, 1125/1, 1103/3, 1229, 1709, st.235, 4275/3, st.232/1, 4401, 232/2, st.681, 920, 921, st.922, st.923/1, 4403/6, 1825/17, 4403/7, 4062/11, 4403/4, 1845/22, 4403/3, 1699/2, 1699/3, 1699/1, 4068/2, 1711/2, st.236, 1711/1, 1814, 1819/2, 1827/5, 4062/1, 1827/1, 1845/26, 1845/4, 1845/3, 4403/3, 1818, 1823, 1815, 1707/2, 1109, 1115, 4293/3, 1223, 4293/2, st.975, vše v katastrálním území Horní Čermná.

Vlastníci pozemků parc. č.: 311/3, 309/31, st.1436, 311/6, 311/1, 309/2, 588/16, 588/4, 310, 311/7, st.1273, 305/3, 305/1, 309/32, 307/1, 307/2, 588/13, 301/1, 588/14, 303/12, vše v katastrálním území Jablonné nad Orlicí.

Vlastníci pozemků parc. č.: 2957/4, 2958, 2961/3, 2961/1, 2960/2, 3697/2, 2979, 2978/5, 2978/1, 2978/2, 2981, 3701/3, 3172/4, 3697/3, 2982, 2980/1, 3036, 2996/1, 2949/7, 3033, 3032, 3031/1, 3031/8, 3703/3, 3100, 3120/2, 3136, 3137/1, 3161, 3137/3, 3707, 3157/2, 3318/1, 3726/1, 3318/1, 3724, 3216, 3256, 3723/1, 3217/1, 3254, 3255/1, 3255/2, 3255/4, 3314/9, 3314/10, 3716, 3318/33, 3318/25, 3318/28, 3318/29, 3317/1, 3317/2, 3318/31, 58/1, 61/5, 61/6, 61/8, 55/3, 65, 54/1, 54/2, 3349/1, 3349/2, 53/1, 53/5, 121/4, 120/1, 118, 3346, 114/2, 3759/2, 63/24, 125/8, 125/10, 125/9, 170/34, 170/45, 125/5, 125/6, 170/7, 170/39, 3719/1, 3719/2, 3719/3, 3217/1, 3217/4, 3217/3, 3217/2, 3222/4, 3221/1, 3221/3, 3157/8, 3157/1, st.727, 3158/3, 3159, vše v katastrálním území Bystřec.

Dotčené orgány:

Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice – zde.

Městský úřad Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun

Městský úřad Žamberk, Nádražní 833, 564 01 Žamberk

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Městský úřad Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad

Městský úřad Jablonné nad Orlicí, Náměstí 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Úřad Městysy Dolní Čermná, Dolní Čermná č.p. 76, 561 53 Dolní Čermná

Obecní úřad Verměřovice, Verměřovice č.p. 14, 561 52 Verměřovice

Obecní úřad Horní Čermná, Horní Čermná č.p. 1, 561 56 Horní Čermná

Obecní úřad Mistrovice, Mistrovice č.p. 138, 561 64 Mistrovice

Obecní úřad Bystřec, Bystřec č.p. 182, 561 54 Bystřec

Hlavní projektant:

Ing. Ondřej Hanuš, Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí.

Dalším účastníkům stavebního řízení o povolení stavby se oznamuje veřejnou vyhláškou vyvěšenou **po dobu 15 dnů – způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

- na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
- na úřední desce Městského úřadu Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad
- na úřední desce Obecního úřadu Verměřovice, Verměřovice 14, 561 52 Verměřovice
- na úřední desce Městysy Dolní Čermná, Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná
- na úřední desce Obecního úřadu Horní Čermná, Horní Čermná 1, 561 56 Horní Čermná
- na úřední desce Městského úřadu Jablonné nad Orlicí, Náměstí 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí
- na úřední desce Obecního úřadu Mistrovice, Mistrovice 138, 561 64 Jablonné nad Orlicí
- na úřední desce Obecního úřadu Bystřec, Bystřec 182, 561 54 Bystřec

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou. Dnem vyvěšení je dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (tj. na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje).

Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis úřadu).

Vyhláška vyvěšena dne

Vyhláška sejmuta dne

razítko, podpis



úsek majetkové správy
oddělení Ústí nad Orlicí, Třebovská 333/II, 56203
ID: ffhk8fq
Telefon: +420 465 500 707, +420 602 582 247
E-mail: vaclav.nepokoj@suspk.cz



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Slezská 35

Jablonné nad Orlicí

561 64

Váš dopis
Číslo jednací **SUSPK/3913/2025**
Spisová značka 126.2025-11/MS-UO-Nep/B.1.1.8
Identifikátor: **TCKPX00DGP6X**

Ústí nad Orlicí 14.4.2025
Vyřizuje Mgr. Václav Nepokoj

Vyjádření správce dopravní infrastruktury ke stavebnímu záměru

Správa a údržba silnic Pardubického kraje jako právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v Pardubickém kraji (podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a Žřizovací listiny č. j.: KrÚ 8456/2003 ze dne 25. 04. 2003) vydává, podle § 180 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

VIJÁDRÉNÍ SPRÁVCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY KE STAVEBNÍMU ZÁMĚRU **- ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ -**


Vlastník inženýrské sítě: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Inženýrská síť: vodovod
Projektová dokumentace: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Název stavby: Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny
Dotčená silnice: II/314, III/3141 a III/31113
Místo: dle tabulky zásahů, která tvoří nedílnou součást souhlasu
Zásah: dle tabulky zásahů, která tvoří nedílnou součást souhlasu

PŘI SPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

- Oprávněný požádá příslušný úřad o vydání rozhodnutí o povolení stavebního záměru.



- ✓ Jakmile bude vydáno pravomocné povolení stavebního záměru, Oprávněný písemně vyzve Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, k písemnému protokolárnímu předání silnic, které jsou předmětem smlouvy. Stavební práce je možné pouze po takovémto písemném protokolárním předání silnic.
 - ✓ Oprávněný přizve Správu a údržbu silnic Pardubického kraje v přiměřené lhůtě a předem na kontrolní dny stavby.
 - ✓ Po skončení stavebních prací budou silnice, které jsou předmětem smlouvy, předány zpět Správě a údržbě silnic Pardubického kraje na základě písemného protokolární převzetí. Takovéto převzetí je možné pouze za předpokladu, že zájemce splní veškeré povinnosti vyplývající mu z uzavřené smlouvy, uděleného souhlasu a vydaného povolení. Okamžikem podepsání předávacího protokolu ze strany Správy a údržby silnic Pardubického kraje bude stavební záměr považován za skončený.
 - ✓ Záruční doba je stanovena v délce trvání 60 měsíců na propad, pokles po zásahu do silničního tělesa a v délce trvání 36 měsíců na krytové vrstvy, a dále stanovuje odpovědnost za vzniklé vady ode dne protokolárního předání Správě a údržbě silnic Pardubického kraje.
- Oprávněný musí zahrnout náklady na stavební práce, materiál, případné opravy poškozených silnic a jejího příslušenství, objezdých tras a průzkumné práce (v průběhu projekčních prací jádrové vývrty a kopané sondy na zjištění konstrukce vozovky, vč. zatřídění a klasifikace, kontrolní zkoušky a měření na náklady investora atd.) do svého záměru/stavby/akce.
 - Časový rozsah stavebních prací nesmí být delší, než termín uvedený v příslušném povolení.
 - Při provádění stavebních prací budou využívány stávající sjezdy na přilehlé nemovitosti. Zřízení dočasných komunikačních připojení podléhá rozhodnutí silničního správního úřadu.
 - Oprávněný je povinen dodržet veškeré závazné právní předpisy, relevantní technické normy (zejména ČSN, ČSN EN a ČSN ISO) a technické podmínky Ministerstva dopravy (zejména TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací), včetně jejich doporučujících ustanovení, bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o normy obecně závazné. Veškeré technické normy a technické podmínky se budou pro realizaci Záměru považovat za závazné v plném rozsahu, ledaže není stanoveno jinak.
 - V souvislosti s hloubkou umístění inženýrské sítě Správa a údržba silnic Pardubického kraje požaduje dodržení závazné české technické normy ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení) bez ohledu na to, bude použita výkopová či bezvýkopová technologie uložení sítě. Hloubku uložení inženýrské sítě v zeleném pásu je nutno individuálně konzultovat a předem dohodnout se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.
 - V případech, kdy ČSN 73 6005 u příslušného typu inženýrských sítí stanoví menší minimální hloubku uložení než 1,20 m od nivelety (povrchu) vozovky, Správa a údržba silnic Pardubického kraje požaduje dodržení minimální hloubky uložení inženýrské sítě 1,20 m od nivelety (povrchu) vozovky nebo od pročištěného dna

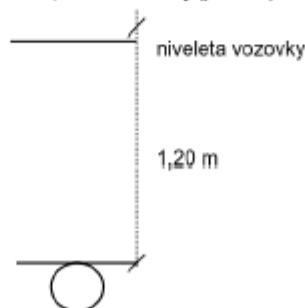

silničního příkopu (je-li síť ukládána do silničního příkopu).

Bezvýkopová technologie

- Bezvýkopová technologie (protlak, podvrst apod.) nebude zasahovat do konstrukčních vrstev a krytové vrstvy vozovky. Chránička bude v celé délce protlaku.
- Bude zvolen takový technologický postup a taková opatření související s přechodem pod vozovkou, aby nedošlo k poškození konstrukce silnice, včetně obrub, ani následně k poklesu těchto konstrukcí v souvislosti s přechodem pod vozovkou.
- Při provádění stavebních prací budou využívány stávající sjezdy na přilehlé nemovitosti. Zřízení dočasných komunikačních připojení podléhá rozhodnutí silničního správního úřadu.
- Oprávněný je povinen dodržet veškeré závazné právní předpisy, relevantní technické normy (zejména ČSN, ČSN EN a ČSN ISO) a technické podmínky Ministerstva dopravy (zejména TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací), včetně jejich doporučujících ustanovení, bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o normy obecně závazné. Veškeré technické normy a technické podmínky se budou pro realizaci Záměru považovat za závazné v plném rozsahu, ledaže není stanoveno jinak.

Provádění výkopů a rýh:

- Živičný kryt vozovky musí být proříznut, aby nedošlo k olamování okrajů.
- Oprávněný není oprávněn skladovat vytěžený materiál na silnici.
- Oprávněný je původcem veškerých odpadů, které vzniknou při realizaci Zásahu. Na znovuzískané asfaltové směsi (ZAS), získané z odřezovaných asfaltových vrstev, musí být dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. provedena analýza, včetně zařazení tohoto materiálu do příslušné kvalitativní třídy. Na základě provedené analýzy a zařazení do kvalitativní třídy rozhodne Správa a údržba silnic Pardubického kraje o způsobu využití, či likvidaci příslušné konstrukční vrstvy na náklady investora. Do areálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje lze přijmout pouze znovu získanou asfaltovou směs třídy ZAS-T1 a ZAS-T2.
- Bude dodržena minimální vzdálenost:
 - ✓ u silničního mostu min. 5,0 m od líce spodní stavby mostu;
 - ✓ u silničního propustku při souběhu min. 3,0 m, při křížení min. 0,5 m.
- Pokud je povolena uzavírka úseku silnice z důvodu uložení inženýrských sítí, je možné stavební práce provádět průběžně na celém úseku dotčené silnice. Pokud jsou stavební práce v souvislosti s uložení inženýrských sítí prováděny za provozu (tj. bez uzavírky silnice), je třeba dbát, aby stavební práce byly prováděny po úsecích nepřesahujících délku 50 m, a musí být provedeny včetně hutněního obsypu vedení, zásypu rýhy a provizorní konstrukce vozovky, teprve potom může být prováděn další úsek. Pouze konečná úprava povrchu vozovky se provede na celém úseku.
- Pro překopy silnice platí, že budou provedeny po polovinách tak, aby byl zachován alespoň jeden jízdní pruh šířky min. 3 m.
- Oprávněný přizve zástupce Správy a údržby silnic Pardubického kraje nejméně 5 pracovních dní předem k provádění zásypů rýh a dalších zásahů do silnic a k provádění statických zatěžovacích a jiných zkoušek.
- Zásyp rýh bude proveden novými materiály dle schéma uložení inženýrské sítě. Použití jiných zásypových materiálů musí být vždy předem odsouhlaseno Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.
- Zásypový materiál bude ukládán a hutněn po vrstvách dle platných Technických podmínek (TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací) Ministerstva dopravy České republiky.
- Oprávněný doloží Správě a údržbě silnic Pardubického kraje doklad o provedení statické zatěžovací zkoušky pláně vozovky a podkladní šterkodrtě a ostatních kontrolních zkoušek, přičemž:
 - ✓ pokud nebude možné technicky provést statickou zatěžovací zkoušku pláně, bude nemožnost na místě provádění zkoušky odsouhlasena zaměstnancem Správy a údržby silnic Pardubického kraje, bude dohodnut jiný způsob zatěžovací zkoušky a změna bude zaznamenána

- ve stavebním deníku;
- ✓ počet statických zatěžovacích zkoušek Správa a údržba silnic Pardubického kraje stanovila u podélného zásahu jednu na každých 100 m a na každém příčném překopu a montážní jámě;
- ✓ u podélných zásahů zájemce, či jím pověřená osoba (např. zhotovitel), doloží kontrolní zkoušky na tloušťky jednotlivých konstrukčních vrstev, včetně spojitosti asfaltobetonových vrstev.
- Vzorový příčný řez je pro normové případy. Nenormové případy budou posuzovány individuálně Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.
- V případě krytu z penetračních makadamů bude řešeno individuálně se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, v závislostech na stavu vozovkových vrstev.
- Stavební práce v silničním příkopu, popř. zeleném pásu:
 - ✓ zasypy budou provedeny po vrstvách a řádně hutněny v souladu s TP 146;
 - ✓ v případě zásahu do silničního příkopu bude tento obnoven v odpovídajícím tvaru a spádu, místa výkopu budou uvedena do řádného stavu, včetně osetí.


Skladba konstrukce vozovky po opravě cizího zařízení v tělese silnice II. třídy bude následující dle TP 170 D1-N6, TDZ IV, PIII:

- po provedení obsypu uloženého zařízení bude zřízena zemní pláň vozovky s modulem přetvárnosti $\min. E_{set,2} = 45$ [MPa] (doloženo statickou zatěžovací zkouškou);
- štěrky fr. 32/63, horních 200 mm bude ze štěrku dle ŠDA fr. 0/63, tl. 200 mm s modulem přetvárnosti $\min. E_{def,2} = 80$ [MPa], (doloženo statickou zatěžovací zkouškou), výstražná fólie;
- směs stmelená hydraulickými pojivy SC C8/10 tl. 130 mm;
- postřik infiltrační PI – množství asfaltového pojiva 1,00 kg/m²;
- asfaltový beton podkladní ACP 16 + tl. 70 mm;
- postřik spojovací SPA – množství asfaltového pojiva 0,30 kg/m²; a
- asfaltový beton obrusný ACO 11+ tl. 40 mm.
- Požadovaná skladba pro výpravu vozovky nemusí souhlasit s dosavadní skladbou vozovky. Požadovaná skladba konstrukce vozovky může být upravena na základě písemného odsouhlasení ze strany příslušného zaměstnance Správy a údržby silnic Pardubického kraje (podmínkou však je použití dokonalejších materiálů, technologií apod.).
- Ve všech případech je u konečné úpravy rýhy třeba zajistit přesahy min. 0,25 m stmelěných i nestmelěných vrstev vozovky nového vozovkového souvrství od hrany rýhy (podle místních podmínek a stupně poškození přilehlé konstrukce). V případě, že při výkopu dojde k vytvoření kavery nebo k poklesu konstrukce, musí být přesah proveden minimálně na šířku kavery, resp. poklesu. Zůstane-li ve vozovce od okrajů opravené rýhy k obrubníku (nebo k jinému okrajovému prvku) plocha, jejíž šířka je menší, než 1,0 m, musí se tyto části vozovky úplně obnovit spolu s konstrukcí rýhy.
- Obrusná vrstva bude vždy nově položena podle rozsahu zásahu přes celý jízdní pruh (nezasáhne-li zásah s přesahy do druhého jízdního pruhu) nebo v celé šíři vozovky (zasáhne-li zásah s přesahy do obou (více) jízdních pruhů).
- Příčné a podélné spáry v krytu vozovky musí být řádně ošetřeny vhodnou technologií (zálivkové hmoty, natahovací pásky apod.).
- Konečná úprava musí zajistit, aby původní vlastnosti konstrukce vozovky, a to zejména z hlediska únosnosti, tak i z hlediska povrchových vlastností (rovinatosti, drsnosti), byly obnoveny.
- Oprávněný doloží Správě a údržbě silnic Pardubického kraje fotodokumentaci za použití měřidla dokládající splnění technických podmínek (hloubka uložení, přesahy vrstev vozovky, provedení měření hutnění apod.).
- Pokud zůstane v tělese silnice uloženo původní zařízení (inženýrská síť), které přestane plnit svoji funkci, Oprávněný zajistí v rámci stavby a na své náklady jeho odstranění nebo po posouzení zaměstnancem Správy a údržby silnic Pardubického kraje a za jeho účasti, vyplnění původního zařízení (inženýrské sítě) materiály, které zaručí to, že v budoucnu nedojde k propadům a poklesům původního zařízení (sítě), a tím i silničního tělesa. V případě, kdy původní inženýrská síť zůstane v tělese pozemní komunikaci, bude jí její vlastník mít

nadále v evidenci a uvádět ji v příslušných stanoviscích, vyjádřeních (zejména projektantům).

SCHEMA ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ TL

KOMUNIKACE II.třídy Konstrukce vozovky dle TP 170: D1-N-6-IV-PIII

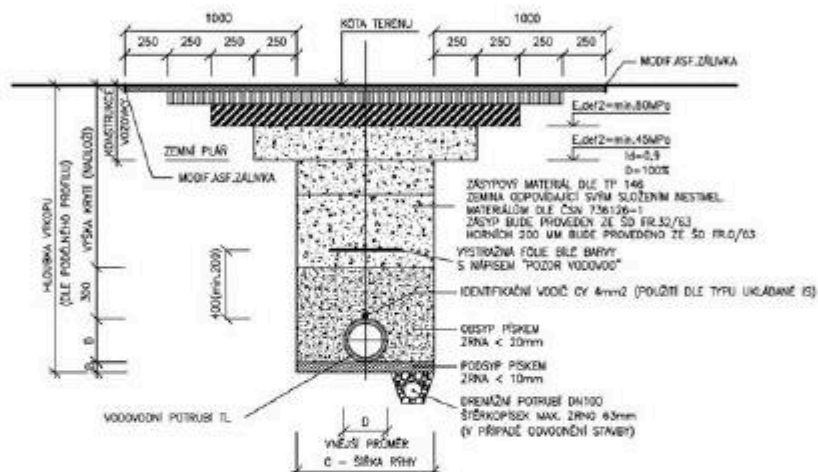

Konstrukce vozovky dle TP 170: D1-N-6-IV-PIII

40 mm	ACO 11	Asfaltový beton pro odstraňování vody	ČSN 73 6121
70 mm	ACO 16	Asfaltový beton pro odstraňování vody	ČSN 73 6121
100 mm	SC G10	Směs stavebního hydraulického písku	ČSN 73 6124-1
200 mm	SC	Řešivost	ČSN 73 6124-1
440 mm	Čelost		

TABULKA ROZMĚRŮ

DN	B	C
DN	PODSYP	Š. RYBY
(mm)	(mm)	(mm)
80	100	800
100	100	800
150	100	1000
200	100	1000
400	150	1200

POZNÁMKA:

- 1) Od nové výšky 1,30 m bude rýha pořízena.
- 2) Přesná nad tržnou nehtů do výše 30cm.
- 3) Písek infiltrace R-mnaství asf. pojiva 1,60kg/m², pastřka spojovací SPK-mnaství asf. pojiva 0,30kg/m².
- 4) Při výkopu, záhybu, okraje a podtypu budou dodrženy velikosti související normy, TP a TKP, zejména pak ČSN 721005, ČSN 736005, ČSN 736133, ČSN 735630, TP146, TP170, TKP3 a TKP4.
- 5) Výška kytí (radiát) bude provedena v souladu s příslušným předpisem (ČSN) dle typu ukázané interiérové stě.

- Nebude dotčeno svisté dopravní značení a ostatní silniční příslušenství, zasáhne-li výprava krytu vozovky do vodorovného dopravního značení, musí být obnoveno na základě pokynů Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
- Musí být zajištěno řádné odvodnění silnic. V případě, že dojde k poškození odvodňovacího zařízení komunikace či zhoršení odvodnění komunikace v místě stavby, bude na náklady Oprávněného provedeno takové opatření, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnice.
- Při výskytu kaluží na vozovce, bude na náklady Oprávněného provedena obnova ohrubné vrstvy v příslušném sklonu a takové opatření, které tuto závadu odstraní.
- V případě, že uložením zařízení ((kanalizačního řadu, vodovodu, domovní přípojky, uzávěru, hmk, kanalizačního poklopu) do tělesa pozemní komunikace vznikne v době jeho užívání/provozování dopravní závada (poklesy tělesa vozovky v prostoru nad tímto zařízením (kanalizační řad, vodovod, domovní přípojky, uzávěr, hmk, kanalizační poklop) o více než 10 mm)) provede vlastník uloženého zařízení (kanalizačního řadu, vodovodu, domovní přípojky, uzávěru, hmk, kanalizačního poklopu) na základě výzvy a pokynů správce pozemní komunikace neprodleně odstranění vzniklé dopravní závady, totéž platí i v případě, když dojde k poškození uloženého zařízení (nezpůsobeného vlastníkem/správce pozemní komunikace).
- Záměrně je povinen uvést na své náklady dotčené nemovitosti po ukončení stavebních prací do takového stavu, který byl sjednán oběma smluvními stranami a je požadován v rámci správního řízení, a dále podle rozsahu stavby provést monitoring stavu vozovky před stavbou a po stavbě v prostoru budoucí stavby a na objízdných trasách za účelem stanovení rozsahu opravy vozovky v případě jejich poškození při provádění stavebních prací a staveništní dopravy; monitoring předložit při předání staveniště Správě a údržbě silnic Pardubického kraje a počítat s náklady na opravy.
- Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Realizace domovních přípojek bude probíhat současně s hlavním řádem (stokami).
- Přečty řadu přes vozovku provést pouze kolmo.
- Umístění inženýrská síť zůstane ve vlastnictví Oprávněného.
- Za soulad s platnými technickými předpisy pro projektování odpovídá projektant.
- Platnost tohoto souhlasu je 24 měsíců ode dne vydání.

S pozdravem



Digitálně podepsal
Mgr. Václav Nepokoj
Datum: 2025.04.14
13:49:00 +02'00'

Mgr. Václav Nepokoj
vedoucí OMS Ústí nad Orlicí

Příloha:

- Tabulka zásahů
- Situační výkres

Příloha č. 1 Detailní specifikace a rozsah Zásahů, Silnic a Pozemků
název stavby: Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny
k. ú.: Verměřovice (okres Ústí nad Orlicí);780081
k. ú.: Horní Čermná (okres Ústí nad Orlicí);642690
k. ú.: Bystřec (okres Ústí nad Orlicí);616753

Silnice číslo	Katastrální území	p.p.č.	L.V.	km	Místo (přesné určení místa např. pomocí čísel popisných, parcel apod.)	uložení <u>výkopovou</u> technologií			uložení <u>bezvýkopovou</u> technologií					
						Příčný překop	Podélné uložení		Příčný protlak a podvrt		Startovací jáma (v tělese sil.)	Podélné uložení		
							vozovka, krajn.	příkop, zel.pás.	vozovka, krajn.	příkop, zel.pás.		vozovka, krajn.	příkop, zel.pás.	
							bm	bm	bm	bm		bm	m²	bm
3141	Verměřovice	4723	229	3,490	Verměřovice, u křiž. s ÚK směr Mistrovice				10,00					
3141	Verměřovice	4258	229	1,037	Verměřovice, u areálu ZD				8,00					
314	Horní Čermná	4105/54	246	8,911	Horní Čermná u č.p. 215	6,00								
314	Horní Čermná	4105/54	246	8,911	Horní Čermná u č.p. 215	6,00								
314	Horní Čermná	4105/54	246	8,911 až 9,066	Horní Čermná od č.p. 215 až k č.p. 231		155,00							
314	Horní Čermná	4105/54	246	8,911 až 9,031	Horní Čermná od č.p. 215 až do místa mezi č.p. 228 a č.p. 231		120,00							
314	Horní Čermná	4105/54	246	8,912	Horní Čermná u č.p. 215	7,00								

7

314	Horní Čermná	4105/54	246	8,975	Horní Čermná u č.p. 211	7,00								
314	Horní Čermná	4105/54	246	8,985	Horní Čermná u č.p. 228	2,50								
314	Horní Čermná	4105/54	246	9,068	Horní Čermná u č.p. 231	3,00								
314	Horní Čermná	4105/54	246	9,098	Horní Čermná u č.p. 207	3,00								
314	Horní Čermná	4105/54	246	9,146	Horní Čermná u č.p. 204	4,00								
31113	Bystřec	3759/1	326	2,429	Lanškroun u č.p. 664	2,5			17,00					
	Celkem				Celkem	64,0	97,5							

8



Váš dopis zn.
Ze dne
Naše č.j. 13489/2025-SŽ-OR HKR-OPS
Stran/příloh 4/3

Vyřizuje Pavel Coufal
Telefon +420 972 342 079
Mobil +420 601 394 949
E-mail coufal@spravazeleznic.cz

Datum 15. dubna 2025

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Slezská 350
516 64 Jablonné nad Orlicí

wr5uy77

Vyjádření k povolení záměru nebo nestavebního záměru/činnosti v ochranném pásmu dráhy

Na základě předložené žádosti a dokumentace vydává státní organizace Správa železnic (dále jen „SŽ“), Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen „OR“) v souladu s ustanovením § 184 odst. 2) písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění Vyjádření k povolení záměru nebo nestavebního záměru/činnosti v ochranném pásmu dráhy (dále jen „OPD“).

Žadatel/Stavebník: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Název záměru: Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny – Verměřovice

Místo záměru: Verměřovice

Obec: Verměřovice

Katastrální území: Verměřovice

Parcelní číslo: 4557/1 a další

Trať, žkm: Lichkov st. hr. - Letohrad, žkm 93,765 – 94,285 oboustranně s křížením v žkm 94,224

TÚ/DÚ: 130232

Předmět a účel záměru: Podle předložené situace se jedná o nové výtlačné, přívodní a rozvodné vodovodní řady s využitím několika úseků stávajících vodovodních řadů s tím, že v některých případech bude nutné provést jejich zkapacitnění.

Zájmové území se nachází v ochranném pásmu dráhy: ANO

Zájmové území se nachází na pozemku SŽ: ANO
pozemek p. č. 4557/1 v k. ú. Verměřovice

V dané lokalitě se nachází technická a dopravní infrastruktura ve vlastnictví SŽ: ANO

SŽ se záměrem situovaným v OPD souhlasí za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Ještě před zahájením správního řízení uzavře stavebník se SŽ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na drážním pozemku včetně

zaplacení finanční náhrady za zřízení služebnosti inženýrské sítě. Stavebník zašle žádost o uzavření smlouvy datovou zprávou na adresu
ID: uccchjm, nebo elektronickou žádost na adresu SŽ, OR HKR:
epodateln@orhkr@spravazeleznic.cz.

K žádosti budou přiloženy ve formátu pdf následující dokumenty:

- kopie tohoto Vyjádření
- výpis z listu vlastnictví dotčené nemovitosti
- snímek mapy KN, s vyznačením trasy záměru
- výpis z obchodního rejstříku firmy, zmocnění osoby, oprávněné k podpisu smlouvy, pokud to nevyplývá přímo z OR

Předpokládaná výše jednorázové finanční náhrady za věcné břemeno byla stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů a činí 723,- Kč + aktuální DPH.

2. V minimálně 15denním předstihu před zahájením prací bude vyrozuměn dohled za OR, nad stavbou v OPD – **vedoucí Traťového okrsku (TO) p. Podhájecký**
tel.: 972 324 347, 725 210 023, e-mail: Podhajecky@spravazeleznic.cz. Rozsah dohledu bude prokazatelně projednán s vedoucím TO dle předloženého technologického postupu prací. Objednávka bude obsahovat identifikační údaje objednavatele, jméno odpovědného pracovníka zhotovitele a jeho telefonní číslo, určení místa a údaje o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany pracovníků SŽ bude proveden zápis ve stavebním deníku. Vyhrazujeme si právo zápisu do stavebního deníku. Drážní dohled bude prováděn na náklady objednavatele dohledu. O zahájení a ukončení prací v obvodu dráhy budou, prostřednictvím drážního dohledu informováni výpravčí sousedních železničních stanic.
3. V zájmovém území se nacházejí kabelové trasy ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) - zakresleny v předložené PD. Před započetením prací objednejte vytyčení u p. Stránského tel.: 724 947 734, e-mail: StranskyE@spravazeleznic.cz.
4. V zájmovém území se nacházejí kabelové trasy ve správě Správy elektrotechniky a energetiky (SEE) - viz příloha. Polohy kabelových tras jsou zakresleny pouze informativně. Přesnou polohu je nutno určit vytyčením. Vytyčení kabelových tras na objednávku zajistí a podmínky prací v ochranném pásmu kabelového vedení a způsob ochrany kabelů sdělí p. Hlávka tel.: 724 791 407, e-mail: HlavkaJ@spravazeleznic.cz. Zařízení ve správě SEE se záměrem nesmí poškodit. Zemní práce nesmí být prováděny v ochranném pásmu kabelového vedení (tj. v blízkosti menší než 1 m). V případě menší vzdálenosti požadujeme dozor pracovníka SEE a ruční výkop. V případě přejíždění kabelové trasy mechanizmy těžšími než 3,5 t musí být provedeno zpevnění povrchu nad kabelovou trasou podle pokynů správce, např. silničními panely. Křížení musí odpovídat platným ČSN, při odkrytí kabelové trasy SEE požadujeme před záhozem zkontrolovat provedení křížení správcem.
5. Při realizaci záměru dojde ke styku s telekomunikačním vedením v majetku SŽ, Správy železniční telematiky (ve smluvní správě ČD – Telematika a.s.), které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Požadujeme před zahájením prací objednat u ČD – Telematika a.s. vytyčení těchto vedení a v případě, že by záměrem došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. SŽ, Správa železniční telematiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SŽ.
Upřesňující podmínky: Při realizaci záměru nesmí dojít k poškození výše uvedeného vedení. Zemní práce budou v jeho ochranném pásmu prováděny výhradně ručním způsobem. SŽ si jako vlastník uvedeného vedení vyhrazuje právo, zakázat provádění zemních prací strojním způsobem do vzdálenosti 1,5 metru na obě strany od tohoto vedení. Při pokládce nových sítí (v místech křížení stávajícího vedení) budou tyto uloženy vždy pod výše uvedené vedení. Po celou dobu záměru musí být rovněž zamezeno pohybu těžké techniky a stavebních strojů nad trasou vedení. Pokud nebude možné tuto podmínku splnit, požadujeme ochránit vedení proti mechanickému poškození, např. položením betonových panelů nad trasu nechráněného vedení. Křížení musí odpovídat platným ČSN a po odkrytí vedení požadujeme před záhozem zkontrolovat provedení křížení správcem. Před zahájením záměru budou vedení, vytyčena k ověření jejich přesné polohy a hloubky uložení a budou stanoveny konkrétní podmínky ochrany, vzhledem k charakteru prováděných prací v ochranném pásmu vedení. V případě jakékoliv kolize s vedením ve smluvní správě ČD – Telematika a.s., projednejte způsob jeho ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová p. Dlouhým tel.: 602 760 627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz.

- O vytyčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová na základě písemné objednávky v časovém předstihu.
6. V zájmovém území se nacházejí žel. propustky ve správě Správy mostů a tunelů (SMT) v žkm 93,764 a žkm 94,191. Záměrem nesmí dojít k poškození těchto objektů a ke změně přítokových a odtokových poměrů. V předstihu před zahájením záměru (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět pracovníka správy SMT Ing. Nováka tel.: 972 324 437, 724 215 108, e-mail: NovakPa@spravazeleznic.cz.
 7. Zhotovitel musí při realizaci záměru respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců OR HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí.
 8. SŽ se nijak nevyjadřuje ke správnosti použitých technologických postupů prací ani žádným způsobem nepřebírá zodpovědnost za následky způsobené pochybením zhotovitele použitím zvoleného postupu při realizaci díla.
 9. Vypracovaná technologie práce a pracovní postupy musí v plném rozsahu respektovat všechny právní předpisy a technické normy a musí odpovídat základním principům bezpečnosti a ochrany zdraví. Technologie prací a pracovní postupy musí zároveň zohledňovat předpisy provozovatele dráhy SŽ a respektovat připomínky provozovatele dráhy směřující k zajištění bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
 10. Při provádění prací musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, v platném znění, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽ, S3 – Železniční svršek, S4 – Železniční spodek, ČSN a EN a interní předpisy SŽ a TNŽ pro práci v blízkosti elektrických zařízení TV, a další příslušné normy, předpisy a směrnice SŽ, v platném znění.
 11. Křížení tratě bude provedeno dle schválené a SŽ v příloze ověřené projektové dokumentace. Chránička musí vyhovovat zatížení podle ČSN EN 1990 a ČSN EN 1991 a musí být vybudována v celé délce křížení nejméně do vzdálenosti min. 2 m od paty náspu, příp. 0,6 m od vnější hrany odvodňovacího příkopu, přičemž musí přesahovat nejméně 4 m od osy krajní koleje. Minimální krytí chráničky bude 2,5 m od horní hrany pražce nebo úrovně terénu k horní hraně chráničky – v celé délce pod žel. tratí. Souběh s dráhou musí být navržen min. 1 m od hranice obvodu dráhy, nejméně však 1 m od paty náspu nebo horní hrany zářezu.
 12. Protlak bude kolmý na osu koleje a bude veden v min. vzdálenosti 2 m od základu trakčního stožáru a základu návěstidla a zároveň min 10 m od vnější hrany přejezdové konstrukce.
 13. Startovací a výstupní jámy protlaku budou umístěny min. 5 m od základu trakčního stožáru a základu návěstidla.
 14. V době před zahájením, při provádění a po dokončení protlaku požadujeme zajistit prostorové měření koleje/í nad protlakem (na náklady stavebníka). O případné změně bude okamžitě informován vedoucí TO. Před zasypáním technologických jam musí být provedeno přeměření parametrů uložení chráničky za účasti vedoucího TO nebo jím určeného pracovníka. O kontrole musí být proveden zápis např. do stavebního deníku.
 15. Vytěžená zemina nebude ukládána na těleso dráhy, přebytečná zemina bude odvezena mimo drážní pozemek, který nakonec bude upraven do náležitého, resp. dohodnutého stavu.
 16. Staveniště na drážním pozemku bude řádně zabezpečeno a označeno dle platné legislativy.
 17. Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci záměru musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. SŽ si vyhrazuje právo na dočasné zastavení prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
 18. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽ, bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finančních postihů z případného vyloučení dopravy.
 19. Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení SŽ.
 20. Záměr bude proveden tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu provozem dráhy.
 21. Trať je elektrizována stejnosměrným proudem o napětí 3kV. Při práci v bezprostřední blízkosti tratě je nutno dodržet ČSN 34 1500 – Základní předpisy pro el. trakční zařízení, ČSN 34 1530 – Elektrické trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček, TNŽ 34 3109 - Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti a ČSN EN 50122-1 Drážní zařízení – pevná trakční zařízení, část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování. Mechanizační prostředky, zvláště pak jejich pohyblivé části, se nesmí přiblížit k částem pod napětím na vzdálenost

- menší než 2 m. Podzemní části záměru musí být provedeny z materiálů nepodléhající korozi nebo musí být chráněny proti korozivním účinkům bludných proudů.
22. Po dokončení prací v obvodu dráhy a v OPD (ještě před konáním závěrečné kontrolní prohlídky) požádá stavebník SŽ o účast na prohlídce dokončeného záměru a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek – výše uvedené pracovníky. Dokladem o souhlasu s provedením prací u dokončeného záměru bude kladné vyjádření OR.
23. Veškeré změny v projektové dokumentaci v obvodu dráhy a v OPD, musí být SŽ předem písemně odsouhlaseny.

Vyjádření je vydáno pro účely řízení dle stavebního zákona a souvisejících předpisů.
Výše uvedené podmínky tohoto Vyjádření budou zapracovány do podmínek povolení záměru příslušného stavebního úřadu jako nezbytně závazné s uvedením našeho čísla jednacího a datem vydání vyjádření.

Toto Vyjádření k povolení záměru nebo nestavebního záměru/činnosti se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby a jeho platnost je 2 roky od data vydání. V případě, že nebudou zahájeny práce v době platnosti tohoto Vyjádření k povolení záměru nebo nestavebního záměru/činnosti v ochranném pásmu dráhy, je stavebník povinen požádat o vydání nového Vyjádření, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Vyjádření k sítím elektronických komunikací v majetku ČD – Telematika, a.s. nebo v majetku jiných vlastníků, kteří pověřili správou svých sítí elektronických komunikací ČD – Telematika, a.s., je potřeba si vyžádat samostatně.

Pro případné další projednání nebo v případě jiných podání, týkajících se předmětného záměru, uvádějte číslo jednací tohoto Vyjádření pro rychlejší orientaci k uvedenému záměru.



Ing. Miroslav Hladík
16.04.2025 12:19
Podepsáno elektronicky

Ing. Miroslav Hladík
náměstek ředitele pro techniku

Přílohy:

- Příloha 1 – ověřená situace
Příloha 2 – zakres sítí ve správě SEE
Příloha 3 – zakres sítí ve smluvní správě ČD – Telematiky a.s.

VYJÁDŘENÍ O POLOZE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ a A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

toto Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací („Vyjádření“) a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací, které jsou přílohou Vyjádření („Všeobecné podmínky ochrany“) vydává s odvoláním na příslušná ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („ZoEK“), na příslušná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („Stavební zákon“) a na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) společnost CETIN a.s., IČO: 04084063 („CETIN“).

Číslo jednací: 154823/25

Číslo žádosti: 0125 041 921 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny	
Důvod Vyjádření	Žádost o povolení záměru nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy dle Stavebního zákona	
Žadatel	Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.	
Stavebník	Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.	
Zájmové území	Okres	Ústí nad Orlicí
	Obec	Bystřec, Dolní Čermná, Horní Čermná
	Kat. území / č. parcely	Bystřec; Dolní Čermná; Horní Čermná; Jablonné nad Orlicí; Letohrad; Orlice; Mistrovice nad Orlicí; Verměřovice
Platnost Vyjádření		5. 6. 2027 („Den pozbytí platnosti Vyjádření“)

1. Definice

1.1. Pro účely Vyjádření:

Důvod Vyjádření znamená důvod pro vydání Vyjádření určený Žadatelem v Žádosti;

POS znamená osobu určenou v čl. 2 Všeobecných podmínek ochrany;

SEK znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;

Situační výkres znamená výkres s výřezy účelové mapy SEK, který je přílohou Vyjádření;

Stavebník znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (ii) Žadatele, (iii) a rovněž osobu, o které tak stanoví Stavební zákon;

Zájmové území znamená území určené a označené Žadatelem v Žádosti;

Žadatel znamená osobu určenou ve Vyjádření.

2. Vyjádření

2.1. Na základě všech údajů Žadatelem v Žádosti uvedených, a na základě údajů, které společnost CETIN eviduje o SEK v Zájmovém území ke dni podání Žádosti,

společnost CETIN:

- a) potvrzuje, že v Zájmovém území je umístěno SEK, v rozsahu určeném v Situačním výkresu;
- b) souhlasí, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;
- c) určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany, a další, níže uvedené podmínky:
 - Nutno respektovat Všeobecné podmínky ochrany SEK v plném rozsahu, s důrazem na vytyčení stávajících komunikačních vedení, nutné dodržení ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a nezbytnou kontrolu odkrytých komunikačních kabelů před záhozem.

Číslo jednací: 154823/25

Číslo žádosti: 0125 041 921

Ke kolaudačnímu souhlasu stavby (k závěrečné kontrolní prohlídce stavby) musí stavebník doložit zápis o kontrole ochrání komunikací sítí, potvrzený společností CETIN a.s.

V případě kolizní situace projednejte na místě samém s pracovníkem společnosti CETIN a.s. příslušná ochranná opatření s tím, že ke kolaudačnímu souhlasu stavby bude doložen souhlasný zápis společnosti CETIN a.s. - kontaktní osoba: p. Škrabal - 725277773;

- d) určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společností CETIN a Stavebníkem;
- e) upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společností CETIN a Stavebníkem byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.

3. Ostatní

3.1. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území a pro Důvod Vyjádření.

3.2. V Den pozbytí platnosti Vyjádření pozbývá Vyjádření platnosti.

3.3. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

3.4. V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku +420 800 630 630.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany*
- *Informace k vytyčení SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost CETIN dne: 5. 6. 2025.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN

1. PLATNOST A ÚČINNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK OCHRANY

- 1.1. Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPO“) jsou přílohou Vyjádření.
- 1.2. V případě rozporu mezi Vyjádřením a VPO má přednost Vyjádření, pokud není VPO výslovně určeno jinak.
- 1.3. VPO nabývají účinnosti okamžikem odeslání Vyjádření na adresu elektronické pošty nebo adresu, pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy, určenou Zadatелеm v Žádosti.

2. DEFINICE

2.1. Pro účely VPO:

„CETIN“ znamená obchodní korporace CETIN a.s., IČO: 04084063;
„Den“ znamená kalendářní den;
„Kabelovod“ znamená věc nemovitou sestávající z tělesa kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„POS“ znamená Vítězslav Škrabal, tel.: 725 277 773, e-mail: vitezslav.skrabal@etin.cz, a to ke dni vydání Vyjádření;
„Pracovní den“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů;
„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„Překládka“ znamená stavbu spočívající ve změně trasy nebo místa umístění SEK;
„SEK“ znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;
„Stavba“ znamená stavbu určenou Vyjádřením, a rovněž stavbu, o které tak stanoví Stavební zákon;
„Stavebník“ znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (ii) Žadatele, (iii) osobu, o které tak stanoví Stavební zákon, (iv) osobu Stavebníkem pověřenou či zmocněnou;
„Stavební zákon“ znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
„Vyjádření“ znamená vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 5. 6. 2025 pod č.j. 154823/25;
„Zájmové území“ znamená území určené a označené Žadatelem v Žádosti;
„Situační výkres“ znamená výkres s výřezy účelové mapy SEK, který je přílohou Vyjádření;
„ZoEK“ znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů;
„Zadatel“ znamená osobu určenou ve Vyjádření;
„Žádost“ znamená Žádost určenou ve Vyjádření.

3. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA

- 3.1. SEK je obecně prospěšným zařízením, zřízeným a provozovaným ve veřejném zájmu, a je chráněno Příslušnými požadavky.
- 3.2. SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož šíře činí šíři určenou ZoEK a/nebo šíři určenou rozhodnutím o ochranném pásmu, vydaným dle Stavebního zákona.
- 3.3. Stavebník je povinen při provádění Stavby a jakýchkoli jiných dalších prací, při odstraňování havárií, a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy, a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná ZoEK, a Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnost Stavebníka dle odst. 3.3. VPO se vztahuje rovněž na SEK umístěné a provozované mimo Zájmové území.
- 3.4. Stavebník je povinen rozpor mezi údaji v Situačním výkresu a skutečným stavem, bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění, oznámit POS.
- 3.5. Stavebník je povinen poškození či krádež SEK bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění, telefonicky oznámit dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- 3.6. Požaduje-li Stavebník, aby se společnost CETIN jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo vydáno Vyjádření, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, má právo kontaktovat POS.

4. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROJEKTOVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ STAVBY

- 4.1. Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby a) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, ze ZoEK a ze Stavebního zákona, b) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a c) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle projektové dokumentace byla společnost CETIN schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět jeho údržbu a opravy.
- 4.2. Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.
- 4.3. Činí-li výška projektované Stavby nebo její úpravy či změny nebo dočasně objektu zařízení staveniště Stavby (jeřáb, konstrukce atd.), více než 15 m nad zemským povrchem, je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS, a získat od společnosti CETIN konkrétní stanovisko a podmínky ochrany k radiovým trasám SEK, a vyjádření společnosti CETIN o tom, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního výkresu.
- 4.4. Ochranné pásmo radiových tras SEK je zakresleno do Situačního výkresu.
- 4.5. Nachází-li se v Zájmovém území podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník ve vztahu k projektové dokumentaci povinen zajistit požadavky, určené v odst. 4.1. VPO. Není-li projektovou dokumentací zajištěno splnění všech požadavků určených v odst. 4.1. VPO, vyvolá Stavebník Překládku.

Číslo jednací: 154823/25

Číslo žádosti: 0125 041 921

- 4.6. Při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, je Stavebník povinen provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovat ochranná opatření, to vše dle Příslušných požadavků a v souladu s nimi. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním Žádosti o vydání povolení Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
 - 4.7. Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stávbě, oznámit POS a projednat s POS (a) každý případ, ve kterém je trajektorie podvrtu a protlaku vedena ve vzdálenosti menší, než 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
 - 4.8. Je-li Stavba umístěna nebo má-li být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než 1 m od Kabelovodu, nebo kříží-li Stavba Kabelovod, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník povinen zakreslit rovněž profil kabelové komory.
- 5. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**
- 5.1. Před započítím zemních prací ve vztahu ke Stávbě je Stavebník povinen vytyčit trasu SEK na terénu. Osobu, která bude zemní práce ve vztahu ke Stávbě provádět, je Stavebník povinen s vytyčenou trasou SEK seznámit. Porušil-li Stavebník povinnost určenou v tomto odst. 5.1, VPO odpovídá společnosti CETIN za náklady a škodu, vzniklé porušením povinnosti a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
 - 5.2. Nejpozději pět (5) Pracovních dnů před započítím prací na Stávbě je Stavebník povinen započítí práci oznámit společnosti CETIN zasláním na adresu elektronické pošty POS; oznámení musí obsahovat alespoň číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
 - 5.3. Stavebník je povinen SEK zabezpečit a zajistit proti mechanickému poškození, zejména dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK nebo jiným vhodným způsobem. Do okamžiku zajištění a zabezpečení ochrany SEK způsobem určeným dle předchozí věty, nemá Stavebník právo přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního SEK je dostatečná, a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu stroji, vozidly či mechanizací.
 - 5.4. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místě, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen provádět zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupu nadzemního SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního SEK. Stavebník je povinen zajistit, že bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN nedojde ke: a) změně nivelety terénu, (b) výsadbě trvalých porostů, nebo (c) změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Je-li SEK odkryta, je Stavebník povinen SEK, po dobu, po kterou trvá odkrytí, zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
- 6.1. VPO se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, ZoEK a Stavebním zákonem.
 - 6.2. Stavebník má právo užít informace, data a dokumentaci obsažené ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byly poskytnuty. Stavebník nemá právo, výjma případů výslovně určených ve VPO, informace, data a dokumentaci obsaženou ve Vyjádření rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejího užití třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
 - 6.3. Porušil-li Stavebník kteroukoliv povinnost určenou ve Vyjádření a/nebo ve VPO, je povinen nahradit společnosti CETIN v celém rozsahu škodu, vzniklou porušením takové povinnosti.
 - 6.4. Písemným stykem či pojmem "písemně" se pro účely VPO rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
 - a) v listinné podobě;
 - b) datovou zprávu prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - c) e-mailovou zprávu podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) e-mailovou zprávu zaslano z adresy kontaktní osoby strany na adresu kontaktní osoby druhé strany určenou v Žádosti nebo ve Vyjádření nebo ve VPO.

Číslo jednací: 154823/25

Číslo žádosti: 0125 041 921

Informace k vytyčení SEK

Požadujete-li vytyčit SEK, kontaktujte prosím osoby určené níže:

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: U Distance 168, Letohrad
IČ: 28597460 DIČ:
kontakt: Marek Bedníček, mobil: 606091008, e-mail: marek.bednicek@hrosistavby.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o.

se sídlem: U Větroldamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPOJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
kontakt: Jan Matějka, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ: 01222163 DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Číslo jednací: 154823/25

Číslo žádosti: 0125 041 921

Michlovský stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín

IČ: 27714080

DIČ: CZ 27714080

kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:

Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz

Jiří Kladiwo, mobil: 602 483 021, e-mail: kladiwo@michlovsky.cz

Vítězslav Škrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

Milan Pospíšil

se sídlem: Topolská 742, 537 05 Chrudim

IČ: 88375072

DIČ:

kontakt: Milan Pospíšil, mobil: 725246121, email: mpospisil1@centrum.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65

IČ: 73655678

DIČ:

kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí

IČ: 48152871

DIČ: CZ48152871

kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ: 49285751

DIČ: CZ49285751

kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

SUPTEL a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15

IČ: 62025384

DIČ: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz

Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 1 a 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí:

- 1 metr po obou stranách krajního energetického kabelu
- nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu
- 0,5 metru po obou stranách krajního telekomunikačního kabelu

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 8133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 8005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložení musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, rozhodnutím příslušného správního orgánu, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu udělenými jiným subjektem.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

www.cezdistribuce.cz

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 1 a 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedeními po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
- c) u telekomunikačního zařízení 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a telekomunikačního zařízení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty a zařízení v ochranných pásmech nadzemních vedení velmi vysokého a vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., resp. nařízení vlády č. 194/2022 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

www.cezdistribuce.cz

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 1 a 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího lince obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- 5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- 6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- 7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- 8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

www.cezdistribuce.cz

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

www.cezdistribuce.cz



naše značka
5003325868

vyřizuje
Pavel Franc

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
11.06.2025

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350
56164 Jablonné nad Orlicí

Věc:

Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny 1/4

K.ú. - p.č.: Letohrad, Orlice

Stavebník: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí

Účel stanoviska: Řízení o povolení stavby

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury (TI), zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto vyjádření:

UPOZORNĚNÍ:

Vaše stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Důkladně se prosím seznamte s obsahem vyjádření, objednejte si vytyčení PZ, při kterém provedete oznámení o zahájení stavební činnosti a postupujte podle pokynů uvedených ve vyjádření. Společnost GasNet s.r.o. požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda nedošlo k poškození majetku společnosti. Pokud nedojde ke splnění těchto povinností, bude společnost GasNet s.r.o. nucena zahájit řízení o narušení ochranného pásma PZ a nebude souhlasit s užíváním Vaší stavby.

VTL PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

Vyjádření odboru EPZ – VTL (Daniel Bělej):

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

VTL PLYNOVODDN 300
VTL PLYNOVOD DN 150 + TU LETOHRAD+OU LETOHRAD I
ZEMNÍ SÍŤ TU
ZRUŠENÝ VTL PLYNOVOD DN 300

Vyjádření je vydáno s aplikací ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, TPG 700 03, TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Ochranné pásmo VTL plynovodů je 4 m na obě strany od potrubí

Ochranné pásmo VTL plynovodů (od 1.1. 2016) je 2 m na obě strany od potrubí

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 300 je 40 m na obě strany od potrubí

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodů DN 300 a DN 150 (od 1.1. 2016) je 10 m na obě strany od potrubí

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany od potrubí

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

Bezpečnostní pásmo slouží k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 • Zábřehovice • 602 00 Brno • T 555 90 10 10 • www.gasnet.cz

IČ: 27935311 • DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Strana 1

Při realizaci stavby "Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny 1/4" budou dodrženy tyto podmínky:

- před zahájením zemních prací požadujeme VTL plynovody vytyčit, viditelně je vyznačit a v místech střetu si nechat orientačně určit jejich krytí;
- požadujeme veškeré zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu provádět výhradně ručním způsobem;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupek, číhačka, propojovací objekt, kontrolní měřicí vývod atd.);
- montážní jámu napojení na stávající vodovodní řád umístit min. 2 m od potrubí VTL plynovodu a zemní práce v této vzdálenosti od VTL plynovodu provádět výhradně ručním způsobem;

- při křížení a souběhu inženýrských sítí s VTL plynovody je nutno dodržet tyto nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou. Odstupové hodnoty jsou stanoveny technickým pravidlem TPG 702 04, Tab.9. Na VTL plynovody se nevztahuje technická norma ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení)!

VODOVOD:

KŘÍŽENÍ: min. 0,3 m od potrubí VTL plynovodu;

SOUBĚH: min. 3 m od potrubí VTL plynovodu;

VODOVODNÍ ŠACHTY: obrysová vzdálenost musí být min. 4m od potrubí VTL plynovodu;

Při splnění všech výše uvedených podmínek se stavbou "Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny 1/4" souhlasíme.

STL PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále PZ):

STL plynovod PE d 90, d 63, d 50, přípojky plynu.

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu PZ.

V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených PZ.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Křížení a souběh vodovodní sítě s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně min. 1 000 mm od obrysu PZ, v odůvodněných případech lze snížit tuto vzdálenost na 500 mm od obrysu PZ.

- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.

- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.

- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

- Pokud bude při realizaci stavby zjištěna nutnost výškové nebo směrové úpravy trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. Podrobnosti o procesu jsou dostupné zde: <https://www.gasnet.cz/dalsi-sluzby/pro-stavare-a-projektanty/zmena-trasy-plynovodu>

- Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.

- V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.

V rozsahu této stavby souhlasíme:

- s povolením a provedením stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;

- s povolením a provedením stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (po dobu platnosti přechodných ustanovení uvedených v zákoně č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů);

- s rozhodnutím o odstranění stavby nebo zařízení dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;

- s použitím tohoto vyjádření ve zrychleném řízení dle §184, odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;

Pokud se toto vyjádření v době své platnosti stane součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka vyjádření), prodlužuje se automaticky jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové vyjádření k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bevyklopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto vyjádření. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat toto vyjádření. Převzetí vyjádření stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další související předpisy.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bevyklopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnazení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bevyklopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bevyklopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto vyjádření). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto vyjádřením, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto vyjádření a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Vyjádření nenahrazuje případná další vyjádření k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003325868 a datum tohoto vyjádření. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Pavel Franc
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy



Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí. K.ú.: Letohrad, Orlice.



Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí. K.ú.: Letohrad, Orlice.



Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí, K.ú.: Letohrad, Orlice.

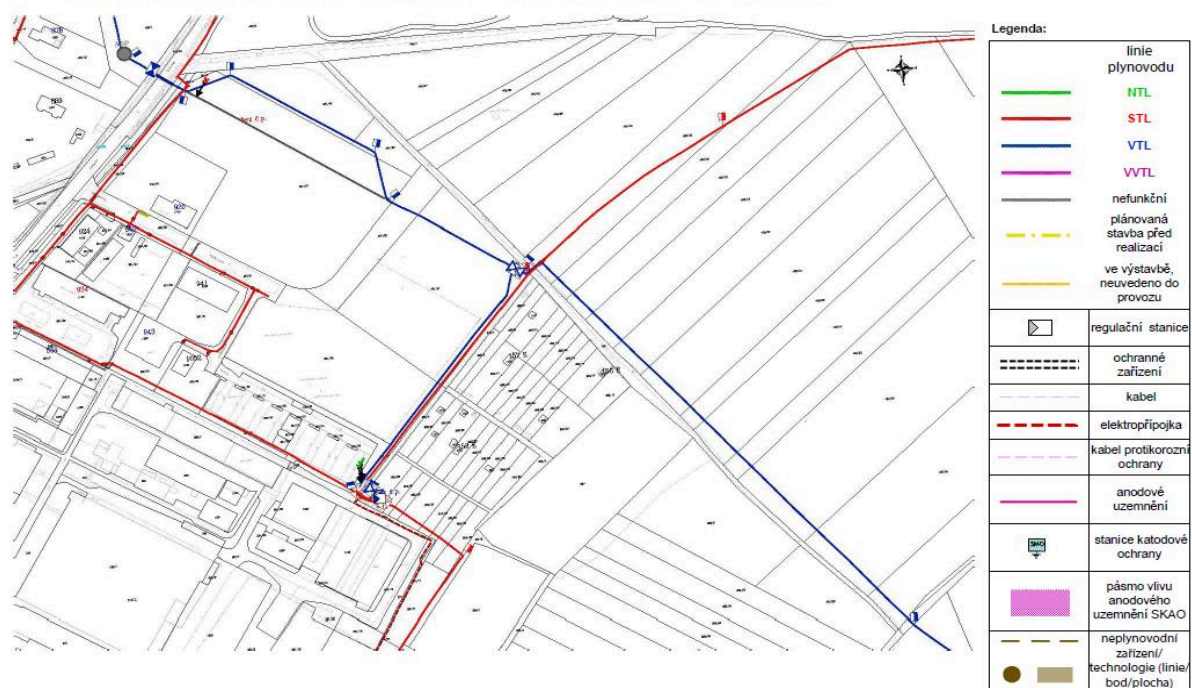

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí, K.ú.: Letohrad, Orlica.





VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ NAD ORLICÍ, a. s.

Investor:

je totožný
s žadatelem

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAK/JA/LN/25/1737**

Vyřizuje: **Ing. Lukáš Novák**

Telefon: **+420 463 030 226, +420 602 737 003**

E-mail: **l.novak@vak.cz**

Žadatel:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Ondřej Hanuš

Slezská 350

56164 Jablonné nad Orlicí

Název akce: **Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny**

Důvod akce / žádosti: **Povolení záměru - vyžaduje povolení**

Zájmové území

Obec:

Bystřec, Dolní Čermná, Horní Čermná, Jablonné nad Orlicí, Letohrad, Mistrovice, Verměřovice

Katastr:

Bystřec, Dolní Čermná, Horní Čermná, Jablonné nad Orlicí, Letohrad, Orlice, Mistrovice nad Orlicí, Verměřovice

Adresa:

Slezská 350, Jablonné nad Orlicí

Datum vydání vyjádření: **01.08.2025**

Platnost tohoto vyjádření: **01.08.2026 (12 měsíců)**

Vyjádření o existenci sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Žadatel svou žádostí označil zájmové území a stanovil důvod pro vydání vyjádření. Na základě této žádosti a zájmového území určeného žadatelem vydává společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. následující vyjádření:

dojde ke střetu

se sítí společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu (výřezech) z geografického informačního systému a případně je upřesněna v textu tohoto vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že podzemní vedení vodovodu, kanalizace a elektrické kabelové vedení používá právní ochranu dle zákona 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dojde-li ke střetu s tímto podzemním vedením, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. pověřeného správou podzemní sítě.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na zaměstnance pověřeného správou podzemní sítě (dále ZSPS) společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a to ve všech případech, ve kterých zjistil, že jeho záměrem dojde ke střetu s podzemním vedením sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení (dále PVS) nebo zasahuje do ochranného pásma PVS.

Toto vyjádření není souhlasem se stavbou, případně prováděním zemních prací a jiné obdobné činnosti prováděné v blízkosti PVS (zejména v ochranném pásmu) společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Toto vyjádření označuje výskyt PVS v zájmovém území a stanovuje základní podmínky pro ochranu PVS.

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí | www.vak.cz
zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 991 | IČ: 48173398 | DIČ: CZ48173398

strana 1 z 4



VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ NAD ORLICÍ, a. s.

Obecné podmínky ochrany podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

1. Sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. jsou součástí veřejného vodovodu nebo kanalizace, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu a kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 1,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm a menších a 2,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. Ochranné pásmo podzemního elektrického kabelového vedení je 1 m po stranách krajního vedení.
2. Při činnostech v blízkosti PVS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení tak, aby nedošlo poškození nebo zamezení přístupu k vedení.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn umísťovat v ochranném pásmu PVS jiné inženýrské sítě nebo provádět zemní práce bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, nedodrží podmínky k umístění jiné inženýrské sítě nebo provádění zemních prací v ochranném pásmu PVS stanovené tímto vyjádřením, popř. následných písemných dohod jej upravujících, dopouští se přestupku podle § 32 a násl. zák.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a místně příslušný vodoprávní úřad ve správním řízení mu může uložit pokutu.
4. Pokud dochází k podélnému umístění jiné inženýrské sítě v ochranném pásmu PVS, je povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, bezplatně předat e-mailem na adresu pouzar@vak.cz v elektronické podobě ve formátu DGN geodetické zaměření skutečného provedení stavby (uložené sítě) nejpozději do 2 měsíců po ukončení stavby.
5. Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují i bezvýkopové technologie (zejména řízené a neřízené protlaky) prováděné v ochranném pásmu PVS.
6. Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, která na svoje náklady přípojku zřídila. Informaci o vedení přípojky poskytne vlastník přípojky.
7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty (poklapy) podzemních šachet a vstupovat bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. do těchto prostor.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, na trase PVS (včetně ochranného pásma) nesmí měnit niveletu terénu a vysazovat trvalé porosty, budovat drobné stavby, pevné podezdívky oplocení apod..
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození a případné odcizení PVS (vč. signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na pohotovostní telefonní číslo +420 465 642 618.

Podmínky pro spolupráci stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je potřeba povolení správního orgánu podle zvláštního předpisu, mohlo dojít k ohrožení nebo omezení PVS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat ZSPS a předložit zakreslení PVS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, atd.).
2. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž není potřeba povolení správního orgánu podle zvláštního předpisu mohlo dojít k ohrožení nebo omezení PVS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat ZSPS a předložit zakreslení PVS do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zřejmá míra dotčení PVS.
3. Pokud by budované stavby (zejména podzemní sítě) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras PVS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy PVS.
4. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, připravuje stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. je povinen dodržet při jejich přípravě platné Technické standardy vodohospodářských staveb vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Tyto standardy jsou volně ke stažení na internetových stránkách „<http://www.vak.cz>“.
5. Toto vyjádření nenahrazuje požárně bezpečnostní řešení stavby, které může pro jednotlivé druhy staveb

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí | www.vak.cz
zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 991 | IČ: 48173398 | DIČ: CZ48173398



VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ NAD ORLICÍ, a. s.

zpracovávat pouze oprávněná osoba podle autorizačního zákona. Požárně bezpečnostní řešení je oborově (profesně) vydělenou částí projektové dokumentace stavby předkládané ke stavebnímu řízení.

6. K předložené příslušné dokumentaci stavby (projektové, realizační, zjednodušené, atd.) bude vydáno samostatné vyjádření.

Podmínky pro přeložení PVS

1. V případě nutnosti přeložení PVS nese stavebník, který vyvolal překládku PVS, veškeré náklady spojené s touto přeložkou.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat ZSPS za účelem projednání podmínek přeložky poté, kdy zjistí potřebu přeložení PVS, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která nutnost přeložení PVS vyvolala.

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti PVS

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení, a je srozuměn s tím, že:

1. Před začátkem zemních prací zajistí vytyčení trasy PVS v terénu. S vyznačenou trasou PVS seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, nesplní povinnost vytyčení trasy PVS v terénu před začátkem zemních prací, může mu být uložena pokuta za přestupek vodoprávním úřadem.

2. Prokazatelně upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVS příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce stěny potrubí u vodovodních řadů a kanalizačních stok a min. 1 m po stranách krajního vedení u elektrického kabelového vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.

3. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí ZSPS. V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného ZSPS.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVS postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemní sítě. Odkryté potrubí je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

5. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVS, je povinen vyzvat ZSPS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

6. Není oprávněn trasy PVS zabetonovat nebo k nim jiným způsobem znemožnit přístup.

7. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádí stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. je povinen dodržet při jejich stavbě platné Technické standardy vodohospodářských staveb vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Tyto standardy jsou volně ke stažení na internetových stránkách „<http://www.vak.cz/>“.

V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení kontaktujte provoz dispečinku společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. (telefon +420 463 030 267, +420 721 861 837) a to nejméně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při objednávání uveďte v objednávce číslo tohoto vyjádření. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz vodovodů a kanalizací Jablonné nad Orlicí tímto souhlasí s

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí | www.vak.cz
zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 991 | IČ: 48173398 | DIČ: CZ48173398

strana 3 z 4



VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ NAD ORLICÍ, a. s.

předloženou projektovou dokumentací na stavbu „Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny“. Při provádění stavby bude dotčeno zařízení ve správě VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz vodovodů a kanalizací Jablonné nad Orlicí. Souhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na danou stavbu.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

**Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí a.s.,
Plzeňská 350
561 64 Jablonné nad Orlicí**

Ing. Lukáš Novák
Vedoucí provozu Jablonné nad Orlicí
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Přílohy:

počet příloh: 29
souborové přílohy:

- Situace č. 28.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 27.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 26.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 25.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 24.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 23.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 22.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 21.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 20.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 19.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 18.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 17.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 16.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 15.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 14.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 13.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 12.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 11.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 10.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 9.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 8.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 7.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 6.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 5.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 4.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 3.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 2.pdf (příloha vyjádření)
- Situace č. 1.pdf (příloha vyjádření)
- Legenda_VS.pdf (legenda/interimní příloha)

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí | www.vak.cz
zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 991 | IČ: 48173398 | DIČ: CZ48173398

strana 4 z 4



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., LS Lanškroun

Dobrovského 56, Lanškroun 563 01, tel. +420956163111, ls163@lesycr.cz, ID DS: e8jcfns



**Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a.s.
Slezská 350
Jablonné nad Orlicí
561 64
Česká republika**



VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM

VYŘIZUJE
Záleský Milan

TELEFON
956 163 106

GSM

FAX

E-MAIL
Milan.Zalesky@lesycr.cz

Souhlas s odnětím a s ochranným pásmem do 30 m od lesních pozemků

Na základě Vaší žádosti o vyjádření odborného lesního hospodáře k dočasnému a případně trvalému odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa p. č. 4143 o výměře 715 m² v k. ú. Verměřovice a p. č. 8527 o výměře 3514 m² v k.ú. Dolní Černná, které jsou dotčeny akcí „Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny“ sdělujeme:

Z předložené žádosti je zřejmé, že budou dotčeny pozemky určený k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“):



p.p.č.	Katastrální území	Vlastnické právo	Celková výměra	Plocha odnětí
4143	Verměřovice	Obec Verměřovice, č.p. 14, 561 52 Verměřovice	715 m ²	cca 30 m ²
8527	Dolní Černná	SJM Ing.Tejkl Leoš a Mgr. Tejklková Alena Ing. Tejkl Leoš, č.p. 231, Bystřec 561 54 Mgr. Tejklková Alena, Třešňová 1381/3, Třešť 589 01	3514 m ²	cca 50 m ²

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, logo PEFC (08-21-01/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legální etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp). V případech, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, je možné takové jednání oznámit (www.lesycr.cz/ccp).

www.lesycr.cz



Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Lanškroun (dále jen „LČR“) souhlasí s akcí „Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny“ s dočasným a případně trvalým odnětím PUPFL u výše uvedených lesních pozemků.

Akcí „Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny“ bude dotčeno ochranné pásmo níže uvedeného pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) v k. ú. Verměřovice, kde mají Lesy České republiky, s. p. (dále jen „LČR“) právo hospodařit a současně vykonávají funkci odborného lesního hospodáře:



p. p. č.	Vlastnické právo
4012	Česká republika, právo hospodařit Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Dále bude akcí „Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny“ dotčeno ochranné pásmo následujících pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL), kde LČR vykonávají funkci odborného lesního hospodáře:

Katastrální území Letohrad:

p. p. č.	Vlastník
402/2	Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad
402/9	Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad
384	Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad

Katastrální území Verměřovice:



p. p. č.	Vlastník
4722	Obec Mistrovice, č.p. 138, 561 64 Mistrovice
4638	Obec Verměřovice, č.p. 14, 561 52 Verměřovice
4060	Obec Verměřovice, č.p. 14, 561 52 Verměřovice
4057	Králová Eva, č.p. 100, 561 52 Verměřovice
4143	Obec Verměřovice, č.p. 14, 561 52 Verměřovice

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává snovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy.cz/ccp). V případech, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, je možné takové jednání oznámit (www.lesy.cz/ccp).

www.lesy.cz



4334	Ing. Pecháček Ladislav, č.p. 141, 561 52 Verměřovice ½ Pecháčková Marie, č.p. 141, 561 52 Verměřovice ½
4335	Bc. Havelka Miloslav, Československé armády 101, 533 12 Chvaletice ¼ Králová Eva, č.p. 100, 561 52 Verměřovice ¼ Motyčková Anna, Orlice 211, 561 51 Letohrad ¼ Pražanová Marta, č.p. 131, 561 52 Verměřovice ¼
4336	Marek Jan, č.p. 5, 561 42 Verměřovice
4288	SJ Barnet Miroslav a Barnetová Jana, č.p. 73, 561 52 Verměřovice
4289	Barnet Miroslav, č.p. 73, 561 52 Verměřovice

Katastrální území Dolní Čermná:

p. p. č.	Vlastník
8140	SJ Jirásek Oldřich a Jirásková Zdenka, č.p. 339, 561 53 Dolní Čermná
8527	SJM Ing. Tejkl Leoš a Mgr. Tejklová Alena Ing. Tejkl Leoš, č.p. 231, Bystřec 561 54 Mgr. Tejklová Alena, Třešňová 1381/3, Třešť 589 01
8535	Šebrlová Ludmila, Na Větru 693, 563 01 Lanškroun



Katastrální území Jablonné nad Orlicí:

p. p. č.	Vlastník
588/13	Město Jablonné nad Orlicí, Náměstí 5.května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí
301/1	Bc., Ing. Kopecký Zdeněk, Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav ¼ PODORLICKO a.s. MISTROVICE, č.p. 172, 561 64 Mistrovice 3/4

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legitimitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy.cz/ccp). V případech, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, je možné takové jednání oznámit (www.lesy.cz/ccp).

www.lesy.cz



Katastrální území Bystřec:

p. p. č.	Vlastník
3120/2	Berka Milan, č.p. 76, 561 54 Bystřec ½ Berková Elena, č.p. 76, 561 54 Bystřec ½
3317/2	Ing. Čada Jan, Nad Kuliškou 462/6, Košiče, 150 00 Praha 5 ½ Mgr. Gemperlová Lenka Ph.D., Beniškově 1285/11, Košiče, 150 00 Praha 5 ½
3317/1	Ing. Čada Jan, Nad Kuliškou 462/6, Košiče, 150 00 Praha 5 ½ Mgr. Gemperlová Lenka Ph.D., Beniškově 1285/11, Košiče, 150 00 Praha 5 ½

(dále jen „dotčené pozemky“)

Při splnění níže uvedených podmínek budou LČR, s. p., Lesní správa Lanškroun, s výše uvedenou akcí souhlasit:

- Stavba bude provedena dle předložené situace, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
- Stavební ani jiný materiál nebude ukládán na PUPFL.
- Realizací výše uvedené stavby nebude omezen provoz a činnost na PUPFL.
- Vlastník dotčených pozemků neponese žádnou zodpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout lesním provozem, případně klimatickými vlivy (např. pádem větví nebo částí korun, vývraty stromů, přesahem větví a kořenů, zastíněním apod.), a to ani při výstavbě ani v pozdějším období.
- Stavebník je povinen při realizaci předmětné stavby, co nejvíce šetřit práva vlastníka lesních pozemků a případný vstup na jeho pozemky mu oznámit v dostatečném předstihu. Vznikne-li vlastníkovu majetková újma způsobená v důsledku výše uvedených činností je stavebník vlastníkovu povinen tuto újmu uhradit.
- Nedojde k poškození stromů, a to jejich nadzemních částí nebo kořenových systémů.

Upozorňujeme na ustanovení § 22, odst. 1, zákona č. 289/95 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který ukládá vlastníkovu povinnost na zabezpečení staveb a zařízení proti škodám způsobeným přírodními vlivy z PUPFL.

Naše vyjádření nenahrazuje souhlas příslušného orgánu státní správy lesů, který vydá konečné stanovisko k dotčení ochranného pásma lesních pozemků. Naše vyjádření nenahrazuje vyjádření vlastníků pozemků.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., LS Lanškroun

Dobrovského 58, Lanškroun 583 01, tel. +420956163111, ls163@lesycr.cz, ID DS: e8jcf5n

Vyjádření se vydává za pozemky, kde LČR provádějí výkon odborného lesního hospodáře.

S pozdravem



Ing. Jana Trejtnarová
lesní správce



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legálnost, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp). V případech, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, je možné takové jednání oznámit (www.lesycr.cz/ccp).

www.lesycr.cz





Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,
a.s.

Slezská 350

56164 Jablonné nad Orlicí

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
Ha / 23.06.2025	UPTS/OS/401124/2025	Ing. Jiří Majzner	Praha / 13.07.2025

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Stavební řízení

Akce: Propojení vodovodů Letohradské, Orlické a Lanškrounské skupiny

Oznamujeme Vám, že při realizaci Vaší stavby **DOJDE** ke styku s podzemním telekomunikačním vedením a zařízením sdělovací sítě Českých Radiokomunikací, a.s.

Provádění prací v blízkosti našich telekomunikačních vedení a zařízení povolujeme za těchto podmínek: Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101, odst. 2, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že:

- nejméně 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. Oznámení o zahájení prací bude zasláno el. poštou na e-mailovou adresu: ochranasiti@cra.cz, v kopii na adresu popelka@vegacom.cz. V předmětu zprávy bude uvedeno „č.j. tohoto stanoviska „Oznámení zahájení prací““.
- Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. **Vytyčení** objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s.; kontaktní osobou je Mgr. David Vránek tel. 603 855 225, email: vranek@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).
- upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
- upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.).
- po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
- nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
- zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
- dohledněte, aby organizace provádějící práce zhubla zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana Václava Popelku tel. 266 005 615, nebo 603 855 615 k **provedení kontroly před zakrytím kabelu**. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvete prosím 14 dní před požadovaným termínem.
- zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Tel: +420 242 411 111 | Fax: +420 242 417 595

IČO: 24738875 | DIČ: CZ 24738875
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505

1/3

05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizací, která vydala toto vyjádření.

l) při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1m na každou stranu komunikace.

m) bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením) a nebudete navyšovat vrstvu zeminy nad telekomunikačním vedením (zákaz navýšení nivelity terénu).

n) písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.

o) pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.

U staveb vyžadujících dodatečnou ochranu (např. při křížení vedení komunikací, zpevněnými plochami, plynovodem, apod.) nebo překládku podzemního telekomunikačního vedení Českých Radiokomunikací, a.s. je stavebník povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací.

Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s., nebo je překládat, je akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce objednat.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je porušením právní povinnosti podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. a o změně dalších zákonů v platném znění.

Toto vyjádření platí pro rozsah uvedených prací. Pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do jednoho roku od jeho vydání. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutno požádat České Radiokomunikace o nové vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení a zařízení.

Případné poškození kabelu stavebník okamžitě nahlásí na **HOTLINE** firmy Vegacom:
tel. 251 004470, fax.251 004480 s nepřetržitou službou.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)
Sárka Stašková

Šárka Stašková
Specialista ochrany sítě


Příloha: trasa ČRa

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 13.07.2026

PIN: 4954

Žádost č. j. UPTS/OS/401124/2025

Zájmové území

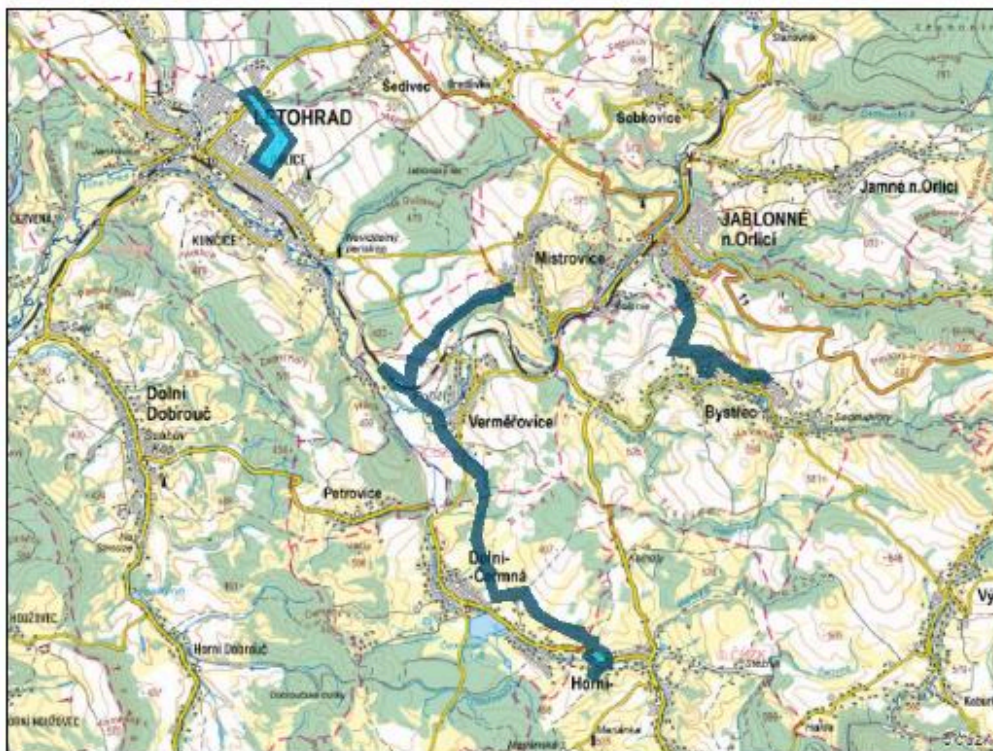

Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Tel: +420 242 411 111 | Fax: +420 242 417 595

IČO: 24738875 | DIČ: CZ 24738875
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505

3/3