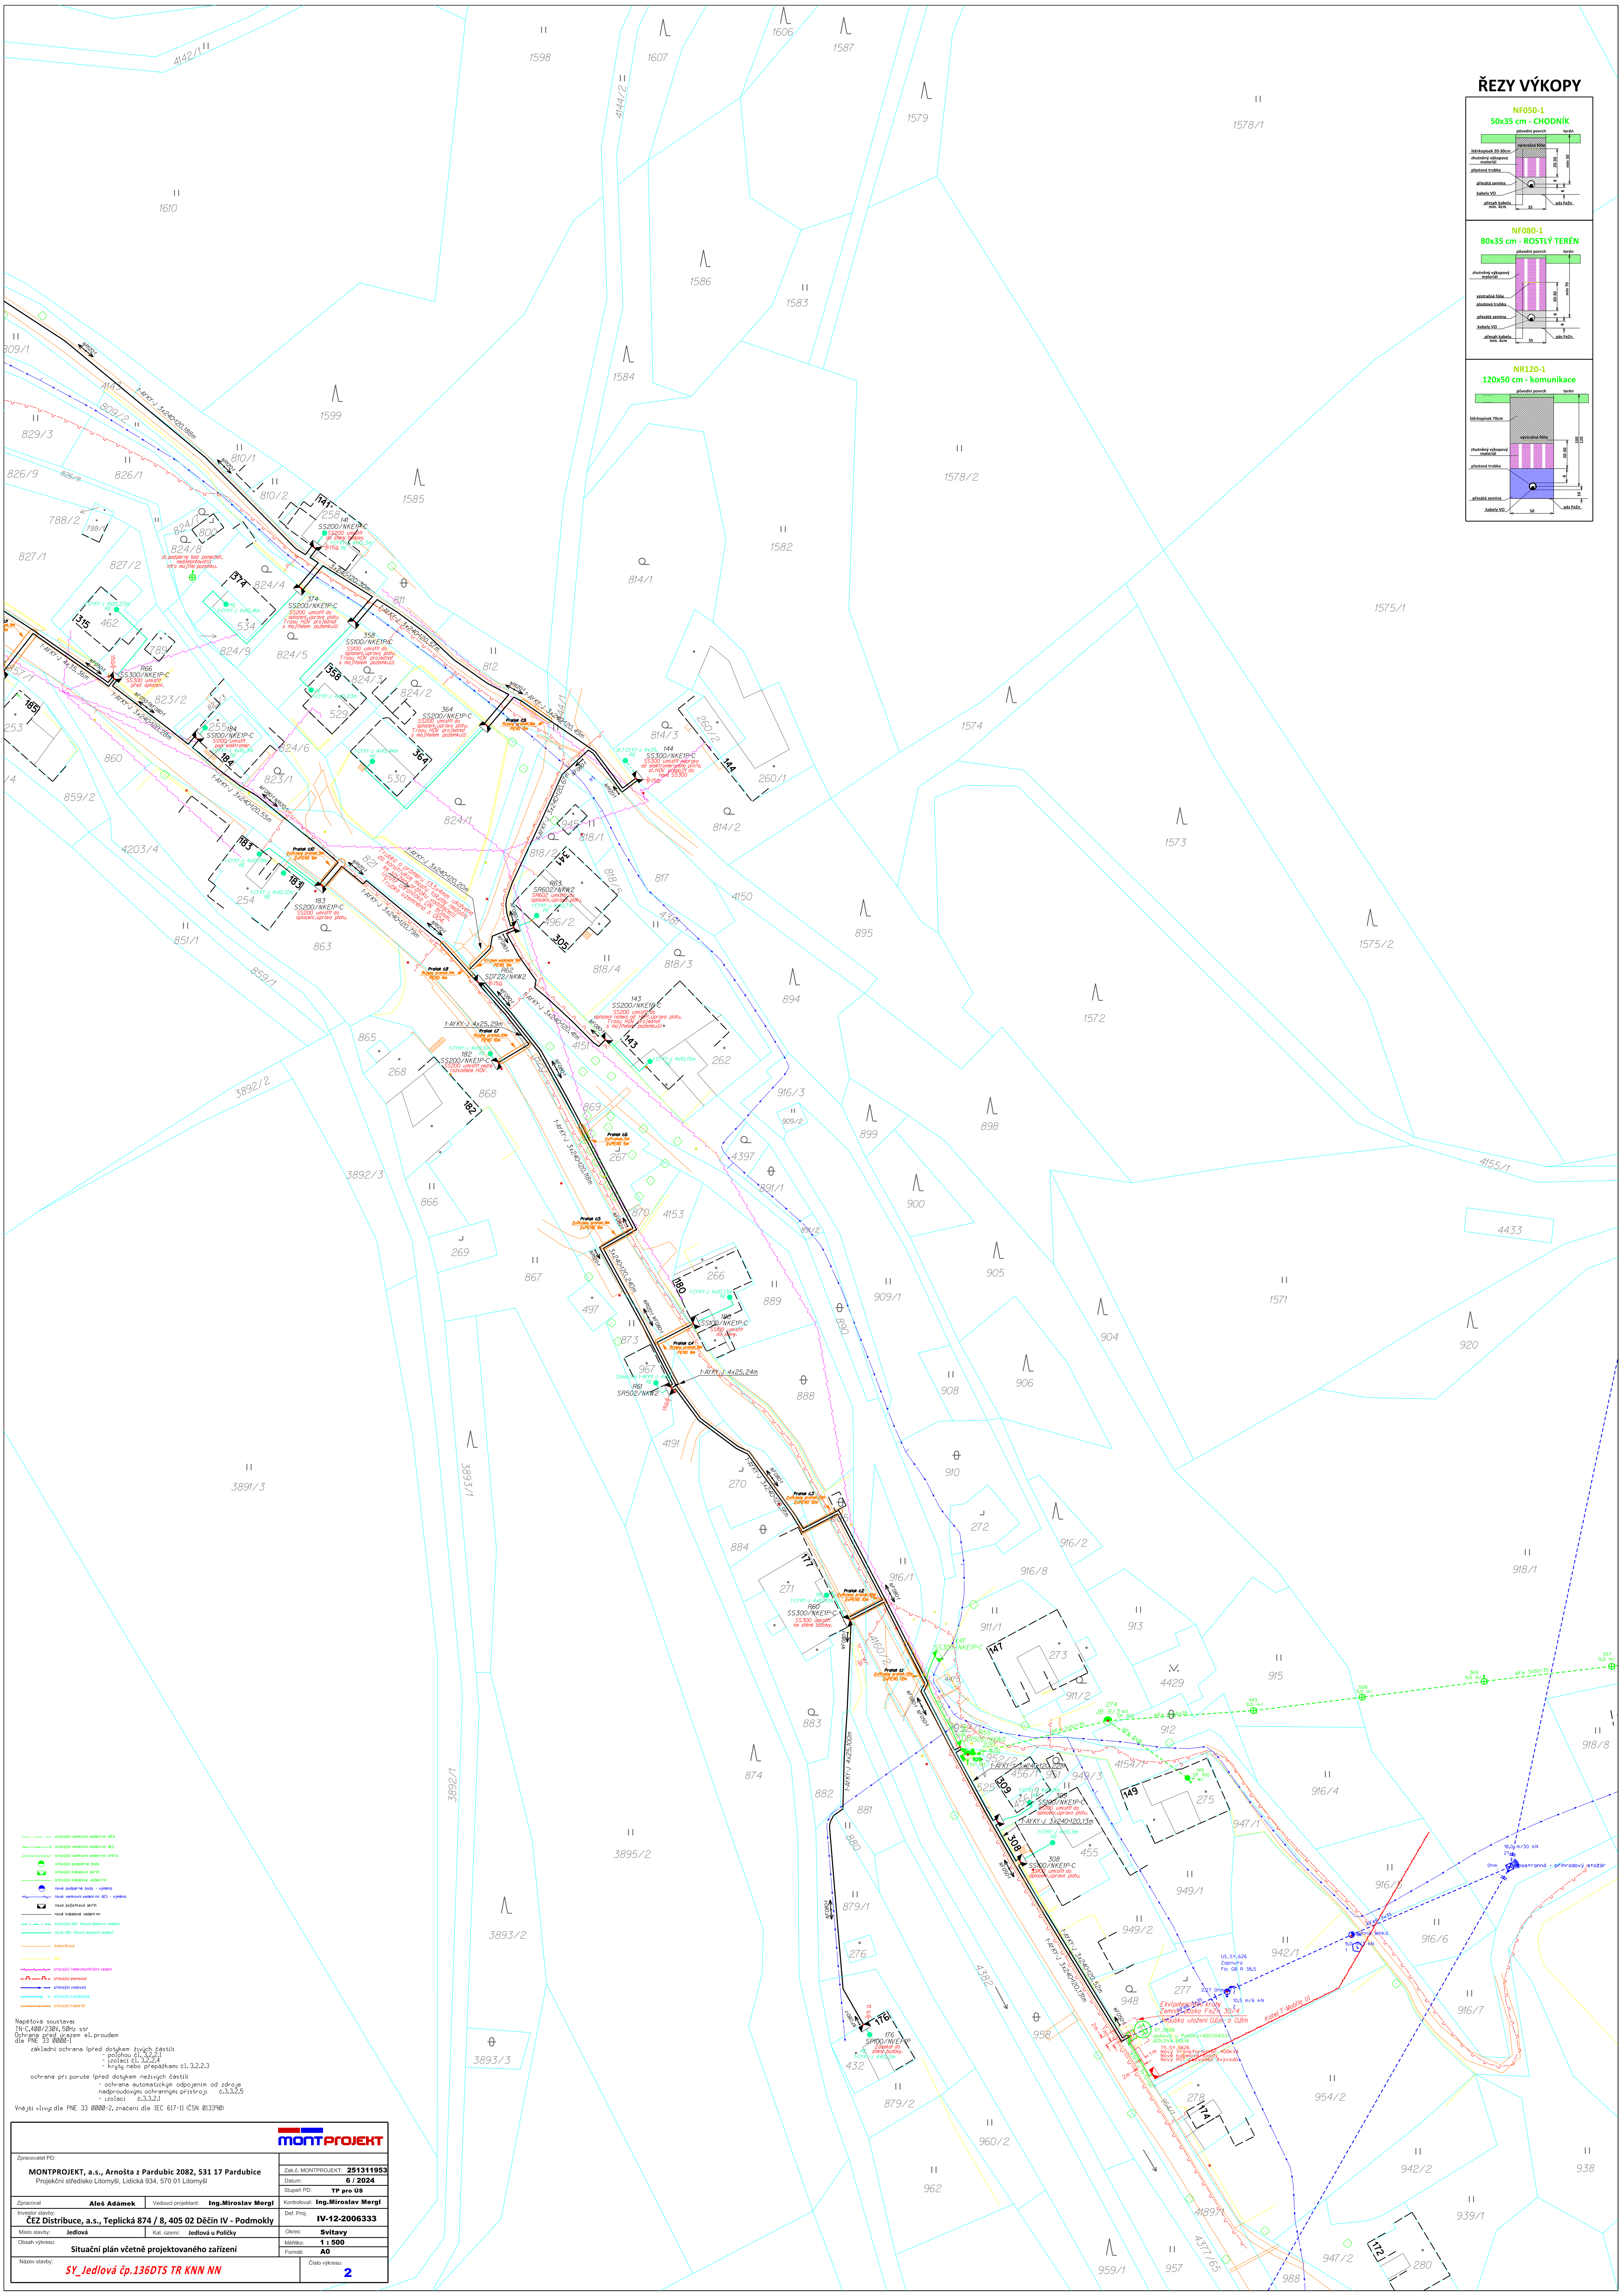


Napěťová soustava:
TN-C,400/230V,50Hz stř
Ochrana před úrazem el.proudem
dle PNE 33 0000-1

základní ochrana (před dotykem živých částí):
- polohou čl. 3.2.2.1
- izolací čl. 3.2.2.4
- kryty nebo přepážkami čl. 3.2.2.3

ochrana při poruše (před dotykem neživých částí):
- ochrana automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji č.3.3.2.5
- izolací č.3.3.2.1

Vnější vlivy: dle PNE 33 0000-2, značení dle IEC 617-11 (ČSN 013390)

MONTPROJEKT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zpracovatel PD: MONTPROJEKT, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice<br>Projekční středisko Litomyšl, Lidická 934, 570 01 Litomyšl | | Zak.č. MONTPROJEKT: | 251311953 |
| | | Datum: | 6 / 2024 |
| | | Stupeň PD: | TP pro ÚS |
| Zpracoval: Aleš Adámek | Vedoucí projektant: Ing.Miroslav Mergl | Kontroloval: | Ing.Miroslav Mergl |
| Investor stavby: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874 / 8, 405 02 Děčín IV - Podmokly | | Def. Proj. | IV-12-2006333 |
| Místo stavby: Jedlová | Kat. území: Jedlová u Poličky | Okres: | Svitavy |
| Obsah výkresu: Situační plán včetně projektovaného zařízení | | Měřítko: | 1 : 500 |
| | | Formát: | A0 |
| Název stavby: SY_Jedlová čp.136DTS TR KNN NN | | Číslo výkresu: | 2 |