

dne **19. 5. 2025** od **8:30** do **12:30** hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:**Skryje (okres Rakovník)**

č. p. 16, 19, 31, 45, 50, 51, 53, 55-59, 61, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 91, 93, 101, 115, 117-122, 132, 141

č. ev. 28, 30, 52, 73, 78, 86, 142, 145

kat. území **Skryje nad Berounkou** (kód **748790**): parcelní č. 385/1

UPOZORNĚNÍ


Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...

TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Štávy** (www.bezstavy.cz).



dne **19. 5. 2025** od **8:30** do **12:30** hodin

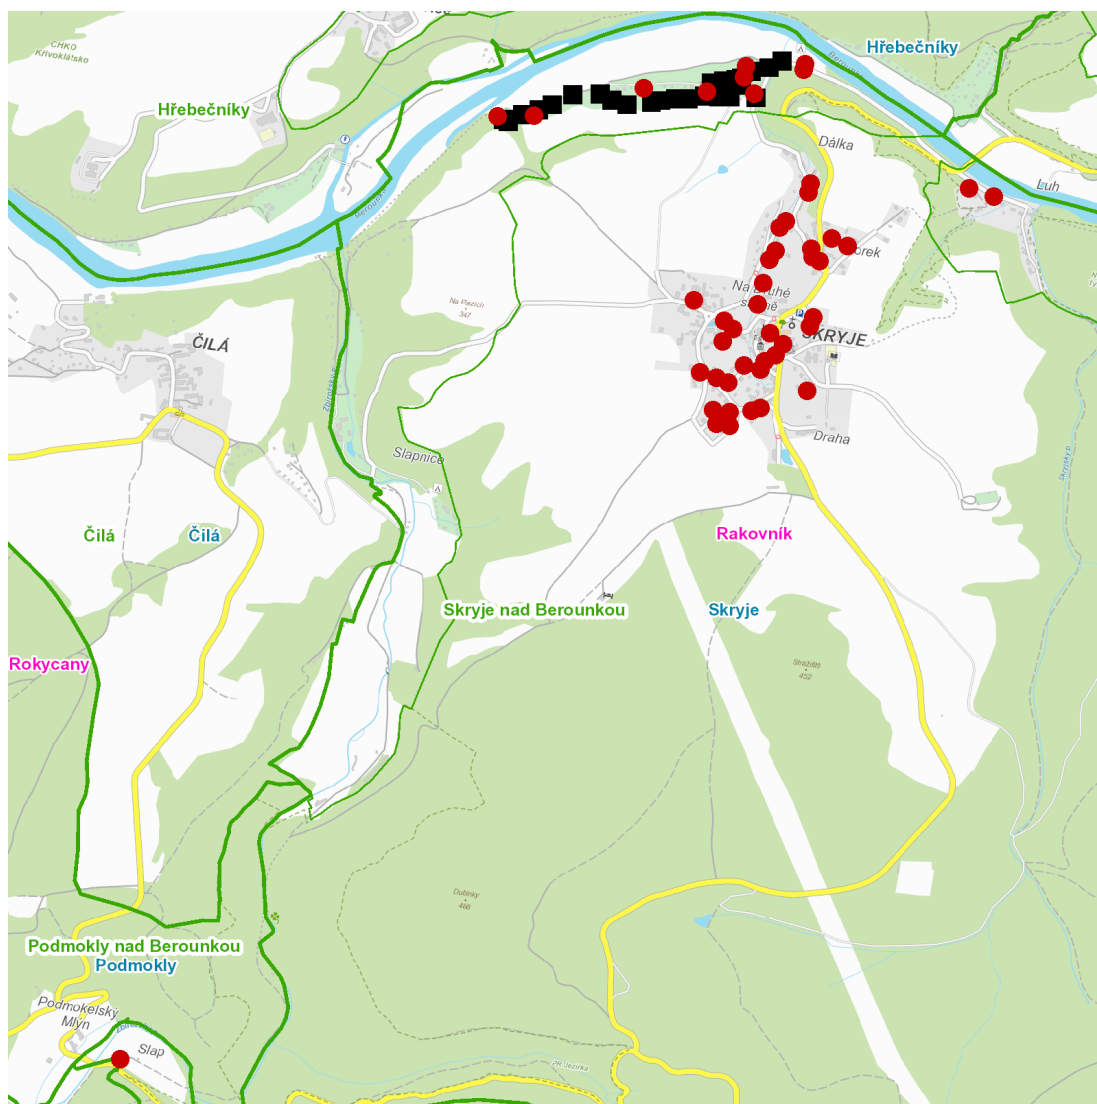

Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit

VYSVĚTLIVKY

- – adresy dotčené odstávkou elektřiny
- – místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA

IDDS: p64bw4x (Obec Skryje)